


Приложение 2 към Техническо предложение

„Доставка на електромерни табла НН, за индиректно измерване“

ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ**ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ****Приложение 5**

Превод от английски език

Лого на ЕНАК изпитване
Техническо приложение

Акредитация № 4/LE148

Фондация TECNALIA ПРОУЧВАНЕ & ИНОВАЦИИ

Адрес: Парк Сиетифико и Технологико де Бизказия, С / Гелдо, Едифицио 700; 48160 Дерио (Виская)

Референтен стандарт: UNE-EN ISO / IEC 17025: 2017

Дейност: Изпитване

Акредитация: № 4/LE148

Влязло в сила: 23/06/1993

ГРАФИК НА АКРЕДИТАЦИЯ
(Рев. 27 дата 21.12.2018)

Мощности, където дейностите обхванати от тази акредитация, се извършват:

Парк Сиетифико и Технологико де Бизказия, С / Гелдо, Едифицио 700; 48160 Дерио (Виская)	Код А
Парк Сиетифико и Технологико де Бизказия, Лайда Бидеа, Едифицио 413; 48170 Замудио (Виская)	Код В

Индекс:

ЧАСТ I: Тестове във следните области:

- Тестове на околната среда
- Тестове на електромагнитна съвместимост и оценяване на излагане на човека на електромагнитно излъчване
- Уреди за производство, пренос, разпределение и зползване на електрическа енергия за високо и средно напрежение;

ЧАСТ II: Нотифициращ орган (CE маркировка):

- Директива 2014/30/UE: Електромагнитна съвместимост

Кръгъл печат на ЕНАК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



349

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Dirección/Address: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700; 48160 Derio (Vizcaya)
 Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Actividad/Activity: **Ensayos/Testing**

Acreditación/Accreditation nº: **4/LE148**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect⁽¹⁾: 23/06/1993

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 27 fecha/date 21/12/2018)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código/ Code
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700; 48160 Derio (Vizcaya)	A
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, Edificio 413; 48170 Zamudio (Vizcaya)	B

Índice / Index

PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/TESTS IN THE FOLLOWING AREAS:.....2

Ensayos ambientales/Environmental testing	2
Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos/Tests of electromagnetic compatibility and evaluation of human exposure to electromagnetic fields	7
Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión/Instruments for generation, transmission, distribution and use of electrical energy, in medium and high voltage	16

PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARKING)67

DIRECTIVA 2014/30/UE: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	67
--	----

(1) Esta acreditación incluye la acreditación OC-L/188 de fecha 18/12/2009 / This accreditation includes accreditation No. OC-L/188 dates 18/12/2009


ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation bodies. For more information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

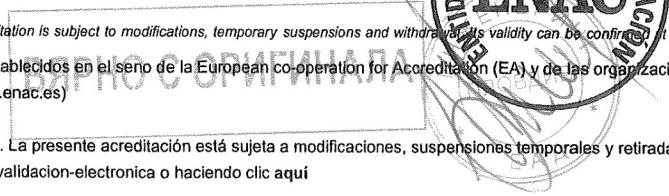

PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/TESTS IN THE FOLLOWING AREAS:


Ensayos ambientales/Environmental testing

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Ensayos ambientales en equipos eléctricos y electrónicos/Environmental testing in electric and electronic equipment			
Equipos y componentes eléctrico-electrónicos <i>Electrical and electronic equipment and components</i>	Frío: Ensayos Ab, Ad y Ae. Temperatura mínima: -40°C Volumen máximo del espécimen: 0,6 m ³ <i>Cold: Tests Ab, Ad and Ae</i> <i>Minimum temperature: -40°C</i> <i>Maximum volume of the specimen: 0,6 m³</i>	UNE-EN 60068-2-1	A
	Calor seco: Ensayos Bb, Bd y Be. Temperatura máxima: 85°C Volumen máximo del espécimen: 0,6 m ³ <i>Dry heat: Tests Bb, Bd and Be</i> <i>Maximum temperature: 85°C</i> <i>Maximum volume of the specimen: 0,6 m³</i>	UNE-EN 60068-2-2	A
	Ensayo cíclico de calor húmedo (ciclos de 12+12 h). Ensayo Db. <i>Volumen máximo del espécimen: 0,6 m³</i> <i>Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle). Test Db</i> <i>Maximum volume of the specimen: 0,6 m³</i>	UNE-EN 60068-2-30	A
	Calor húmedo, ensayo continuo. Ensayo Cab <i>Volumen máximo del espécimen: 0,2 m³</i> <i>Damp heat, steady state: Test Cab</i> <i>Maximum volume of the specimen: 0,2 m³</i>	UNE-EN 60068-2-78	A
	Variación de temperatura, Ensayo Na. Rango de temperaturas: -40°C a 85°C Volumen máximo del espécimen: 0,2 m ³ <i>Change of temperature Test Na.</i> <i>Temperature range: -40°C to 85°C</i> <i>Maximum volume of the specimen: 0,2 m³</i>	UNE-EN 60068-2-14	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	<p>Vibración sinusoidal. Ensayo Fc. Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6 m x 0,6 m x 0,3 m. Peso inferior a 25 kg Aceleraciones hasta 30 g Frecuencias de 1 a 2000 Hz</p> <p><i>Vibration (sinusoidal): Test Fc Dimensions of the specimen less than: 0,6 m x 0,6 m x 0,3 m Weight less than 25 kg Accelerations up to 30 g Frequencies from 1 to 2000 Hz</i></p>	UNE-EN 60068-2-6	A
	<p>Choques. Ensayo Ea Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6 x 0,6 x 0,3 m. Peso inferior a 25 kg</p> <p><i>Shock: Test Ea Dimensions of the specimen less than 0,6 x 0,6 x 0,3 m Weight less than 25 kg</i></p>	UNE-EN 60068-2-27	A
	<p>Vibración aleatoria de banda ancha. Ensayo Fh Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6 m x 0,6 m x 0,3 m Peso inferior a 25 kg Aceleraciones RMS hasta 10 m/s² Frecuencias de 1 a 2000 Hz</p> <p><i>Vibration, broadband random. Test Fh Dimensions of the specimen less than 0,6 m x 0,6 m x 0,3 m. Weight less than 25 kg RMS accelerations up to 10 m/s² Frequencies from 1 to 2000 Hz</i></p>	UNE-EN 60068-2-64 ETSI EN 300 019-2-2 random vibration	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

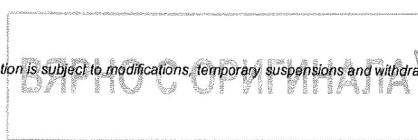

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo <p>Ensayos mecánicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test <p><i>Mechanical tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p>	UNE-EN 50470-1	A
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo <p>Ensayos mecánicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test <p><i>Mechanical tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p>	UNE-EN 50470-3	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos o electromecánicos destinados a la medida de energía eléctrica en sistemas de 50Hz y tensión hasta 600V</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Static or electromechanics meters and intended to the measuring of electrical energy in 50 Hz systems and voltage up to 600 V</i></p>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.4)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test <p><i>Mechanical tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.4)</i></p>	UNE-EN 62052-11	A
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.)</i></p> <p><i>Static meters for active energy (classes 1 and 2)</i></p>	<p>Ensayos climáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.4)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test <p><i>Mechanical tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.4)</i></p>	UNE-EN 62053-21	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.4)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test <p><i>Mechanical tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.4)</i></p>	UNE-EN 62053-23	A
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía activa (clase 0.5 S) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (class 0.5 S)</i>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo <p>Ensayos mecánicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.4)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test <p><i>Mechanical tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.4)</i></p>	UNE-EN 62053-22	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)



Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos/*Tests of electromagnetic compatibility and evaluation of human exposure to electromagnetic fields*

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Category 0 (*Tests performed at permanent laboratory*)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Equipos industriales, científicos y médicos (ICM) <i>Industrial, scientific and medical equipment (ISM)</i>	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas Equipos del grupo 1 Rango de frecuencias hasta 1 GHz <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i> <i>Group 1 equipment</i> <i>Frequency range up to 1 GHz</i>	UNE-EN 55011	A
Electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos <i>Household appliances, electric tools and similar apparatus</i>	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas Rango de frecuencias hasta 1GHz <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i> <i>Frequency range up to 1 GHz</i>	UNE-EN 55014-1	A
Equipos de la tecnología de la información <i>Information technology equipment</i>	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas en cámara semianecoica Rango de frecuencias hasta 1GHz <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances in semianechoic chamber</i> <i>Frequency range up to 1 GHz</i>	UNE-EN 55022 UNE-EN 55032	A
Equipos eléctricos y electrónicos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase <i>Electric and electronic products with current input ≤ 16 A per phase</i>	Emisión: Medida de armónicos de corriente <i>Emission:</i> <i>Measurements of voltage fluctuations and flicker</i>	UNE-EN 61000-3-2	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es


Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#).



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Equipos eléctricos y electrónicos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase <i>Electric and electronic products with current input ≤ 16 A per phase</i>	Emisión: Medida de flicker y fluctuaciones de tensión <i>Emission:</i> <i>Measurements of voltage fluctuations and flicker</i>	UNE-EN 61000-3-3	A
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno residencial, comercial e industria ligera <i>Residential, commercial and light industry environments electric and electronic products</i>	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i>	UNE-EN 61000-6-3	A
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno industrial <i>Industrial environments electric and electronic products</i>	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i>	UNE-EN 61000-6-4	A
Equipos eléctricos y electrónicos <i>Electric and electronic products</i>	Inmunidad a descargas electrostáticas <i>Immunity to electrostatic discharges</i>	UNE-EN 61000-4-2	A
	Inmunidad a campos electromagnéticos radiados <i>Frecuencias entre 80 MHz y 3 GHz</i> <i>Intensidad de campo hasta 10 V/m</i> <i>Immunity to radiated electromagnetic fields</i> <i>Frequencies between 80 MHz and 3 GHz</i> <i>Field intensity up to 10 V/m</i>	UNE-EN 61000-4-3	A
	Inmunidad a ráfagas de transitorios rápidos <i>Immunity to electrical fast transients</i>	UNE-EN 61000-4-4	A
	Inmunidad a ondas de choque (surges) <i>Immunity to surge</i>	UNE EN 61000-4-5	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es



Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g


La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de radiofrecuencia. Excepto método de inyección por pinza de corriente <i>Immunity to conducted disturbances induced by radiofrequency fields. Except method of current clamp injection</i>	UNE-EN 61000-4-6	A
	Inmunidad a campos magnéticos amortiguados <i>Volumen efectivo 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i> <i>Immunity to damped magnetic fields Effective volume: 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i>	UNE-EN 61000-4-10	A
	Inmunidad a campos magnéticos de frecuencia industrial <i>Volumen efectivo 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i> <i>Immunity to power frequency magnetic fields Effective volume: 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i>	UNE-EN 61000-4-8	A
	Inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión DC <i>Immunity to DC voltage dips, short interruptions and voltage variations</i>	UNE-EN 61000-4-29	A
	Inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas <i>Frecuencias de 100 kHz y 1 MHz</i> <i>Immunity to damped oscillatory waves Frequencies of 100 kHz and 1 MHz</i>	UNE-EN 61000-4-18	A
	Inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión <i>Immunity to voltage dips, short interruptions and voltage variations</i>	UNE-EN 61000-4-11	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

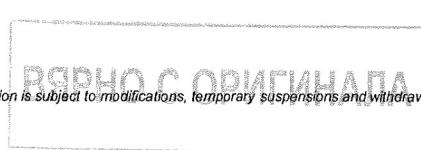

ПСРНО С ОРИГИНАЛА


ПОДПИСЬ



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Dispositivos eléctricos y electrónicos para formar esquemas para la protección destinados a funcionar en sistemas eléctricos <i>Electrical and electronic devices manufactured for configuring schemes for the protection destined to operate in electrical systems</i>	Medidas de resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica e impulso de tensión <i>Measurements of insulation resistance, dielectric test and voltage impulse test</i>	IEC 60255-5 IEC 60255-27 Apto. 10.6.4.2; 10.6.4.3 y 10.6.4.4	A
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno residencial, comercial e industria ligera <i>Residential, commercial and light industry environments electric and electronic products</i>	Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas <i>Immunity to electromagnetic disturbances</i>	UNE-EN 61000-6-1	A
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno industrial <i>Industrial environments electric and electronic products</i>	Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas <i>Immunity to electromagnetic disturbances</i>	UNE-EN 61000-6-2	A
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz</i>	Requisitos generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas <i>General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances</i>	UNE-EN 50065-1 Capítulo 6 Tensión de salida del transmisor	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

PRODUTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera</p> <p><i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz and intended to residential, commercial and light industry</i></p>	Requisitos de inmunidad <i>Immunity requirements</i>	UNE-EN 50065-2-1	A
<p>Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos industriales</p> <p><i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz destined to industry</i></p>	Requisitos de inmunidad <i>Immunity requirements</i>	UNE-EN 50065-2-2	A
<p>Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso por los suministradores y distribuidores de electricidad</p> <p><i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors</i></p>	Requisitos de inmunidad <i>Immunity requirements</i>	UNE-EN 50065-2-3	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

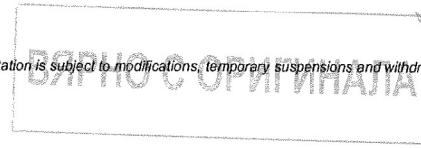


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz</i>	Medidas de impedancia <i>Impedance measurements</i>	UNE-EN 50065-7	A
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C) <i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i>	Emisión: - Emisión radiada - Emisión conducida <i>Emission:</i> - <i>Radiated emission</i> - <i>Conducted emission</i>	UNE-EN 50470-1	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

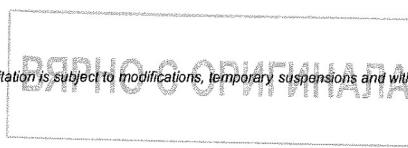


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	<p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dips and interruptions - Electrostatic Discharge - Radiated immunity - Fast transient - Conducted immunity - Surge - Damped Oscillatory Wave <p><i>Constant and external Magnetic Field Immunity</i></p>		A
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Emisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emisión radiada - Emisión conducida <p><i>Emission:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiated emission - Conducted emission <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas 	UNE-EN 50470-3	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

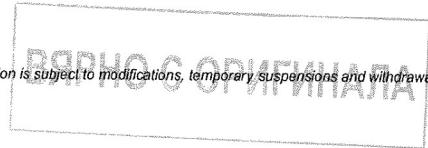

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	<p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dips and interruptions - Electrostatic Discharge - Radiated immunity - Fast transient - Conducted immunity - Surge - Damped Oscillatory Wave <p><i>Constant and external Magnetic Field Immunity</i></p>		A
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos o electromecánicos destinados a la medida de energía eléctrica en sistemas de 50Hz y tensión hasta 600V</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Static or electromechanics meters and intended to the measuring of electrical energy in 50 Hz systems and voltage up to 600 V</i></p>	<p>Emisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emisión radiada - Emisión conducida <p><i>Emission:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiated emission - Conducted emission <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscillatorias amortiguadas <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Electrostatic Discharge - Radiated immunity - Fast transient - Conducted immunity - Surge - Damped Oscillatory Wave 	UNE-EN 62052-11	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 0,5S, 1 y 2) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (classes 0,5S, 1 and 2)</i>	<p>Emisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emisión radiada - Emisión conducida <p><i>Emission:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiated emission - Conducted emission <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p><i>Immunity tests:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dips and interruptions - Electrostatic Discharge - Radiated immunity - Fast transient - Conducted immunity - Surge - Damped Oscillatory Wave 	UNE-EN 62053-21 UNE-EN 62053-22	A
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 1, 1S, 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for reactive energy (classes 1, 1S, 2 and 3)</i>	<p>Emisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emisión radiada - Emisión conducida <p><i>Emission:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiated emission - Conducted emission 	UNE-EN 62053-23 UNE-EN 62053-24	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)



Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión/*Instruments for generation, transmission, distribution and use of electrical energy, in medium and high voltage*


Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<i>Transformadores de distribución y transformadores de media potencia</i> Distribution transformers and medium power transformers	<p>Ensayos tipo, ensayos individuales y ensayos especiales, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida de las características de transmisión de tensiones - Medida de gases disueltos - Medida del calentamiento del punto caliente - Verificación del recubrimiento externo <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>Type tests, routine tests and special tests, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Determination of transient voltage transfer characteristics</i> - <i>Measurement of dissolved gases</i> - <i>Winding hot-spot temperature-rise measurements</i> - <i>Check of external coating</i> <p><i>See Note 1 limits</i></p>	<p>UNE-EN 60076-1 IEC 60076-1 UNE-EN 60076-2 IEC 60076-2 UNE-EN 60076-3 IEC 60076-3 UNE-EN 60076-5 IEC 60076-5 UNE-EN 60076-10 UNE-EN 60076-10 IEC 60076-10 UNE-EN 60076-16 IEC 60076-16</p>	B
<i>Transformadores de distribución sumergidos en aceite, de 25 kVA a 3150 kVA</i> <i>Oil-immersed distribution transformers, from 25 up to 3150 kVA</i>	<p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Características de la pintura. - Características del aceite. <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of painting characteristics</i> - <i>Tests of oil characteristics</i> 	<p>UNE 21428-1 UNE 21428-1-1 UNE 21428-1-2 UNE 21428-1-3 UNE-EN 50464-2-1 UNE-EN 50464-2-2 UNE-EN 50464-2-3 UNE-EN 50588-1</p>	B
<i>Transformadores de potencia tipo seco</i> <i>Dry-type power transformers</i>	<p>Todos los de la norma sobre transformadores de distribución y transformadores de media potencia, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de fuego <p><i>All the tests of the standard on distribution and medium power transformers, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fire behaviour</i> 	<p>UNE-EN 60076-11 IEC 60076-11 UNE 21538-1 UNE-EN 60076-16 IEC 60076-16</p>	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

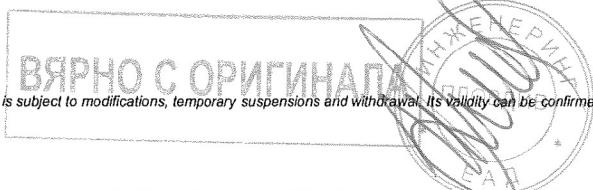


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Transformadores autoprotegidos sumergidos en líquido <i>Self-protected liquid-filled transformers</i>	<p>Todos los de la norma realizados por referencia a la serie de normas 60076:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de descargas parciales (cap. 12) - Ensayo de impulso tipo rayo del arrollamiento de baja tensión (apdo. 12.4.8) <p><i>All the tests of the standard performed by reference to 60076 series</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Partial discharges test (chap. 12)</i> - <i>Low-voltage lightning impulse voltage test (12.4.8)</i> 	UNE-EN 60076-13 IEC 60076-13	B
Transformadores de potencia: Reactancias <i>Power transformers: Reactors</i>	<p>Todos los ensayos de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida de la vibración - Ensayo de resonancia mecánica - Ensayo de estanquedad del circuito del líquido de refrigeración - Ensayos de corriente de descarga, corriente de cortocircuito modificada, corriente de falta y corriente de corta duración (ver límites en nota 1) <p><i>All tests of standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Measurement of vibration</i> - <i>Mechanical resonance test</i> - <i>Test of the tightness of the liquid cooling circuit</i> - <i>Modified short-circuit/discharge current test, fault current and short time current (see limits in note 1)</i> 	UNE-EN 60076-6 IEC 60076-6	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

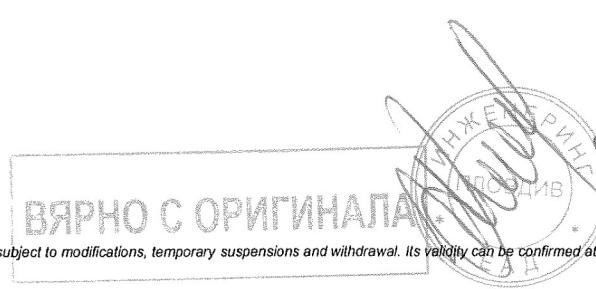

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Transformadores de tensión electrónicos Electronic voltage transformers	<p>Ensayos de tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieléctricos - Ensayo de impulso tipo rayo - Ensayo bajo lluvia para tipo exterior - Ensayo de resistencia a la tensión de impulso para componentes de baja tensión - Precisión <p>Ensayos individuales y ensayos especiales</p> <p>Ver límites en nota 1</p> <p>Type tests:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dielectric tests - Lightning impulse test - Wet test for outdoor type - Impulse voltage withstand test for low-voltage components. - Accuracy <p>Routine tests and special tests</p> <p>See Note 1 limits</p>	UNE-EN 60044-7 IEC 60044-7	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Transformadores de medida y protección <i>Instrument transformers</i>	<p>Todos los de la norma para transformadores de tensión, transformadores de intensidad para medida y transformadores de intensidad para protección de clase P , PR y PX, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de estanquidad de la envolvente en sistemas de gas, a temperatura ambiente (Apdos. 7.2.8 y 7.3.7) y a alta y baja temperatura (Apdo. 7.4.7) - Ensayo de presión sobre la envolvente (Apdos. 7.2.9 y 7.3.8) - Ensayo de impulsos cortados múltiples (Apdo. 7.4.2) - Ensayo de defecto por arco interno (Apdo. 7.4.6) - Ensayo de punto de rocío del gas (Apdo. 7.4.8) - Ensayo de corrosión (Apdo. 7.4.9) - Ensayo de riesgo de incendio (Apdo. 7.4.10) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>All the tests of the standard for voltage transformers, measuring current transformers and class P, PR and PX current transformers for protection, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Enclosure tightness test in gas systems, at ambient temperature (7.2.8 and 7.3.7) and at low and high temperatures (7.4.7)</i> - <i>Pressure test for the enclosure (7.2.9 and 7.3.8)</i> - <i>Multiple chopped impulse test (7.4.2)</i> - <i>Internal arc fault test (7.4.6)</i> - <i>Gas dew point test (7.4.8)</i> - <i>Corrosion test (7.4.9)</i> - <i>Fire hazard test (7.4.10)</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests:</i> <p><i>See Note 1 limits</i></p>	<p>UNE-EN 60044-1 UNE-EN 60044-3 UNE-EN 61869-1 IEC 61869-1 UNE-EN 61869-2 IEC 61869-2 UNE-EN 61869-3 IEC 61869-3 UNE-EN 61869-4 IEC 61869-4</p>	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

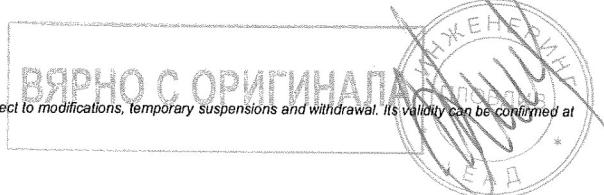

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Transformadores de medida: transformadores de tensión capacitivos <i>Instrument transformers: capacitor voltage transformers</i>	<p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de estanquidad de la envolvente en sistemas de gas, a temperatura ambiente (Apdos. 7.2.8 y 7.3.7) y a alta y baja temperatura (Apdo. 7.4.7) - Ensayo de presión sobre la envolvente (Apdos. 7.2.9 y 7.3.8) - Ensayos mecánicos (Apdo. 7.4.5) - Ensayo de punto de rocío del gas (Apdo. 7.4.8) - Ensayo de corrosión (Apdo. 7.4.9) - Ensayo de riesgo de incendio (Apdo. 7.4.10) - Ensayo de respuesta transitoria (Apdo. 7.2.504) - Ensayo para el dispositivo limitador de tensión (Apdo. 7.2.505.2) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: Ver límites en nota 1 <p><i>All the tests of the standard except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Enclosure tightness test in gas systems, at ambient temperature (7.2.8 and 7.3.7) and at low and high temperatures (7.4.7)</i> - <i>Pressure test for the enclosure (7.2.9 and 7.3.8)</i> - <i>Mechanical tests (7.4.5)</i> - <i>Internal arc fault test (7.4.6)</i> - <i>Gas dew point test (7.4.8)</i> - <i>Corrosion test (7.4.9)</i> - <i>Fire hazard test (7.4.10)</i> - <i>Transient response test (Apdo. 7.2.504)</i> - <i>Test for voltage limitation device (Apdo. 7.2.505.2)</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests: See Note 1 limits</i> 	UNE-EN 61869-5+AC IEC 61869-5+COR1	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Transformadores de medida: transformadores de tensión capacitivos <i>Instrument transformers: low-power instrument transformers</i>	<p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de estanquedad de la envolvente en sistemas de gas, a temperatura ambiente (Apdos. 7.2.8 y 7.3.7) y a alta y baja temperatura (Apdo. 7.4.7) - Ensayo de presión sobre la envolvente (Apdos. 7.2.9 y 7.3.8) - Ensayo de impulsos cortados múltiples (Apdo. 7.4.2) - Ensayos mecánicos (Apdo. 7.4.5) - Ensayo de defecto por arco interno (Apdo. 7.4.6) - Ensayo de punto de rocío del gas (Apdo. 7.4.8) - Ensayo de corrosión (Apdo. 7.4.9) - Ensayo de riesgo de incendio (Apdo. 7.4.10) - Ensayo de precisión frente a armónicos y bajas frecuencias (Apdo. 6A.5) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: Ver límites en nota 1 <p><i>All the tests of the standard except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Enclosure tightness test in gas systems, at ambient temperature (7.2.8 and 7.3.7) and at low and high temperatures (7.4.7)</i> - <i>Pressure test for the enclosure (7.2.9 and 7.3.8)</i> - <i>Multiple chopped impulse test (7.4.2)</i> - <i>Mechanical tests (7.4.5)</i> - <i>Internal arc fault test (7.4.6)</i> - <i>Gas dew point test (7.4.8)</i> - <i>Corrosion test (7.4.9)</i> - <i>Fire hazard test (7.4.10)</i> - <i>Accuracy versus harmonics and low frequencies(6A.5)</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests:</i> <i>See Note 1 limits</i> 	IEC 61869-6	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Transformadores de medida: transformadores de tensión capacitivos <i>Instrument transformers: low-power passive current transformers</i>	<p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de estanquidad de la envolvente en sistemas de gas, a temperatura ambiente (Apdos. 7.2.8 y 7.3.7) y a alta y baja temperatura (Apdo. 7.4.7) - Ensayo de presión sobre la envolvente (Apdos. 7.2.9 y 7.3.8) - Ensayo de impulsos cortados múltiples (Apdo. 7.4.2) - Ensayos mecánicos (Apdo. 7.4.5) - Ensayo de defecto por arco interno (Apdo. 7.4.6) - Ensayo de punto de rocío del gas (Apdo. 7.4.8) - Ensayo de corrosión (Apdo. 7.4.9) - Ensayo de riesgo de incendio (Apdo. 7.4.10) - Ensayo de precisión frente a armónicos y bajas frecuencias (Apdo. 6A.6A.6.1) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: Ver límites en nota 1 <p><i>All the tests of the standard except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Enclosure tightness test in gas systems, at ambient temperature (7.2.8 and 7.3.7) and at low and high temperatures (7.4.7)</i> - <i>Pressure test for the enclosure (7.2.9 and 7.3.8)</i> - <i>Multiple chopped impulse test (7.4.2)</i> - <i>Mechanical tests (7.4.5)</i> - <i>Internal arc fault test (7.4.6)</i> - <i>Gas dew point test (7.4.8)</i> - <i>Corrosion test (7.4.9)</i> - <i>Fire hazard test (7.4.10)</i> - <i>Accuracy for harmonics and low frequencies (6A.6A.6.1)</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests:</i> <p><i>See Note 1 limits</i></p>	IEC 61869-10	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Transformadores de medida: transformadores de tensión capacitivos <i>Instrument transformers: low power passive voltage transformers</i>	<p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de estanquidad de la envolvente en sistemas de gas, a temperatura ambiente (Apdos. 7.2.8 y 7.3.7) y a alta y baja temperatura (Apdo. 7.4.7) - Ensayo de presión sobre la envolvente (Apdos. 7.2.9 y 7.3.8) - Ensayo de impulsos cortados múltiples (Apdo. 7.4.2) - Ensayos mecánicos (Apdo. 7.4.5) - Ensayo de defecto por arco interno (Apdo. 7.4.6) - Ensayo de punto de rocío del gas (Apdo. 7.4.8) - Ensayo de corrosión (Apdo. 7.4.9) - Ensayo de riesgo de incendio (Apdo. 7.4.10) - Ensayo de precisión frente a armónicos y bajas frecuencias (Apdo. 6A.6A.6.1) - Respuesta en frecuencia (7.4.1102) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: Ver límites en nota 1 <p><i>All the tests of the standard except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Enclosure tightness test in gas systems, at ambient temperature (7.2.8 and 7.3.7) and at low and high temperatures (7.4.7)</i> - <i>Pressure test for the enclosure (7.2.9 and 7.3.8)</i> - <i>Multiple chopped impulse test (7.4.2)</i> - <i>Mechanical tests (7.4.5)</i> - <i>Internal arc fault test (7.4.6)</i> - <i>Gas dew point test (7.4.8)</i> - <i>Corrosion test (7.4.9)</i> - <i>Fire hazard test (7.4.10)</i> - <i>Accuracy for harmonics and low frequencies (6A.6A.6.1)</i> - <i>Frequency response measurements (7.4.1101)</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests:</i> <i>See Note 1 limits</i> 	IEC 61869-11	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es


Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

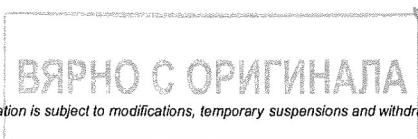

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aparamenta de alta tensión <i>High-voltage switchgear and controlgear</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 7.9.2 y 7.9.3) - Aparamenta en gas: estanquedad (Apdo. 7.8) - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 7.10.4) - Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11) - Aparamenta de $Um > 245$ kV: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial (apdo. 7.2.9) <p>Ver límites en nota 1</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma excepto estanquedad de aparamenta en gas (Apdo. 8.5.2 y 8.5.3)</p> <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests on auxiliary and control circuits (7.9.2 and 7.9.3)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test (7.8)</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits (7.10.4)</i> - <i>X-radiation test procedure for vacuum interrupters (7.11)</i> - <i>Switchgear and controlgear of $Um>245$ kV: switching impulse voltage test</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test (apdo. 7.2.9)</i> <i>See Note 1 limits</i> <p><i>Routine tests:</i> <i>All the tests of the standard, except tightness test in gas insulated switchgear and controlgear (8.5.2 y 8.5.3)</i></p> </p>	UNE-EN 62271-1 IEC 62271-1	B

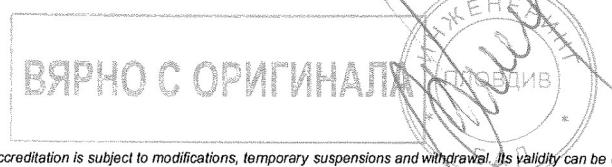


Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<p>Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión <i>High-voltage alternating-current circuit-breakers</i></p> <p>Ensayos de tipo: Todos los de la norma, excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 6.9.1.2, 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Ensayos de corte - Aparamenta de $Um > 245$ kV: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial y operación bajo condiciones severas de hielo </p> <p>Ensayos individuales: Todos los de la norma, excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Estanquidad de apertura en gas </p> <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>Type tests:</i> All the tests of the standard, except: <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3) - Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test - Seismic tests on auxiliary circuits - Breaking tests - Switchgear and controlgear of $Um > 245$ kV: Switching impulse voltage test - Outdoor switchgear and controlgear; Artificial pollution test and operation under severe ice conditions </p> <p><i>Routine tests:</i> All the tests of the standard, except: <ul style="list-style-type: none"> - Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test </p> <p><i>See Note 1 limits</i></p>		<p>UNE-EN 62271-100 IEC 62271-100</p>	B

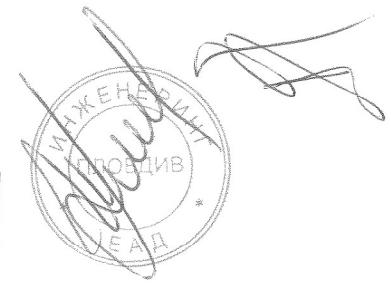

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna para alta tensión <i>High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 6.9.1.2, 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Aparamenta de $Um > 245 \text{ kV}$: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial operación bajo condiciones severas de hielo <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquidad de aparamenta en gas <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3) - Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test - Seismic tests on auxiliary circuits - Switchgear and controlgear of $Um > 245 \text{ kV}$: Switching impulse voltage test - Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test and operation under severe ice conditions <p><i>Routine tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test <p><i>See Note 1 limits</i></p> </p></p>	UNE-EN 62271-102 IEC 62271-102	B



Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Interruptores de alta tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV <i>High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV</i>	<p>Ensayos de tipo: Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo. 6.9) - Aparamenta en gas: estanquedad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Aparamenta exterior: contaminación artificial y operación bajo condiciones severas de hielo <p>Ensayos individuales: Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquedad de aparenta en gas <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test - Seismic tests on auxiliary circuits - Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test and operation under severe ice conditions. <p><i>Routine tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test <p><i>See Note 1 limits</i></p>	UNE-EN 62271-1032 IEC 62271-103	B
Aparamenta de alta tensión: Combinados interruptor-fusibles de corriente alterna para tensiones nominales superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV <i>High-voltage switchgear and controlgear: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV</i>	<p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de estanquedad - Ensayos de CEM - Ensayo de Rayos X - Establecimiento y corte a la intensidad de cortocircuito asignada <p><i>All tests except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tightness test - Electromagnetic compatibility tests - X-radiation operation tests - Making and breaking tests at the rated short-circuit current 	UNE-EN 62271-105 IEC 62271-105	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436


La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

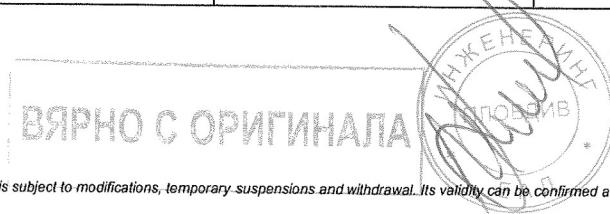

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV <i>AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo. 6.9.) - Aparamenta en gas: estanquedad (Apdo. 6.8) - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 6.10.5.6) - Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11) - Aparamenta exterior: contaminación artificial sobre aisladores (Apdo. 6.2.8) <p>Ver límites en nota 1</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquedad de aparamenta en gas <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests (6.9)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test (6.8)</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits (6.10.5.6)</i> - <i>X-radiation test procedure for vacuum interrupters (6.11)</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: artificial pollution test on insulators (6.2.8)</i> <p><i>See Note 1 limits</i></p> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tightness test on gas insulated switchgear and controlgear</i> 	<p>UNE-EN 62271-200 IEC 62271-200</p>	B

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

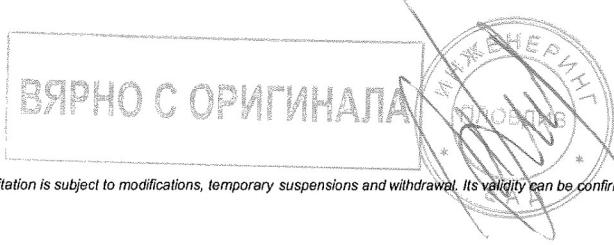

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aparamenta bajo envolvente aislante para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52kV <i>AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV</i>	<p>Ensayos de tipo: Todos los de la norma excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo.6.9.) - Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11 de IEC) - Aparamenta en gas: estanquedad (Apdo. 6.8) - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 6.10.5.6) <p>Ensayos individuales: Todos los de la norma excepto estanquedad de aparenta en gas (Apdo. 7.4)</p> <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - X-radiation test procedure for vacuum interrupters (6.11 of IEC) - Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test (6.8) - Seismic tests on auxiliary circuits (6.10.5.6) <p><i>Routine tests:</i> <i>All the tests of the standard, except tightness test on gas insulated switchgear and controlgear (7.4)</i></p> <p><i>See Note 1 limits</i></p>	UNE-EN 62271-201 IEC 62271-201	B
Centros de transformación prefabricados <i>High voltage/low voltage prefabricated substations</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (apdo. 9) <p>Medida de campos electromagnéticos (apdo 6.103 de IEC)</p> <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) <p><i>Measurement of electromagnetic fields (section 6.103 of IEC)</i></p> <p><i>See Note 1 limits</i></p>	UNE-EN 62271-202 IEC 62271-202	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Conjuntos compactos de aparmenta para centros de transformación (CEADS) <i>Compact equipment assemblies for distribution substations (CEADS)</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (apdo. 6.9) - Ensayo de estanquedad de la unidad funcional de alta tensión (apdo. 7.4) - Ensayo de estanquedad (Apdos. 6.8 y 7.4) - Ensayo de rayos X para interruptores de vacío (apdo.6.11) <p>Ver límites en nota 1</p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - Tightness tests of high voltage functional unit (6.8 and 7.4). - X-radiation test for vacuum interrupters (6.11). <p><i>See Note 1 limits</i></p>	UNE-EN 50532 IEC 62271-212	B
Aparmenta de interior bajo envolvente de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV para ser utilizada en condiciones climáticas severas <i>Indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions</i>	<p>Todos los de la norma</p> <p><i>All the tests of the standard</i></p>	IEC/TS 62271-304	B
Aparmenta bajo envolvente metálica aislada en SF6 hasta 36 kV <i>SF6 insulated metal-enclosed switchgear and controlgear up to 36 kV</i>	<p>Ensayo de inmersión</p> <p><i>Immersion test</i></p>	<p>Procedimiento interno/ <i>Internal procedure</i> PE.EE-27-E Apdo./part E.1.</p>	B

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Fusibles de alta tensión: Fusibles limitadores de corriente <i>High-voltage fuses: Current-limiting fuses</i>	Todos los ensayos de la norma excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de corte: Serie de ensayos 1 - Ensayos de los percutores - Ensayos de CEM - Ensayo de estanqueidad de líquidos aislantes <i>All the tests of standard except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Breaking tests: Test duty 1</i> - <i>Tests of strikers</i> - <i>Electromagnetic compatibility (EMC)</i> - <i>Insulating liquid tightness tests</i> 	UNE-EN 60282-1 IEC 60282-1	B
Fusibles de alta tensión: Fusibles de expulsión <i>High voltage fuses: Expulsion fuses</i>	Apdo. 8.4, Ensayos dieléctricos Apdo. 8.5, Ensayos de calentamiento Apdo. 8.8.1, Ensayo mecánico de las bases y portafusibles <i>Subclause 8.4, Dielectric tests</i> <i>Subclause 8.5, Temperature-rise tests</i> <i>Subclause 8.8.1, Mechanical test of fuse-bases and fuse-carriers</i>	IEC 60282-2	B
Equipos y materiales de alta tensión <i>High voltage equipment and materials</i>	Ensayos de alta tensión: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos en seco y bajo lluvia - Ensayos con tensión alterna - Ensayos con tensión continua - Ensayos con impulsos tipo rayo <i>Ver límites en nota 1</i> <i>High voltage tests:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dry and Wet tests</i> - <i>Tests with Alternating Voltage</i> - <i>Tests with Direct Voltage</i> - <i>Lightning impulse voltage tests</i> <i>See Note 1 limits</i>	UNE-EN 60060-1 IEC 60060-1	B
	Medida de las descargas parciales <i>Partial discharges measurement</i> <i>See Note 1 limits</i>	UNE-EN 60270 IEC 60270	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g


La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aisladores poliméricos de alta tensión para uso interior y exterior <i>Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayo climático acelerado (UV) - Ensayo de inflamabilidad (Ver límites en nota 1) <i>- All the test of standard, except:</i> <i>- Accelerated weathering test (UV)</i> <i>- Flammability test</i> <i>(see limits in note 1)</i>	UNE-EN 62217 IEC 62217	B
Aisladores para líneas aéreas: Aisladores compuestos para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1 000 V <i>Insulators for overhead lines: Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayos mecánicos - Estanquidad de la interface herrajes-revestimiento - Ensayo climático acelerado (UV) - Ensayo de inflamabilidad - Verificación de los herrajes - Ensayo de galvanizado (Ver límites en nota 1) <i>All the test of standard, except:</i> <i>- Mechanical tests</i> <i>- Tightness of the interface end fittings-insulator</i> <i>- Accelerated weathering test (UV)</i> <i>- Flammability test</i> <i>- Verification of the end fittings</i> <i>- Galvanizing tests</i> <i>(see limits in note 1)</i>	UNE-EN 61109 IEC 61109	B
Aisladores para líneas aéreas: Aisladores compuestos rígidos de peana para sistemas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1 000 V <i>Insulators for overhead lines: Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayos mecánicos - Estanquidad de la interface herrajes-revestimiento - Ensayo climático acelerado (UV) - Ensayo de inflamabilidad - Ensayo de galvanizado (Ver límites en nota 1) <i>All the test of standard, except:</i> <i>- Mechanical tests</i> <i>- Tightness of the interface end fittings-insulator</i> <i>- Accelerated weathering test (UV)</i> <i>- Flammability test</i> <i>- Galvanizing tests</i> <i>(see limits in note 1)</i>	UNE-EN 61952 IEC 61952	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

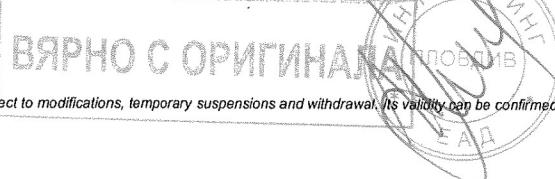

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aisladores de apoyo compuestos para subestaciones con tensiones en c.a. mayores de 1 000 V y hasta 245 kV <i>Composite station post insulators for substations with a.c. voltages greater than 1 000 V up to 245 kV</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayos mecánicos - Estanquidad de la interface herrajes-revestimiento - Ensayo climático acelerado (UV) - Ensayo de inflamabilidad - Ensayo de galvanizado (Ver límites en nota 1) <i>All the test of standard, except:</i> - Mechanical tests - Tightness of the interface end fittings-insulator - Accelerated weathering test (UV) - Flammability test - Galvanizing tests (see limits in note 1)	UNE-EN 62231 IEC 62231	B
Aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V <i>Indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V</i>	Todos los de la norma excepto: - Ensayos mecánicos - Verificación ausencia de porosidad Ensayo de galvanizado (ver límites en nota 1) <i>All the tests of standard, except:</i> - Mechanical tests - Porosity test Galvanizing test (see limits in note 1)	UNE-EN 60168 IEC 60168	B
Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV: Elementos de aisladores de cadena de cerámica o de vidrio para sistemas de corriente alterna <i>Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems</i>	Todos los de la norma excepto: - Ensayos mecánicos - Verificación desplazamiento axial, radial y angular - Verificación sistema enclavamiento <i>All the tests of standard, except:</i> - Mechanical tests - Verification of the axial, radial and angular displacements - Verification of locking system	UNE-EN 60383-1 IEC 60383-1	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g


La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 000 V; Cadenas de aisladores y cadenas de aisladores equipadas para sistemas de corriente alterna <i>Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V: Insulator strings and insulator sets for a.c. systems</i>	Todos los ensayos de la norma (Ver límites en nota 1) <i>All the tests of standard (see limits in note 1)</i>	UNE-EN 60383-2 IEC 60383-2	B
Aisladores para alta tensión <i>High-voltage insulators</i>	Todos los ensayos de la norma (Ver límites en nota 1) <i>All the tests of standard (see limits in note 1)</i>	UNE-EN 60437 IEC 60437	B
Líneas eléctricas aéreas: herrajes <i>Overhead lines: fittings</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Galvanizado - Ensayos no destructivos - Ensayos mecánicos (Ver límites en nota 1) <i>All the tests of standard, except: Galvanizing Non-destructive testing Mechanical tests (see limits in note 1)</i>	UNE-EN 61284 IEC 61284	B
Aisladores pasantes (pasatapas) <i>Insulated bushings</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de presión interna - Ensayo de estanquidad en pasatapas con gas o sumergidos en gas Ver límites en nota 1 <i>All the tests of the standard, except: - Internal pressure test - Tightness test on gas-filled and gas-insulated bushings See Note 1 limits</i>	UNE-EN 50180 UNE-EN 50180-1 UNE-EN 50180-2 UNE-EN 50180-3 UNE-EN 50181 UNE EN 60137 IEC 60137	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

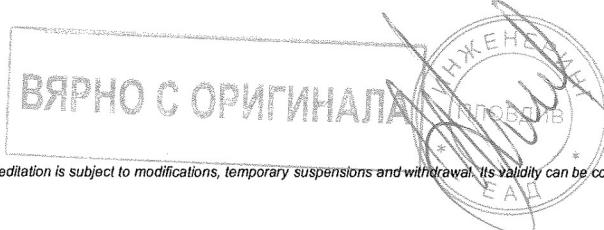

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Aisladores de apoyo de interior de materia orgánica para instalaciones de tensión nominal superiores a 1 kV e inferiores a 300 kV <i>Indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1kV and below 300 kV</i>	Todos los de la norma Ver límites en nota 1 <i>All the tests of the standard See Note 1 limits</i>	UNE-EN 60660 IEC 60660	B
Pértigas aislantes de maniobra para alta tensión <i>Insulating poles (insulating sticks) for electrical purposes on high-voltage installations</i>	Todos los ensayos de la norma, incluido el de lluvia del anexo B, excepto: - Verificación de la cabeza (5.3.3) - Ensayo de torsión (5.4.2) - Ensayo de tracción (5.4.3) - Ensayo de colocación y retirada de herramientas acoplables en la cabeza (5.4.4) <i>Dielectric tests: leakage current (5.2.2) Mechanical tests: bending test (5.4.1) All the test of standard, including wet of Annex B, except: - Verification of the head (5.3.3) - Torsion test(5.4.2) - Tensile test (5.4.3) - Testing of placement and removal of insert tools in the head (5.4.4)</i>	UNE-EN 50508	B
Banquetas aislantes para trabajos eléctricos <i>Insulating platforms for electrical purposes</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Ensayos mecánicos (Ver límites en nota 1) <i>All the tests of standard, except: Mechanical tests (See limits in note 1)</i>	UNE 204001	
Trabajos en tensión. Tubos huecos aislantes para trabajos eléctricos	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Ensayos mecánicos - Ensayos de fatiga mecánica (Ver límites en nota 1) <i>All the tests of standard, except: - Mechanical tests - Mechanical fatigue tests (See limits in note 1)</i>	UNE-EN 61235 IEC 61235	

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

* * * * *


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Detectores de tipo capacitive para utilización con tensiones superiores a 1 kV en corriente alterna <i>Capacitive type detectors to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.</i></p>	<p>Ensayos funcionales (apdo. 6.2) Ensayos dieléctricos (apdo. 6.3) Ensayos mecánicos (apdo. 6.4) Ensayos específicos (cap. 7)</p> <p>Ver límites en nota 1 <i>Function tests (6.2)</i> <i>Dielectric tests (6.3)</i> <i>Mechanical tests (6.4)</i> <i>Specific tests (7)</i> <i>See Note 1 limits</i></p>	<p>UNE-EN 61243-1 IEC 61243-1</p>	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Detectores de tensión tipo bipolar para baja tensión <i>Two-pole low-voltage type voltage detectors</i></p> <p><i>6</i></p>	<p>Ensayos para requisitos funcionales (apdo. 5.3), excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependencia de la frecuencia (apdo. 5.3.5) - Dependencia del rizado para detectores de tensión con CC (apdo. 5.3.6) <p>Ensayos de requisitos eléctricos (apdo. 5.4), excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protección contra sobretensiones transitorias (apdo. 5.4.5.1) <p>Ensayos de requisitos mecánicos (apdo. 5.5), excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de vibraciones (apdo. 5.5.4) - Resistencia al calor (apdo. 5.5.9) - Buena adherencia del aislamiento de la parte aislada del electrodo de contacto (apdo. 5.5.10.3) - Ensayos del cable (apdo. 5.5.11) <p>Marcas (apdo. 5.6) Mal uso de la tensión CA/CC (apdo. 5.8.1)</p> <p><i>Tests for general requirements (5.3), except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frequency dependency (5.3.5) - Ripple dependency for d.c. voltage detector (5.3.6) <p><i>Tests for electrical requirements (5.4), except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Protection against transient overvoltages (5.4.5.1) <p><i>Tests for mechanical requirements (5.5), except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vibration resistance (5.5.4) - Heat resistance (5.5.9) - Close adhesion of insulation of the insulated part of the contact electrode (5.5.10.3) - Lead tests (5.5.11) <p><i>Marking (5.6)</i> <i>AC/DC voltage misuse (5.8.1)</i></p>	UNE-EN 61243-3 IEC 61243-3	B




Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí



386

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Trabajos en tensión: Detectores de tensión. Parte 5: Sistemas detectores de tensión (VDS) <i>Live working - Voltage detectors - Part 5: Voltage detecting systems (VDS)</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Resistencia de aislamiento del sistema de acoplamiento bajo polución (Apdo. 5.9) - Dependencia climática de la tensión umbral (Apdo. 5.16) - Perceptibilidad evidente de la indicación visual (Apdo. 5.22) - Perceptibilidad evidente de la indicación sonora (Apdo. 5.23) <i>All the test of the standard, except:</i> - <i>Insulation resistance of the coupling system under pollution (5.9)</i> - <i>Climatic dependence of threshold voltage (5.16)</i> - <i>Clear perceptibility of visual indication (5.22)</i> - <i>Clear perceptibility of audible indication (5.23)</i>	UNE-EN 61243-5 IEC 61243-5	
Aparatamiento de alta tensión: Sistemas indicadores de presencia de tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV y hasta 52 kV inclusive. <i>High voltage switchgear and controlgear: Voltage presence indicating Systems for rated voltages greater than 1 kV and up to 52 kV inclusive</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Perceptibilidad clara del indicador visual (Apdo. 6.8) - Ensayo compatibilidad electromagnética (Apdo. 6.11) <i>All the test of the standard, except:</i> - <i>Clear perceptibility of visual indication (6.8)</i> - <i>Electromagnetic compatibility (6.11)</i>	UNE-EN 62271-206 IEC 62271-206	
Materiales aislantes <i>Insulating materials</i>	Rigidez dieléctrica, ensayos a frecuencias industriales, tensión continua e impulsos 1,2/50 sobre materiales en placas y planchas (ensayos con electrodos de dimensiones desiguales) y tubos rígidos Ver límites en nota 1 <i>Electric strength, tests at power frequencies, direct voltage and 1.2/50 μs impulse tests on boards and sheets materials (tests with unequal electrodes), and rigid tubes</i> <i>See Note 1 limits</i>	EN 60243-1 UNE- EN 60243-1 EN 60243-2 UNE -EN 60243-2 EN 60243-3 UNE -EN 60243-3 IEC 60243-1 IEC 60243-2 IEC 60243-3	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

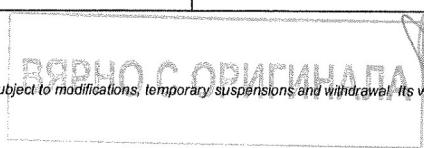


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Alfombras de material aislante para trabajos eléctricos <i>Electrical insulating matting for live working</i>	<p>Todos los ensayos de la norma, excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos mecánicos (apdos. 5.5, 5.9 y 5.10) - Ensayo de envejecimiento (Aptdo. 5.7) - Ensayo de llama (apdo. 5.8.1) - Resistencia al ácido (apdo. 5.9) - Resistencia al aceite (apdo. 5.10) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mechanical tests (5.5, 5.9 y 5.10)</i> - <i>Aging test (5.7)</i> - <i>Flame retardance test (5.8.1)</i> - <i>Acid resistance (5.9)</i> - <i>Oil resistance (5.10)</i> 	UNE-EN 61111 IEC 61111	B
Mantas eléctricas aislantes <i>Electrical insulating matting for live working</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspección visual y mediciones (apdo. 5.2) - Marcado (apdo. 5.3) - Embalaje e instrucciones de uso (apdo. 5.4) - Ensayos dieléctricos (apdo. 5.6) - Ensayo de plegado a baja temperatura (apdo. 5.8.2) - Categoría A. Resistencia al ácido. Parte eléctrica (apdo. 6.2) - Categoría C: Ensayo de doblado a temperaturas extremadamente bajas (apdo. 6.6) <p><i>- Visual inspection and measurements (5.2)</i></p> <p><i>- Marking (5.3)</i></p> <p><i>- Packaging and instructions for use (5.4)</i></p> <p><i>- Dielectric tests (5.6)</i></p> <p><i>- Low temperature folding test (5.8.2)</i></p> <p><i>- Category A: Acid resistance. Electrical part (6.2)</i></p> <p><i>- Category C: Extremely low temperature folding test (6.6)</i></p>	UNE-EN 61112 IEC 61112	B
Aparcamiento de baja tensión <i>Low voltage switchgear and controlgear</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 8.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2)</i> - <i>EMC tests (8.4)</i> 	UNE-EN 60947-1 IEC 60947-1	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

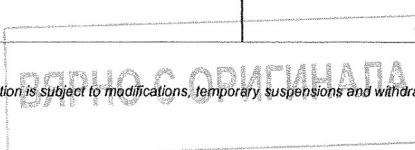

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Interruptores automáticos de baja tensión <i>Low voltage circuit-breakers</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos del anexo B - Ensayos del anexo R - Anexo J: CEM <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2)</i> - <i>Tests of annex B</i> - <i>Tests of annex R</i> - <i>Annex J: EMC</i> 	UNE-EN 60947-2 IEC 60947-2	B
Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja tensión <i>Low voltage switches, disconnectors, switch- disconnectors and fuse- combination units</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 8.4) - Verificación del calentamiento con efectos solares (D.8.3.11, solo para unidades de exterior) - Límites para ensayos dc: 1000 V – 630 A <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2)</i> - <i>EMC tests (8.4)</i> - <i>Temperature rise verification with solar effects(D.8.3.11, for outdoor units only)</i> - <i>Limits for dc tests: 1000 V – 630 A</i> 	UNE-EN 60947-3 IEC 60947-3	B
Contactores y arrancadores electromecánicos de baja tensión <i>Low voltage electromechanical contactors and motor starters</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2)</i> - <i>EMC tests (9.4)</i> 	UNE-EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Controladores y arrancadores semiconductores de motores de corriente alterna de baja tensión <i>Low voltage contactors and motor starters - AC semiconductor motor controllers and starters</i>	Todos los de la norma, excepto: - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.3.5) <i>All the tests of the standard, except:</i> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (9.3.5)	UNE-EN 60947-4-2 IEC 60947-4-2	B
Aparamenta de baja tensión: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando - Aparatos electromecánicos para circuitos de mando <i>Low-voltage switchgear and controlgear: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 7.3, H7.4) <i>All the test of the standard, except:</i> - EMC tests (7.3, H7.4)	UNE-EN 60947-5-1	B
Aparamenta de baja tensión: Equipos auxiliares. Bloques de conexión para conductores de cobre <i>Low-voltage switchgear and controlgear: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto: - Verificación de las características térmicas (Apdo. 8.5) <i>All the test of the standard, except:</i> - Verification of thermal characteristics (8.5)	UNE-EN 60947-7-1 IEC 60947-7-1	B
Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 A a 63 A <i>Magneto-thermal circuit breakers, for power control, from 1,5 A to 63 A</i>	Todos los ensayos de la norma <i>All the test of the standard</i>	UNE 20317	B
Conjuntos de aparamenta de baja tensión <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies</i>	Todos los de la norma (Nota 2), excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) <i>All the tests of the standard (Note 2), except:</i> - EMC tests (10.6.2 and annex J)	IEC 61439-1 UNE-EN 61439-1	B
Conjuntos de aparamenta de potencia de baja tensión <i>Low voltage power switchgear and controlgear assemblies</i>	Todos los de la norma (Nota 2), excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y Anexo J) <i>All the tests of the standard (Note 2), except:</i> - EMC tests (Apdo. 10.6.2. y anexo J)	IEC 61439-2 UNE-EN 61439-2	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es


Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Conjuntos de apertura de baja tensión destinados a ser utilizados por personas comunes <i>Low-voltage distribution boards intended to be operated by ordinary persons</i>	Todos los de la norma(Nota 2), excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) <i>All the tests of the standard(Note 2), except:</i> - EMC tests (10.6.2. and Annex J)	UNE-EN 61439-3 IEC 61439-3	B
Conjuntos de apertura de baja tensión: conjuntos para obras (CO). <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies: assemblies for construction sites (ACS)</i>	Todos los de la norma(Nota 2), excepto: - Ensayo de verificación de la resistencia a la corrosión en atmósferas fuertemente contaminadas (Apdo. 10.2.2.101) - Ensayo de choque (Apdo. 10.2.6.3) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) <i>All the tests of the standard(Note 2), except:</i> - Verification of resistance to corrosion in heavily polluted atmospheres (10.2.2.101) - Shock test (10.2.6.3) - EMC tests (10.6.2 and Annex J)	UNE-EN 61439-4 IEC 61439-4 UNE 201008 IN	B
Conjuntos de apertura de baja tensión para redes de distribución pública <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies for power distribution in networks</i>	Todos los de la norma (Nota 2), excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2 y Anexo J) - Verificación de categoría de inflamabilidad (Apdo. 10.2.3.102) <i>All the tests of the standard (Note 2), except:</i> - EMC tests (10.6.2 and Annex J) - Verification of category of flammability (10.2.3.102)	UNE-EN 61439-5 UNE-EN 61439-5 IEC 61439-5	B
Conjuntos de apertura de baja tensión: Canalizaciones prefabricadas <i>Low-voltage switchgear and controlgear assemblies: Busbar trunking systems</i>	Todos los de la norma(Nota 2), excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) - Resistencia a la propagación de la llama (Apdo. 10.101) - Características cortafuegos (Apdo. 10.102) <i>All the tests of the standard(Note 2), except:</i> - EMC tests (10.6.2 and Annex J) - Resistance to flame- propagation (10.101) - Fire resistance in building penetrations (10.102)	UNE-EN 61439-6 IEC 61439-6	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

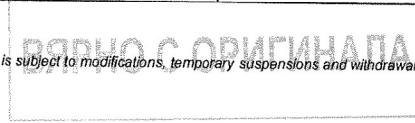

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Conjuntos de apertura de baja tensión. Parte 7: Conjuntos para aplicaciones específicas tales como puertos deportivos, campings, plazas de mercado y estaciones de carga de vehículos eléctricos. <i>Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations</i>	Todos los de la norma <i>All the tests of the standard</i>	IEC TS 61439-7	B
Conjuntos de apertura de baja tensión bajo envolvente <i>Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies</i>	Ensayo en condiciones de arco debidas a un fallo interno <i>Test under conditions of arcing due to internal fault</i>	UNE-IEC/TR 61641 IN IEC/TR 61641	B
Condensadores de potencia: Baterías de compensación del factor de potencia en baja tensión <i>Power Capacitors: Batteries power factor compensation at low voltage</i>	Todos los de la norma, excepto (para IEC 61921:2017): - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4 de IEC 61439-1) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J de IEC 61439-1)) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4 of IEC 61439-1)</i> <i>EMC tests (10.6.2 and annex J of IEC 61439-1)</i>	IEC 61921 UNE-EN 61921	B
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V <i>Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V</i>	Todos los ensayos de la norma <i>All the test of standard</i>	UNE-EN 60831-1 IEC 60831-1	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V: <i>Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V</i>	Todos los ensayos de la norma <i>All the test of standard</i>	UNE-EN 60831-2 IEC 60831-2	B
Fusibles de baja tensión destinados a ser utilizados por personas autorizadas (usos principalmente industriales) <i>Low-voltage fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial applications)</i>	Todos los de las normas para las secciones A, B, C, D y F, excepto para la sección A: - Ensayo de corrosión del Apdo. 8.11.2.3 - Ensayo de resistencia a la formación de caminos conductores del Apdo. 8.2.5 <i>All the tests of the standards for fuse systems A, B, C, D and F, except for fuse system A: - Verification of resistance to rusting (8.11.2.3) - Resistance to tracking (8.2.5)</i>	UNE-EN 60269-1 UNE-HD 60269-2 IEC 60269-1 IEC 60269-2	B
Envolventes de materiales eléctricos <i>Enclosures for electric material</i>	Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes, códigos IP e IK (excepto IPX9 e IK01) <i>Degrees of protection provided by enclosures. Code IP and IK (except IPX9 and IK01)</i>	UNE 20324 IEC 60529 UNE-EN 50102 IEC 62262 UNE-EN 62262	B
Envolventes destinadas a los conjuntos de aparmiento de baja tensión <i>Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies</i>	Ensayos para las envolventes vacías (Nota 1) <i>Tests for empty enclosures (Note 1)</i>	UNE-EN 62208 IEC 62208	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Materiales aislantes sólidos plásticos <i>Electrical insulating plastic materials</i>	Ensayo del hilo incandescente <i>Glow wire test</i>	UNE-EN 60695-2-10 UNE-EN 60695-2-11 UNE-EN 60695-2-12 UNE-EN 60695-2-13 IEC 60695-2-10 IEC 60695-2-11 IEC 60695-2-12 IEC 60695-2-13 IEC 60695-2-13/A1	B
Equipos portátiles de puesta a tierra o de puesta a tierra y en cortocircuito <i>Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting</i>	Verificación y comprobación (Apdo. 5.2) Ensayo de corriente de cortocircuito (Apdo. 5.7), (excepto el envejecimiento artificial de conductores según IEC 60068-2-42 del apdo. 5.7.3) <i>5.2 Verification and checking</i> <i>Short-circuit current test (5.7), except aged artificially in accordance with IEC 60068-2-42 (5.7.3)</i>	IEC 61230 UNE-EN 61230	B
Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía de tensiones asignadas hasta 36 kV <i>Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV)</i>	Ensayos eléctricos (apdo. 6) <i>Electric tests (6)</i>	IEC 61238-1 UNE-EN 61238-1	B
Sistema conductor de carga para vehículos eléctricos <i>Electric vehicle conductive charging system</i>	Requisitos constructivos, ensayos eléctricos y funcionales, excepto: -Comunicaciones con el vehículo eléctrico. <i>Constructional requirements, functional and electrical tests, except:</i> <i>-Communication with the electrical vehicle</i>	IEC 61851-1	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Sistema conductorivo de carga para vehículos eléctricos: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos <i>Electric vehicle conductive charging system: DC electric vehicle charging station</i>	Requisitos constructivos, ensayos eléctricos y funcionales, excepto: -Comunicaciones con el vehículo eléctrico. <i>Constructional requirements, functional and electrical tests, except:</i> -Communication with the electrical vehicle	UNE-EN 61851-23 IEC 61851-23	B
Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia <i>Electronic equipment for use in power installations</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayos de estanquidad para EE refrigerado por líquido (Apdo. 9.4.3.3.) - Ensayo de conveniencia del barniz o del recubrimiento (Apdo. 9.4.4.4.) - Ensayo de descarga parcial (Apdo. 9.4.5.3.) - Ensayos CEM (Apdos. 9.4.6.1. y 9.4.6.2.) <i>All the tests of the standard, except:</i> - Seal test for liquid-cooled EE (9.4.3.3) - Suitability test of varnish or coating (9.4.4.4) - Partial discharge test (9.4.5.3) <i>EMC tests (9.4.6.1 and 9.4.6.2)</i>	UNE-EN 50178	B
Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales <i>Safety of power converters for use in photovoltaic power systems.</i> <i>Part1: general requirements</i>	Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de exposición UV (Apdo. 6.4) - Ensayo de resistencia UV materiales polímeros (Apdo. 13.6.4) <i>All the tests of the standards except:</i> - UV Exposure testing (6.4) - UV Resistance test (13.6.4)	IEC 62109-1 UNE-EN 62109-1	B
Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores <i>Safety of power converters for use in photovoltaic power systems. Part2: Particular requirements for inverters</i>	Todos los de la norma <i>All the tests of the standards</i>	IEC 62109-2 UNE-EN 62109-2	B


Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



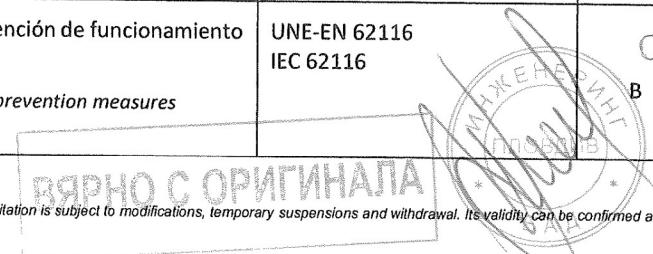PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Requisitos de seguridad para sistemas y equipos de conversión de potencia de semiconductores. Parte 1: Generalidades <i>Safety requirements for power electronic converter systems and equipment. Part 1:general</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de requisitos de aislamiento para frecuencias >30 kHz (Apdo. 4.4.7.11) - Ensayo de Ignición de corriente de arco del Apdo. 5.2.5.2 - Ensayo de Inflamabilidad del Apdo. 5.2.5.5 - Ensayo de Inflamabilidad del aceite del Apdo. 5.2.5.6 - Ensayo de las uniones cementadas del Apdo. 5.2.5.7 - Ensayo de vibraciones para objetos >25kg del Apto. 5.2.6.4 - Ensayo de polvo (Apdo. 5.2.6.6) - Ensayo de niebla salina (Apdo. 5.2.6.5) - Ensayo de presión hidrostática (Apdo. 5.2.7) <p><i>All the tests of the standards except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Insulations requirements above 30 kHz(4.4.7.11)</i> - <i>High current arcing ignition test (5.2.5.2)</i> - <i>Flaming oil test (5.2.5.6)</i> - <i>Cemented joints test (5.2.5.7)</i> - <i>vibration test for objects >25 kg (5.2.6.4)</i> - <i>Salt mist test (5.2.6.5)</i> - <i>Dust and sand test (5.2.6.6)</i> - <i>Hydrostatic pressure test (5.2.7)</i> 	IEC 62477-1 EN 62477-1 UNE-EN 62477-1	B
Equipos generadores en paralelo con redes generales de distribución en baja tensión (requisitos de conexión) <i>Micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks (requirements for the connection)</i>	<p>Todos los de las normas para equipos de hasta 300 kVA, excepto:</p> <p>UNE-EN 50438:2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de compatibilidad electromagnética (Apdo. 5.1) - Ensayo LoM para Austria (última fila de tabla para Austria en Anexo A) <p><i>All the tests of the standards, for equipment up to 300 kVA, except:</i></p> <p><i>UNE-EN 50438:2008</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests (5.1)</i> - <i>LoM test for Austria (last row in table of annex A for Austria)</i> 	UNE-EN 50438 DIN V VDE V 0126 -1-1 RD 1699/2011, de 18 de noviembre <i>Spanish regulation RD 1699/2011, of november 18th</i>	B
Inversores y dispositivos anti-isla <i>Inverters and islanding prevention devices</i>	<p>Ensayo de prevención de funcionamiento en isla</p> <p><i>Test of islanding prevention measures</i></p>	UNE-EN 62116 IEC 62116	 B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Inversores Solares (Monofásicos y Trifásicos) y Sistemas Compensadores de Huecos (FACTS) de potencia asignada máxima de 300 kW <i>Solar inverters (single-phase and three-phase) and voltage dips compensation systems (FACTS) of rated power up to 300 kW</i>	Medida y evaluación de la respuesta de los Sistemas de Conversión Fotovoltaicos (SCFV) ante huecos de tensión, conforme a las condiciones establecidas en el apdo. 5 Anexo III del documento "Procedimientos de Verificación, Validación y Certificación de los requisitos del PO 12.3 sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión" versión 10 de 26 de enero de 2012 de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) <i>Measurement and assessment of the response of photovoltaic conversion systems (PVCS) in the event of voltage dips, according to conditions of subclause 5 Annex III of document "Procedure for verification, validation and certification of the requirements of the P.O. 12.3 on the response of wind and solar farms in the event of voltage dips" version 10 of 26th january 2012 of the Spanish Wind Energy Association (AEE)</i>	Procedimiento interno/ <i>Internal procedure</i> PE.EE-88-E Rev.2	B
Generadores de potencia conectados a redes de BT, sistemas de protección de interfaz e inversores <i>Power generators connected to low voltage grids, interface protection systems and inverters</i>	Todos los de la norma salvo ensayos CEM <i>All the tests of the standard except EMC tests</i>	CEI 0-21-09 <i>(Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e posivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica)</i> CEI 0-21-12V1	B
Requisitos generales para equipos eléctricos <i>General requirements for electric equipment</i>	Todos los de la norma. <i>All the tests of the standard</i>	AS/NZS 3100 A1 A2 A3 A4	B
Conexión a la red de sistemas de energía a través de inversores. Requisitos de los inversores <i>Grid connection of energy systems via inverters - Inverter requirements</i>	Todos los de la norma. <i>All the tests of the standard</i>	AS/NZS 4777.2	B

ZG
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ВЪРНО С ОФИЦИНАЛА



Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí.

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição <i>Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface</i>	Todos los de la norma. <i>All the tests of the standard</i>	ABNT NB 16149	B
Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição — Procedimento de ensaio de conformidade <i>Photovoltaic (PV) systems — Characteristics of the utility interface — Conformity test procedure</i>	Todos los de la norma. <i>All the tests of the standards</i>	ABNT NBR 16150	B
Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas desde 1 kV (Um = 1,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV) - Parte 2: Cables para tensiones asignadas desde 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)</i>	Apartado 18. Ensayos eléctricos de tipo (excepto ensayo de doblado) <i>18.- Electrical type tests (except Bending test)</i>	IEC 60502-2	B
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV); accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)	Todos los ensayos de la norma según las secuencias de ensayos (tabla 5 y 6). <i>All tests of the standard according to the test sequences (table 5 and 6).</i>	IEC 60502-4	

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<p>Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 30 kV (Um = 36 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV)</p> <p><i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV)</i></p>	<p>Ensayos eléctricos del Apartado 10, sobre muestras en cables</p> <p>Apartado 11. Ensayos sobre muestras de accesorios.</p> <p>Apartado 12.4. Ensayos eléctricos de tipo sobre sistemas completos de cable (excepto 12.4.3, ensayo de doblado y anexo G, protección exterior para empalmes)</p> <p>Apartado 14 Ensayos eléctricos de tipo sobre cables (excepto 12.4.3 ensayo de doblado)</p> <p>Apartado 15 Ensayos eléctricos de tipo sobre accesorios (excepto anexo G, protección exterior para empalmes)</p> <p><i>Electrical sample test on cables of 10</i></p> <p><i>11. Sample tests on accessories</i></p> <p><i>12.4 Electrical type tests on complete cable systems (except 12.4.3 Bending test and Annex G Tests of outer protection for joints)</i></p> <p><i>14 Type test on cables (except 12.4.3 Bending test)</i></p> <p><i>15 Type test on accessories (except Annex G Tests of outer protection for joints)</i></p>	<p>IEC 60840</p> <p>UNE 211632-1</p>	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR. <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 150 kV ($U_m = 170$ kV) hasta 500 kV ($U_m = 550$ kV)</p> <p><i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV ($U_m = 170$ kV) up to 500 kV ($U_m = 550$ kV)</i></p>	<p>Ensayos eléctricos del Apartado 10, sobre muestras en cables</p> <p>Apartado 11. Ensayos sobre muestras de accesorios.</p> <p>Apartado 12.4. Ensayos eléctricos de tipo sobre sistemas completos de cable (excepto 12.4.3, ensayo de doblado y anexo G, protección exterior para empalmes)</p> <p>Apartado 14 Ensayos eléctricos de tipo sobre cables (excepto 12.4.3 ensayo de doblado)</p> <p>Apartado 15 Ensayos eléctricos de tipo sobre accesorios (excepto anexo G, protección exterior para empalmes)</p> <p><i>Electrical sample test on cables of 10</i></p> <p><i>11. Sample tests on accessories</i></p> <p><i>12.4 Electrical type tests on complete cable systems (except 12.4.3 Bending test and Annex G Tests of outer protection for joints)</i></p> <p><i>14 Type test on cables (except 12.4.3 Bending test)</i></p> <p><i>15 Type test on accessories (except Annex G Tests of outer protection for joints)</i></p>	<p>IEC 62067</p> <p>UNE 211067-1</p>	B

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

YOO

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Condensadores de acoplamiento y divisores capacitivos <i>Coupling capacitors and capacitor dividers</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos con corriente alterna, en seco y bajo lluvia (apdos. 9.1 a), 9.2.1 y 9.2.2) - Ensayo de impulsos tipo rayo (apdo. 9.2.5) - Ensayo dieléctrico entre borne de baja tensión y borne de tierra (cap. 10) - Ensayo de descargas parciales (cap 13) <p>Ver límites en nota 1</p> <p>Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprobación de línea de fuga (cap. 18) - <i>AC Dry and Wet Dielectric Tests (9.1.a, 9.2.1 and 9.2.2)</i> - <i>Lightning impulse voltage tests (9.2.5)</i> - <i>Dielectric Tests Voltage test between low. voltage terminal and earth terminal (10)</i> - <i>Partial discharge test (13)</i> <p><i>See limits in note 1</i></p> <p><i>Others:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verification of creepage (18)</i> 	<p>UNE 21333 IEC 60358</p>	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Condensadores de acoplamiento y divisores capacitivos <i>Coupling capacitors and capacitor dividers</i>	<p>Sobre condensadores de tensión alterna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida de capacidad y $Tg\delta$ (apdo. 9.2.2) - Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial, en seco y bajo lluvia (apdos. 9.2.3.1 y 10.2.1.1) - Ensayo de descargas parciales (apdo. 9.2.4) - Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial sobre el borne de baja tensión (apdo. 9.2.5) - Ensayo de impulsos tipo rayo (apdo. 10.1.3) - Ensayo de radio interferencias RIV (Apdo. 10.3) - Ensayo de esfuerzos mecánicos (Apdo. 11) - Medida de capacidad y resistencia serie equivalente a A.F. (Apdo.10.200.1) - Ensayo tipo bobina de drenaje (Apdo 10.201.2) <p>Ver límites en nota 1</p> <p>Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprobación de línea de fuga (apdo. 6.2.7) <p><i>On AC capacitor:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitance and $Tg\delta$ measure (Apdo. 9.2.2) - Dry and Wet Power frequency withstand voltage test (9.2.3.1 and 10.2.1.1) - Partial discharges test (9.2.4) - Voltage Tests between low voltage terminal and earth terminal (9.2.5) - Lightning impulse voltage tests (10.1.3) - Radio interference voltage test (Apdo. 10.3) - Mechanical strength test (Apdo. 11) - High frequency capacitance and equivalent series resistance. (Apdo.10.200.1) - Type test for drain coil (Apdo 10.201.2) <p><i>See limits in note 1</i></p> <p><i>Others:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verification of creepage (6.2.7) 	EN 60358-1 UNE- EN 60358-1 EN 60358-2 IEC 60358-1 IEC 60358-2	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

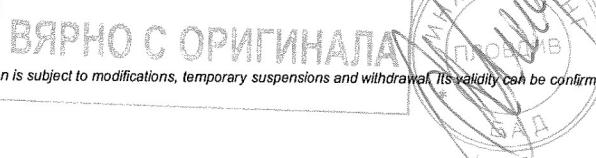

YOL

Nota 1: Límites aplicables a los diferentes ensayos

- | | |
|---|--|
| - Precisión transformadores de medida y protección: | TIs hasta 5 kA |
| - Arco interno | TTs hasta 40 kV |
| - Tensión continua | 300 MVA |
| - Ensayos de tensión a frecuencia industrial (seco y lluvia) | 100 kV |
| - Impulso tipo rayo | 550 kV |
| - Tensión de perturbaciones radioeléctricas | 1450 kV |
| - Ensayos de establecimiento y corte | 300 kV |
| - Ensayos de descargas parciales | 300 MVA, 36 kV |
| - Ensayo de calentamiento | 550 kV, ≥ 3 pC |
| - Medida de capacidad | 10 kA |
| - Medida de factor de disipación | 100 pF ÷ 1 μF, 15 kV |
| - Medida del nivel de ruido:
por el método de presión acústica | ≥ 1x10 ⁻⁴
Sólo sobre transformadores de distribución |

Note 1: Applicable limits for the tests

- | | |
|---|---|
| - <i>Instrument Transformers accuracy tests:</i> | CT's up to 5 kA |
| - <i>Internal arc</i> | VT's up to 40 kV |
| - <i>Direct Voltage</i> | 300 MVA |
| - <i>Power frequency withstand test (dry and wet)</i> | 100 kV |
| - <i>Lightning impulse voltage</i> | 550 kV |
| - <i>Radio interference voltage test</i> | 1450 kV |
| - <i>Making and breaking tests</i> | 300 kV |
| - <i>Partial discharges test</i> | 300 MVA, 36 kV |
| - <i>Temperature rise test</i> | 550 kV, ≥ 3 pC |
| - <i>Measure of capacitance</i> | 10 kA |
| - <i>Measurement of dissipation factor</i> | 100 pF ÷ 1 μF, 15 kV |
| - <i>Measurement of noise level</i> | ≥ 1x10 ⁻⁴
Sound pressure method |

Nota 2: Ensayos de corrosión, UV o flexión, acreditados en el expediente nº 4/LE024.

Note 2: Corrosion, UV or flexural tests accredited as stated in the scope of 4/LE024.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Equipos de tratamiento de la información, incluyendo los equipos eléctricos de oficina y equipos conectables a la red de telecomunicación (excluyendo Destructoras personales hogar/oficina de documentos multimedia) <i>Information technology equipment including office electrical equipment and telecommunications networks equipment</i>	Seguridad eléctrica <i>Electrical safety</i>	UNE-EN 60950-1 Apdos/parts 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.2.4, 1.7.2.5, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.7.11, 1.7.12, 1.7.13, 1.7.14, 2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 5.1, 5.2 y 6.2.	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí


404

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precisión (para corrientes iguales o superiores a 20mA)</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests (for currents higher or equal to 20mA)</i></p>	<p>UNE-EN 50470-1 Excepto Apdo./except part 5.4</p>	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es


Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

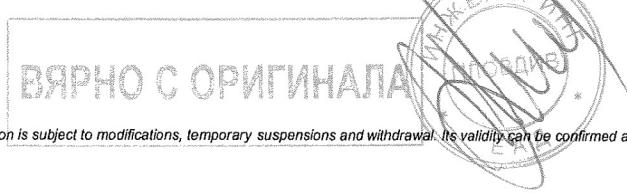

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Seguridad eléctrica, mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precisión (para corrientes iguales o superiores a 20mA)</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests (for currents higher or equal to 20mA)</i></p>	UNE-EN 50470-3 Excepto Apdo./ <i>except part</i> 5.4	B

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es



Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos o electromecánicos destinados a la medida de energía eléctrica en sistemas de 50Hz y tensión hasta 600V.</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.)</i></p> <p><i>Static or electromechanics meters and intended to the measuring of electrical energy in 50 Hz systems and voltage up to 600 V.</i></p>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precisión (para corrientes iguales o superiores a 20mA)</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests (for currents higher or equal to 20mA)</i></p>	<p>UNE-EN 62052-11 Excepto Apdo./except part 5.4</p>	B



Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 0,5S, 1 y 2)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (classes 0,5S, 1 and 2)</i></p>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precisión (para corrientes iguales o superiores a 20mA)</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests (for currents higher or equal to 20mA)</i></p>	UNE-EN 62053-21 Excepto Apdo./except part 5.4 UNE-EN 62053-22 Excepto Apdo./except part 5.4	B

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 1, 1S, 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.). Static meters for reactive energy (classes 1, 1S, 2 and 3)</i>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precisión (para corrientes iguales o superiores a 20mA)</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests (for currents higher or equal to 20mA)</i></p>	UNE-EN 62053-23 Excepto Apdo./ <i>except part 5.4</i> UNE-EN 62053-24 Excepto Apdo./ <i>except part 5.4</i>	B

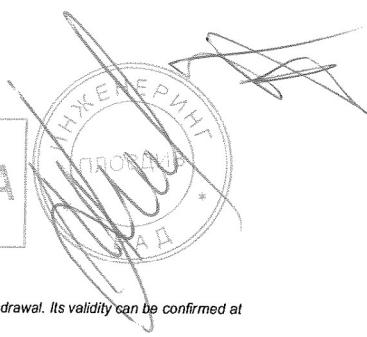

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

Categoría I (Ensayos "in situ")
Category I ("on site" Tests)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV (Um = 170 kV) hasta 500 kV (Um = 550 kV) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - DC voltage test of the oversheath (16.2) - AC voltage test of the insulation (16.3)	IEC 62067
Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV (Um = 170 kV) hasta 400 kV (Um = 420 kV) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 400 kV (Um = 420 kV)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayos de comprobación del aislamiento principal: Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <i>Electrical tests after installation (clause 16):</i> - Tests to verify the main insulation: Method 1: Power frequency withstand test. - Test to verify the oversheath - Continuity and measurement of the electrical resistance of screen - Continuity and measurement of the electrical resistance of conductor - Partial discharge measurement on the new cable system	UNE 211067-1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí


Y10

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$)</i>	<p>Ensayos eléctricos después de la instalación:</p> <p>Parte 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.1: ensayo de tensión dc sobre cubierta - 15.2: ensayo de tensión ac sobre el aislamiento. <p>Parte 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.1 Ensayo eléctrico en la cubierta (oversheath) - 8.2 Ensayos eléctricos en los accesorios - 8.3.1. Ensayo de tensión ac sobre el aislamiento con equipo resonante - 8.4 Ensayo eléctrico después de la instalación, cubierta no metálica - 8.8 Ensayo dc de resistencia del conductor <p>Partes 3 a 11: ensayos realizados por referencia a los de las partes 1 y 2, dentro de los rangos siguientes para los ensayos sobre cubiertas y sobre el aislamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos sobre cubierta: 25 kV dc - Ensayos sobre aislamiento: 260 kV, 20 Hz a 300 Hz <p><i>Electrical tests after installation:</i></p> <p><i>Part 1.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>15.1: DC voltage test of the oversheath</i> - <i>15.2: AC voltage test of the insulation.</i> <p><i>Part 2.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>8.1 Electrical test on oversheath</i> - <i>8.2 Electrical tests on accessories</i> - <i>8.3.1 AC voltage test on the insulation with resonant system</i> - <i>8.4 Electrical test after installation, non-metallic sheath</i> - <i>8.8 DC conductor resistance test</i> <p><i>Parts 3 to 11: tests performed by reference to those of parts 1 and 2, in the following ranges for the tests of sheaths and of insulation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of sheaths: 25 kV dc</i> - <i>Tests of insulation: 260 kV, 20 Hz to 300 Hz</i> 	HD 632 S2

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

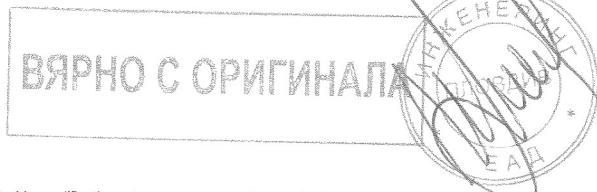

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($U_m=42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($U_m=170 \text{ kV}$)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - DC voltage test of the oversheath (16.2) - AC voltage test of the insulation (16.3)	IEC 60840
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($U_m=42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($U_m=170 \text{ kV}$)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayos de comprobación del aislamiento principal. Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. Método 4: Medida de descargas parciales - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - Tests to verify the main insulation: Method 1: Power frequency withstand test. Method 4: Partial discharges measurement. - Test to verify the oversheath - Continuity and measurement of the electrical resistance of screen - Continuity and measurement of the electrical resistance of conductor - Partial discharges measurement on the new cable system	UNE 211632-1




Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

YML

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna <i>AC High voltage cable systems</i>	<p>Ensayos previos a la puesta en servicio del sistema nuevo de cable de alta tensión (cap. 4): Sistemas nuevos de cables de tensión asignada superior a 0,6/1 kV e inferior o igual a 87/150 (170 kV) (Apdo. 4.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal (Apdo. 4.1.1). Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. Método 4: Medida de descargas parciales - Ensayo de comprobación de la cubierta (Apdo. 4.1.2) - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas (Apdo. 4.1.3) - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores (Apdo. 4.1.4) <p><i>Electrical tests after installation of a new high voltage cable system (clause 4): New cable systems of rated voltages above 0.6/1 kV up to 87/150 (170 kV) (4.1):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of the insulation (4.1.1). Method 1: Power frequency withstand voltage test. Method 4: Partial discharge measurement</i> - <i>Test of the oversheath (4.1.2)</i> - <i>Continuity and measurement of the electrical resistance of screen (4.1.3)</i> - <i>Continuity and measurement of the electrical resistance of conductor (4.1.4)</i> 	UNE 211006

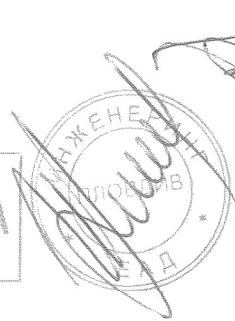

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g



La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna <i>AC High voltage cable systems</i>	<p>Sistemas nuevos de cables de tensión asignada superior a 87/150 (170 kV) hasta 220/400 (420 kV) (Apdo. 4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal (Apdo. 4.2.1): Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta (Apdo. 4.2.2) - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas (Apdo. 4.2.3) - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores (Apdo. 4.2.4) <p>Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable (cap. 5)</p> <p>Ensayo de continuidad y resistencia eléctrica de la pantalla y los conductores de los sistemas nuevos de cable (cap. 6):</p> <p><i>New cable systems of rated voltages above 87/150 (170 kV) up to 220/400 (420 kV) (4.2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of the insulation (4.2.1): Method 1: Power frequency withstand voltage test</i> - <i>Test of the oversheath (4.2.2)</i> - <i>Continuity and measurement of the electrical resistance of screen (4.2.3)</i> - <i>Continuity and measurement of the electrical resistance of conductor (4.2.4).</i> <p><i>Partial discharge measurement of a new cable system (chap. 5)</i></p> <p><i>Continuity and measurement of the electrical resistance of screen and conductor of new cable systems (chap. 6)</i></p>	UNE 211006
Líneas eléctricas de alta tensión <i>High voltage power lines</i>	<p>Medida de impedancia de línea Apdo. 7.8) Medida de capacidad y tangente de delta (líneas subterráneas)</p> <p><i>Line impedance measurement</i></p> <p><i>Capacity measure and tan delta (underground lines)</i></p>	<p>Procedimiento interno/Internal procedure</p> <p>PE.EE-90-E Rev.2</p>
Equipos y materiales de alta tensión <i>High voltage equipment and materials</i>	<p>Ensayos de alta tensión con tensión alterna Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 kV, 20 Hz a 300 Hz <p><i>High voltage tests with alternating voltage</i></p> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 kV, 20 Hz to 300 Hz 	UNE-EN 60060-3

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aqui](#)

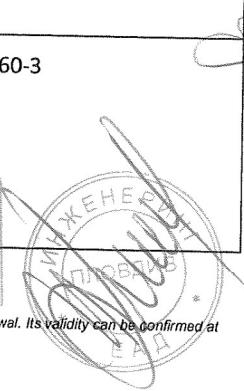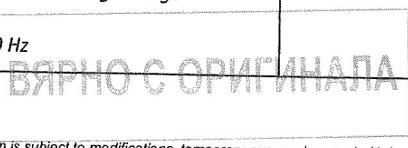

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Envolturas de materiales eléctricos <i>Enclosures for electrical equipment</i>	Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolturas, códigos IP e IK: IP1X a IP4X IPX1 a IPX6 IPX7 Y IPX8 IK02 a IK10 <i>Classification of degrees of protection provided by enclosures, IP and IK code</i> <i>IP1X to IP4X</i> <i>IPX1 to IPX6</i> <i>IPX7 to IPX8</i> <i>IK02 to IK10</i>	UNE 20324 IEC 60529 UNE-EN 50102 IEC 62262 UNE-EN 62262
Centros de transformación prefabricados <i>Voltage prefabricated substation</i>	Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial de la interconexión de alta tensión (Apdos. 6.2.101.2.2, 6.2.101.4) Ensayos dieléctricos de la interconexión de baja tensión (apdo. 6.2.102) Ensayos de calentamiento (apdo. 6.5) Verificación de la protección (apdo. 6.7) Ensayos funcionales circuitos auxiliares (apdo. 6.10.2) Continuidad eléctrica de las partes metálicas (apdo 6.10.3) <i>Dielectric test on power frequency high voltage interconnections (6.2.101.2.2, 6.2.101.4)</i> <i>Dielectric test on low-voltage interconnections (6.2.102)</i> <i>Temperature rise test (6.5)</i> <i>Verification of the protection (6.7)</i> <i>Functional test auxiliary circuits (6.10.2)</i> <i>Electrical continuity of metallic parts (6.10.3)</i>	UNE-EN 62271-202 IEC 62271-202

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es


Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARKING)

Requisitos adicionales / *Additional Requirements*:: CGA-ENAC-OCP

DIRECTIVA 2014/30/UE: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	
PRODUCTOS:	
• Equipos eléctricos y electrónicos, excepto equipos de telecomunicación.	
TIPO DE EVALUACIÓN:	
ANEXO III – Parte A de la Directiva 2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética: Evaluación de la Documentación Técnica – Certificado de examen UE de tipo.	

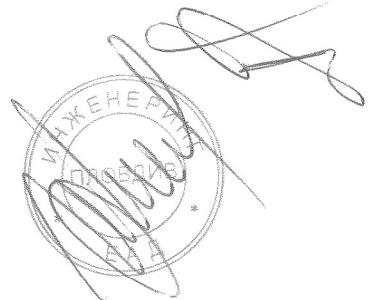

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 5oXU92LsO2u8RP436g

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí

Confirmation of Accreditation

The Federal Ministry of Economics, Family and Youth confirms that

Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H

Giefinggasse 2, A-1210 Wien

Identification number: 1

Initial date of Accreditation: December 01, 1993



is accredited as Testing Laboratory and Inspection Body and fulfills the requirements of ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025:2007 and ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020:2004 Type A.

The detailed scope of accreditation is given in the currently valid decree.

The accredited technical fields are published in the list of accredited bodies at www.bmwfj.gv.at/akkreditierung.

Vienna, May 07, 2010

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Dipl.-Ing. Günter P. Friers



Division I/12 - Accreditation Body


Stubenring 1 | 1011 Vienna | Austria | phone: +43 (0)1 711 00 - 8236 | fax: +43 (0)1 711 00 93 - 8236 | DVR 0037257
e-mail: akkreditierung@bmwfj.gv.at | www.bmwfj.gv.at/akkreditierung

417

BO




Testing laboratory

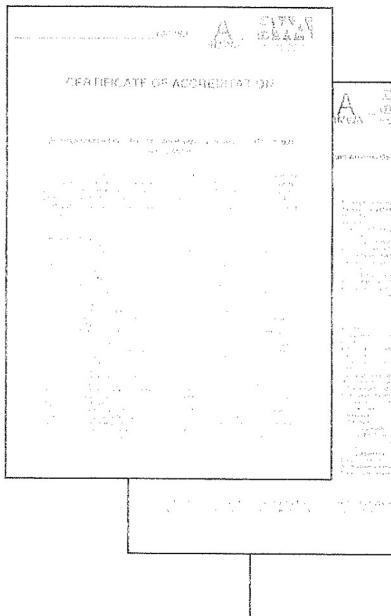


ACCREDITED
according to
EN ISO/IEC 17025
No. BMWA-92.714/0504-I/12/2007


CERTIFIED
according to
ISO 9001
Reg. No. 12769

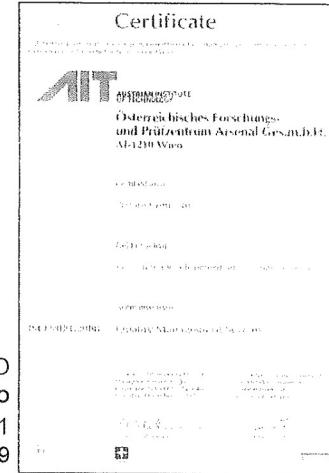


RECOGNIZED
CB TESTING LABORATORY
under the responsibility of OVE
as the National Certification Body

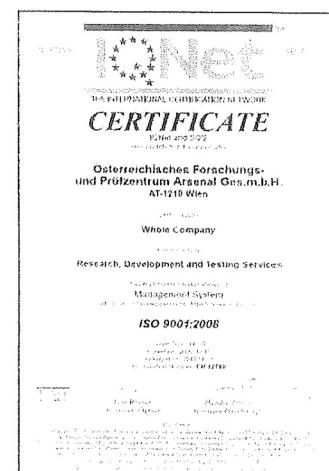

POWER SERVICE CENTER:

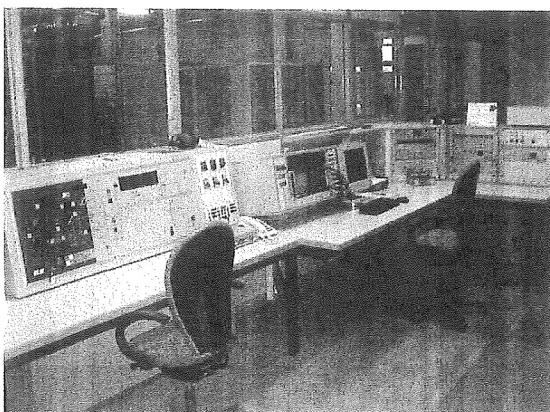


Control station for tests up to 15kA

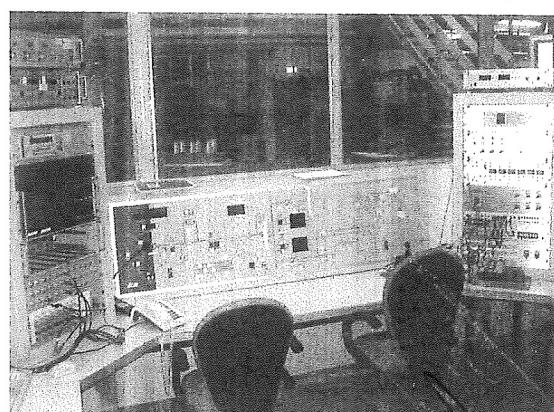

Control station for tests above 15kA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





Federal Ministry of
Economy, Family and Youth

Превод от английски език

Потвърждаване на акредитация

Федералното министерство на икономиката, семейството и младежта потвърждава, че

Osterreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H

Гийфингасе 2, A-1210 Виена

Идентификационен номер: 1

Първоначална дата на акредитация: 01 декември 1993



е акредитирана като изпитваща лаборатория и инспекционен орган и отговаря на изискванията на ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025:2007 и ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020:2004 Тип А.

Подробният обхват на акредитацията е даден в действащата понастоящем наредба.

Акредитираните технически области се публикуват в списъка на акредитираните органи на адрес www.bmwfj.gv.at/akkreditierung

Виена, 07 май 2010


(подпис – не се чете)

Дипл. инж- Гюнтер П. Фрайрс



Division 1/12 - Accreditation Body
Stubenring 1 | 1011 Vienna | Austria | phone: +43 (0)1 711 00 - 8236 | fax: +43 (0)1 711 00 93 - 8236 | DVR 0037257 e-mail: akkreditierung@bmwfj.gv.at

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Y19

International Electrotechnical
Commission



IEC System of Conformity Assessment
Schemes for Electrotechnical
Equipment and Components (IECEE)

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

TO PARTICIPATE IN THE IECEE CB-SCHEME

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Giefinggasse 2, A-1210 Vienna, Austria

has been assessed and determined to fully comply with the requirements of ISO/IEC 17025: 2005-05, The Basic Rules, IECEE 01: 2014-11 and Rules of Procedure IECEE 02: 2015-06, and the relevant IECEE CB-Scheme Operational Documents.

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

is therefore entitled to operate as an Austrian CB Testing Laboratory (CBTL) under the responsibility of OVE as National Certification Body (NCB) and to carry out testing within the IECEE CB Scheme for the Scope (Product Category(ies) and Standard(s)) as listed in the relevant part of the IECEE Web Site at www.iecee.org, and is subject to all other terms as set forth in the IECEE Basic Rules and Rules of Procedure

The IECEE membership status of this CBTL can be verified on the aforementioned site.

Signed by:

на
осно
вани
е чл.
36а,
ал. 3
от
ЗОП

Kerry McMANAMA
IECEE EXECUTIVE SECRETARY AND COO

Date of Issue: 2017-05-30
TL001



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

420

[Signature]

Превод от английски език

Международна Електротехническа комисия
лого IEC
лого IECEx
Международна Система за Тестване и Сертификация на Електротехническо Оборудване и
Компоненти (IECEE)

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ
За участие в IECEE CB Схема

AIT Австрийски Институт по Технологии ГмбХ
Гиенингасе 2, A-1210 Виена, Австрия

е оценена и определена, че напълно съответства на изискванията на ISO/IEC
17025:2005-05, Основните правила, IECEE 01:2014-11 и Правилата на процедура IECEE
02:2015-06, и свързаната IECEE CB-Scheme Оперативни документи

AIT Австрийски Институт по Технологии ГмбХ

следователно има право да работи като Австрийска CB Тестова Лаборатория (CBTL) под
отговорността на OVE като Национален Сертифициращ Орган (NCB) и да извършва
тестване в рамките на IECEE CB схемата за обхватата (Категория (и) продукти и Стандарт
(и)), изброени в съответната част от IECEE уеб сайта на www.iecee.org, и е предмет на
всички останали условия, както е посочено в IECEE Основни правила и процедурни
правила.

Статутът на членство в IECEE на този CBTL може да бъде проверен на гореспоменатия
сайт.

Дата на издаване 2017-05-30
TL001

Подпись: (не се чете)
Кери МакМанама
IECEE Изпълнителен секретар и COO

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



421

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Entrusted according to Section 8 subsection 1 AkkStelleG in connection with Section 1 subsection 1 AkkStelleGBV
Signatory to the Multilateral Agreements of EA, ILAC and IAF for Mutual Recognition

Accreditation



The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH attests that the testing laboratory

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

at the following locations:

Merianstraße 28, 63069 Offenbach
Goethering 43, 63067 Offenbach
Landsberger Allee 378a, 12681 Berlin

is competent under the terms of DIN EN ISO/IEC 17025:2005 to carry out tests in the following fields:

Verification of technical documentation and investigation of airborne acoustical noise of equipment and machines listed in this annex according to article 12 of Directive 2000/14/EG; Measurement of sound power level for equipment and machines according to article 13 of Directive 2000/14/EG; Safety of machines as defined by Directive 2006/42/EG for products listed in the annex;

Type testing covered by the authorization for granting the GS Mark according to the German Product Safety Act (ProdSG) for products listed in the annex;

Safety of electrical equipment and their components; Electronic components; Industrial low-voltage switchgear and controlgear and installations; Electric tools and power drive systems; Cables and cords; Laboratory equipment; Photometry; Optics; Energy efficiency; Environmental tests and methods for performance measuring; Accumulators and batteries; Electromagnetic Compatibility (EMC) and radio; Acoustics and noise emission; Electric bicycles (Pedelec);

Analytic chemistry; Functional safety; Energy Star Program (EPA) for the products listed in the annex; Technical Directive for power generation units and power installations - Part 3: Determination of electric characteristics of power generation units for medium-voltage power grid, high-voltage grid and supergrid; Construction products;

Testing of construction products (system for evaluation and inspection of performance reliability 3) according to Regulation (EU) No. 305/2011 for determination of harmonised conditions for marketing of construction products (Construction Products Regulation CPR)

The accreditation certificate shall only apply in connection with the notice of accreditation of 23.03.2018 with the accreditation number D-PL-12061-01 and is valid until 16.06.2021. It comprises the cover sheet, the reverse side of the cover sheet and the following annex with a total of 197 pages.

Registration number of the certificate: **D-PL-12061-01-01**

Frankfurt am Main,
23.03.2018

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Egerer
Head of Division

Translation issued:
23.03.2018

Head of Division
*
БАРХОД ОРИГИНАЛА

This document is a translation. The definitive version is the original German accreditation certificate.
See notes overleaf.

Лого DAkkS - Германски орган по акредитация

Германски Акредитиращ Орган ГмбХ

Поверително съгласно раздел 8, подраздел 1 AkkStelleG във връзка с раздел 1, подраздел 1
AkkStelleGBV

Подписал е многостраничните споразумения от
EA, ILAC и IAF за взаимно признаване

АКРЕДИТАЦИЯ

Германски Акредитиращ Орган ГмбХ удостоверява, че тестващата лаборатория

VDE Pri.if- und Zertifizierungsinstitut GmbH

на следните локации:

Merianstraße 28, 63069 Офенбах
Goethering 43, 63067 Офенбах
Landsberger Allee 378a, 12681 Берлин

е компетентен съгласно условията на EN 150 / IEC 17025: 2005 да извърши тестове в следните области:

Проверка на техническата документация и изследване в настоящото приложение съгласно член 12 от Директива 2000/14 / EO; Измерване на нивото на звуковата мощност за оборудване и уреди съгласно член 13 от Директива 2000/14 / EO; Безопасност на машините, определени в Директива 2006/42 / EO за продуктите, изброени в приложението;


Типово изпитване, обхванато от разрешението за предоставяне на марката „GS“ съгласно германския Закон за безопасност на продуктите (ProdSG) за продуктите, изброени в приложението; Безопасност на електрическите съоръжения и техните компоненти; Електронни компоненти; Индустриски комутационни апарати и инсталации за ниско напрежение; Електрически инструменти и силови задвижващи системи; Кабели и проводници; Лабораторно оборудване; Фотометрия; Оптика; Енергийна ефективност; Екологични тестове и методи за измерване на производителността; Акумулатори и батерии; Електромагнитна съвместимост (EMC) и радио; Акустика и излъчване на шум; Електрически велосипеди (Pedelec); Аналитична химия; Функционална безопасност; Програма Energy Star (EPA) за продуктите, изброени в приложението; Техническа директива за блокове за производство на електроенергия и енергийни инсталации. Част 3: Определяне на електрическите характеристики на енергийните агрегати за електрическа мрежа за средно напрежение, високоволтова мрежа и супермрежа; Строителни продукти; Изпитване на строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) №. 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за маркетингови продукти (CPR за строителни продукти)

Сертификатът за акредитация е валиден само във връзка с уведомлението за акредитация от 23.03.2018 г. с акредитационния номер D-PL-12061-01 и е валиден до 16.06.2021 г. Тя включва корицата, обратната страна на корицата и следното приложение с общо 197 страници.

Регистрационен номер на сертификата: D-PL-12061-01-01

Франкфурт на Майн, 23.03.2018 г.
Инж. (FH) Ralf Egner Ръководител на Отдел
Превод: 23.03.2018
Подпись: (не се чете) Ръководител на дивизия

Този документ е превод. Окончателната версия е оригиналният германски сертификат за акредитация. Виж бележките отзад.

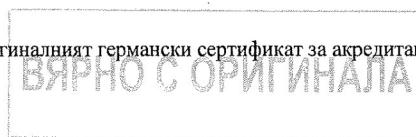


Applus[®]

Introduction in **Applus[®]**

Information about:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.

19



424

The document herein provides general information about the corporate approach about the **Applus+** group.

1 Company name and headquarters	<p>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. Campus UAB. Carretera acceso Facultad de Medicina s/n 08193 Bellaterra (Barcelona) T: +34 935 672 000 F: +34 935 672 001 website: www.appluscorp.com</p>
2 Other addresses	<p>Office in La Coruña: Carretera Nacional VI, Km 582, 15168 Sada, A Coruña Telephone: +34 981 014 500 Fax: +34 981 014 550</p> <p>Office in Madrid: Av. Campezo, 1 – Edificio 3 Parque Empresarial Las Mercedes 28022 Madrid Telephone: +34 91 208 0800 Fax: +34 91 208 0803</p> <p>Apart from the above-mentioned offices, LGAI has head offices in Bilbao, Valencia and Seville, as well as a network of branch offices and laboratories all around Spain. Details about them may be found on the corporate website of the Applus+ group: www.appluscorp.com</p>
3 Business relations	<p>Other companies of the group whose head offices are located in Spain:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>f</i> Applus Servicios Tecnológicos (holding company of the group)<i>f</i> Applus Norcontrol<i>f</i> Idiada<i>f</i> Irtapplus<i>f</i> Applus+ Agroambiental <p>The other companies within the group, both in Spain and in other countries, may be found on the aforementioned website.</p>





Otorga la presente
Grants this Accreditation

ACREDITACIÓN

a la entidad técnica
to the technical entity

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realización de los ENSAYOS de SEGURIDAD ELÉCTRICA definidos en el ANEXO TÉCNICO adjunto.

According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17025 for the performance of Test of Electrical safety as defined in the attached Technical Annex.

Acreditación nº: 9/LE894
Accreditation number:

Fecha de entrada en vigor: 04/07/2003
Coming into effect:

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra.
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated.

En Madrid, a 18 de marzo de 2010

In Madrid, March 18, 2010

El Presidente
President

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



D. Antonio Muñoz Muñoz

Este documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente, cuyo número coincide con el de la acreditación.

The present Accreditation is not valid without its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation.

La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. El estado de vigencia de la misma puede confirmarse en el catálogo de ENAC (<http://www.enac.es>)
This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es.

Ref.: CLE/4233 (El presente documento anula y sustituye al de referencia CLE/2103)

426

Въведение в АППЛУС

Информация за :

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.

В документа се тук дава обща информация за Applus + група.

1 Име на компанията и централно управление

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
Campus UAB. Carretera acceso Facultad de Medicina s/n
08193 Bellaterra (Barcelona) T: +34 935 672 000
F: +34 935 672 001
website: www.appluscorp.com

2 Други адреси

Office in La Coruña:

Carretera Nacional VI, Km 582,
15168 Sada, A Coruña
Telephone: +34 981 014 500
Fax: +34 981 014 550

Office in Madrid:

Av. Campezo, 1 – Edificio 3
Parque Empresarial Las Mercedes
28022 Madrid
Telephone: +34 91 208 0800
Fax: +34 91 208 0803

Отделно от посочените по-горе служби, LGAI има седалище в Билбао, Валенсия и Севиля, както и мрежа от офиси и лаборатории по целия Испания. Подробности за тях може да бъде намерена на корпоративния сайт на Applus + група: www.appluscorp.com

3 Бизнес контакти

Други компании от групата, чиито седалища се намират в Испания:

Applus Servicios Tecnológicos (холдингова компания от групата holding company of the group)

Applus Norcontrol
Idiada
Irtapplus
Applus+ Agroambiental

Други компании в групата, както в Испания, така и в други страни, могат да бъдат намерени на посочените по-горе уебсайт.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



424

Превод от английски език

ENAC
ЦЕНТЪР ЗА НАЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Присъжда тази
АКРЕДИТАЦИЯ

На техническото тяло

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Според критерия на UNE-EN ISO/IEC 17025 за изпълнение на Тест за Електрическа
сигурност както е специфицирано в анекси

Номер на акредитация: 9/LE894


Влязло в сила: 04/07/2003

Акредитацията остава валидна, ако не е декларирано друго

Мадрид 18 Март 2010

Подпись на президент Антонио Мунос Мунос

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



428