

ДОКЛАД

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 89, ал. 5 от ЗОП¹ (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-3207/21.06.2016 г. на г-н Петр Холаковски, член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 16-061-1 от 12.04.2016г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване, обявяване и провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061. Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 (ОП1), включваща доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV за склад на Възложителя, находящ се в град София.

Обособена позиция 2 (ОП2), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София.

Обособена позиция 3 (ОП3), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница.

Според обявлението и документацията за участие, всеки кандидат може да кандидатства за една или повече обособени позиции, при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.

На основание чл. 86, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 53/ 30.06.2006 г., отм. ДВ бр. 28/ 08.04.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.), решението на Възложителя и обявлението са изпратени на 13.04.2016 г. до Агенцията по обществени поръчки (АОП) и са заведени в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2016-0060. Едновременно с това, на основание чл. 45в, ал. 1, т. 3 от ЗОП обявлението за откриване на обществената поръчка е изпратено на 13.04.2016 г. и публикувано на страницата на „Официален вестник“ на Европейски съюз под № 2016/S 074-130061 на 15.04.2016 г. На 14.04.2016 г., на основание чл.226, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП, решението за откриване на процедурата, обявлението и документацията за участие са публикувани в профила на купувача. На 14.04.2016 г., на основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, е изпратено съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка.

На основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП Възложителят взема решение за промяна - Решение № 16-061-2 от 27.04.2016 г. Решението за промяна е изпратено на 27.04.2016 г. в АОП. Едновременно с това, на основание чл. 45в, ал. 1, т. 4 от ЗОП обявлението за промяна на обществената поръчка е изпратено на 27.04.2016 г. и публикувано на страницата на „Официален вестник“ на Европейски съюз под № 2016/S 085-151280 на 30.04.2016 г. На 28.04.2016 г., на основание чл.27а, ал. 3 от ЗОП решението за промяна и обявлението са публикувани в профила на купувача.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-3207/21.06.2016 г. на г-н Петр Холаковски, член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, и на основание чл. 89, ал. 5 от ЗОП, комисия в състав:

Председател:

1.Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Бисер Дихонов – ръководител направление „Тръжни процедури“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

3. Мария Иванова – юриконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;

1

¹ По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложен ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

4. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел "Стратегически материали", "ЧЕЗ България" ЕАД
5. Илиана Хинкова – експерт "Търговия" в отдел "Стратегически материали", "ЧЕЗ България" ЕАД
6. Вангел Петров Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Славчо Иванов– Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Анета Димитрова - ръководител отдел "Стратегически материали", "ЧЕЗ България" ЕАД
2. Марияна Бецинска – експерт "Търговия" в отдел "Стратегически материали", "ЧЕЗ България" ЕАД;
4. Цветина Димитрова – юриконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД
5. Евгени Станчев – старши експерт Материали/Търговия в отдел "Стратегически материали", "ЧЕЗ България" ЕАД;
6. Атанас Танев – главен юриконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
7. Бюлент Ридван Мехмед – Главен Инженер Материални Запаси - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
8. Найденов Бонджев – инж. РЕЕ- старши, при дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

след провеждане на договаряне с участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, състави и подписа на 19.01.2017 г. настоящия доклад до Възложителя, който отразява работата на комисията във връзка с провеждането на обществената поръчка, резултатите от преговорите и предложението на комисията за класиране на участниците по обособени позиции.

След извършен подбор на кандидатите, подали заявления за участие в процедурата, от назначената комисия, резултатите от който са отразени в протокол по чл. 88, ал. 4 от ЗОП от 27.09.2016 г., на основание чл. 88, ал. 11 от ЗОП, Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е взел решение по точка 17 от Протокол № 344 от 28.09.2016 г., с което същият е обявил кандидатите, предложени от комисията, които да бъдат поканени да подадат първоначални оферти и да участват в договарянето, а именно:

1. „БЕЗ трансформатори“ а.с., за обособени позиции: 2, 3 и 1;
2. „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД за обособени позиции: 2, 1 и 3;
3. „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД за обособени позиции: 2 и 3.

Така взетото от Възложителя решение за предварителен подбор е обжалвано от отстранен кандидат от процедурата. С жалбата не е поискано налагането на временна мярка спиране на процедурата, поради което, на основание чл. 203, ал. 1 от ЗОП (обн., ДВ, бр. 13/16.02.2016 г., приложим по аргумент за противното от §21 от ДР на цитирания ЗОП в сила 15.04.2016 г.) процедурата за възлагане на поръчката не е спряна. Към датата на изготвяне и подписване на настоящия доклад не е издадено разпореждане на КЗК за образуване на производство или за отказ за образуване на производство.

С решението по член 88, ал. 11 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложителят е определил срок за представяне на първоначални оферти от поканените участници, а именно - 25 дни от датата на изпращане на поканата за участие в договарянето.

На 30.09.2016 г., на основание чл. 88, ал. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), решението по чл. 88, ал. 11 от ЗОП е изпратено до всички кандидати и е публикувано в профила на купувача, ведно с протокола по чл. 88, ал. 4 от ЗОП. Видно от автоматично генерираните факс-репорти от техническото средство на изпращане (факс апарат), както и от извлечение от куриер, решението на Възложителя е получено от кандидатите.

На 17.10.2016 г., на основание чл. 88, ал. 12 във връзка с чл. 79, ал. 13 от ЗОП, до определените в решението за предварителен подбор участници, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания, е изпратена писмена покана за представяне на първоначална оферта, която в същия ден е публикувана и в профила на купувача. Видно от автоматично генерираните факс-репорти от техническото средство на изпращане (факс апарат), както и от извлечение от куриер, а също и от потвържденията за получени покани от кандидатите, поканата на Възложителя е получена от всички тях.

В предварително указания в поканите за участие в договарянето краен срок за подаване на първоначални оферти за участие в процедурата, а именно до **16.30 часа на 11.11.2016 г.**, в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Възложител на обществената поръчка, съгласно представения списък са постъпили първоначални оферти от следните поканени кандидати:

1. Вх. № CD DOC-11011/10.11.2016 г. в 15:27 часа – „БЕЗ трансформатори“ а.с., със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Братислава, ул. Рибнична № 40, тел: 0421 2/4961 1330, факс: XXX е-mail: bez.or@bez.sk. Участва за следните обособени позиции: 2, 3 и 1;

2. Вх. № CD DOC-11087/ 11.11.2016 г. в 16:25 часа – „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД, със седалище, адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ № 63, тел: 078/523796, факс: 078/523618, е-mail: elpromch@elpromch.com. К Участва за следните обособени позиции: 2 и 3;

3. Вх. № CD DOC-11088/11.11.2016 г. в 16:27 часа – „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД, със седалище и адрес на управление 2304 гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ №1, тел: 076 670696, факс: 076 6720 871, е-mail: info@lemi-trafo.com. Участва за следните обособени позиции: 2, 1 и 3.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-3207/21.06.2016 г. на г-н Петр Холаковски, член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и съгласно поканата за участие, на 14.11.2016 г. в 13:30 часа, след като установи, че първоначалните оферти са подадени в срока, посочен в поканата, комисията пристъпи към отварянето им по реда на подаването им в деловодството на Възложителя, посочен в списъка, представляващ *Приложение № 1* към настоящия доклад.

На публичното заседание на комисията при отварянето на първоначалните оферти присъстваха следните представители на участниците:

1. Йорданка Далакиева – упълномощен представител на участника „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната ѝ представителна власт;
2. Юлиан Костадинов - упълномощен представител на участника „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната му представителна власт.

Комисията отвори първоначалните оферти в присъствието на представители на участниците, които попълниха списък на присъстващите – *Приложение № 2* към настоящия доклад.

При отварянето на плика с първоначалната оферта на всеки участник, комисията извърши следните действия:

- Провери за наличие на отделни непрозрачни запечатани пликове според броя на обособените позиции, за които участва съответният участник, след което трима от членовете ѝ подписаха запечатаните пликове № 3 „Предлагана цена“. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат запечатаните пликове „Предлагана цена“ на останалите участници. От направеното предложение се възползва представителят на „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД.
- Отвори пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, след което трима от членовете ѝ подписаха съдържанието им. Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат съдържанието на пликове „Предложение за изпълнение на поръчката“ на останалите участници. От направеното предложение не се възползва никой от присъстващите представители на участниците.
- Отвори плик № 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, представени от съответния участник, след което комисията продължи работата си без представители на участниците.

3

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

Комисията детайлно прегледа всички документи от плик № 1 „Документи за подбор“ и плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от първоначалната оферта на всеки един от участниците и провери съответствието им с изискванията на поканата за участие, ЗОП и документацията за участие.

Съгласно поканата за участие, на 21.11.2016 бе проведено договаряне, което започна в 10:00 часа на адрес: гр. София, БенчМарк Бизнес Център, бул. „Цариградско шосе“ № 159, конферентна зала, по реда на чл. 89, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

Резултатите от преговорите и постигнатите договорености са отразени в отделни протоколи, приложени към настоящия доклад, всеки, от които е подписан от членовете на комисията и от съответния участник (Приложение № 3). Съгласно постигнатите договорености, отразени в протоколите от проведеното техническо договаряне с всеки от участниците, комисията изиска от участниците: „БЕЗ трансформатори“ а.с., „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД и „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД, в срок до 16:30 часа на 12.12.2016 г., да представят в деловодството на Възложителя допълнителни документи, подробно описани в цитираните протоколи.

На свое заседание, комисията установи, че в указания срок, в деловодството на Възложителя, са постъпили пликове с допълнителни документи от следните участници:

1. Вх. № CD-DOC-12116/ 08.12.2016 г. в 15:19 часа - „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД;
2. Вх. № CD-DOC-12170/ 09.12.2016 г. в 11:25 часа – „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД;
3. Вх. № CD-DOC-12202/ 09.12.2016 г. в 16:04 часа - „БЕЗ трансформатори“ а.с.

На 13.12.2016 г. е проведено закрито заседание на комисията, на което са разгледани получените документи, разяснения и отговори от тримата участника, от които такива са били изисквани. Комисията констатира, че:

1. Участникът „БЕЗ трансформатори“ а.с.

За първа обособена позиция не е представил изискваните, съгласно документацията за участие протоколи от изпитания. Констатираните липси в техническата част от офертата са отразени в протокола от проведеното договаряне от 21.11.2016 г. по техническата част от офертата, като комисията е изискала тяхното представяне, но видно от този протокол участникът заявява, че „нямат възможност да направят изискваните изпитания за сухи трансформатори“.

За втора и за трета обособена позиция е представил изискваните съгласно документацията протоколи от изпитания, с акредитация на независимата лаборатория провела изпитанията, подробно описани в протокола от проведеното на 21.11.2016 г. договаряне по техническата част от офертата на участника.

Участникът е представил допълнително изискваните в договарянето от 21.11.2016 г. документи, отразяващи промяна в персоналия състав на Управителния съвет на дружеството, както и съответната декларация по чл. 47 от ЗОП от новоназначения член на УС.

2. Участникът „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД

За първа, за втора и за трета обособена позиция е представил изискваните съгласно документацията протоколи от изпитания, подробно описани в протокола от проведеното на 21.11.2016 г. договаряне по техническата част от офертата на участника.

3. Участникът „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД

За втора и за трета обособена позиция е представил изискваните съгласно документацията протоколи от изпитания, подробно описани в протокола от проведеното на 21.11.2016 г. договаряне по техническата част от офертата на участника.

В резултат на изложеното комисията предлага „БЕЗ трансформатори“ а.с. за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция 1, поради следните причини и мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, посочени в част IV „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“, т. 5 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ на всяка техническа спецификация в обособена позиция 1, от

4

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

документацията за участие, а именно: Не е представил изискуемите протоколи от изпитания за предлаганите от него сухи трансформатори в първоначалната си оферта, нито ги е представил в допълнително предоставения му срок, като в хода на преговорите изрично е декларирал, че не може да ги представи. Непредставянето на описаните протоколи е обстоятелство, което съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП съставлява основание за отстраняване от участие в процедурата.

Предвид изложеното, на основание т. 4 от раздел VI. „Указания за изготвяне и подаване на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето“ комисията реши да не отваря плик с надпис „Първоначална предлагана цена“, за първа обособена позиция на участника „БЕЗ трансформатори“ а. с., тъй като техническото му предложение не отговаря на изискванията на възложителя и на документацията за участие.

Комисията взе решение да бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито техническите предложения от плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя, предварително определени в документацията за участие, които по обособени позиции са както следва:

За първа обособена позиция:

„ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД;

За втора обособена позиция

„БЕЗ трансформатори“ а. с., „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД и „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД и

За трета обособена позиция;

„БЕЗ трансформатори“ а. с., „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД и „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД.

На 19.12.2016 г. са изпратени писма до участниците, с които същите се уведомяват, че отварянето на първоначалните цени ще се извърши от 10:00 часа на 16.01.2017г., а провеждането на ценови преговори на 17.01.2017 г., от 13:00, 13:30 и 14:00 часа. Видно от автоматично генерираните факс-репорти от техническото средство на изпращане (факс-апарат), и от справка от куриер, поканите са получени от всички участници, до които са били адресирани.

В присъствието на представители на участниците, на 16.01.2017 г. в 10:00 часа, Председателят на комисията отвори пликите с надпис „Предлагана цена“ на участниците за всяка обособена позиция, по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя и обяви съдържанието на пликите и предложените от участниците цени.

В работата на комисията по обективни причини не участва основният член Илиана Хинкова, който беше заменен от Анета Димитрова – резервен член на комисията, която преди да започне работа се запозна със списъка на участниците и представи декларация по чл. 35 от ЗОП

Трима от членовете на комисията подписаха всички страници от първоначалните ценови предложения на участниците. На отварянето на пликите с първоначалните ценови предложения присъстваха представители на участниците, както следва:

1. Йорданка Далакчиева – упълномощен представител на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД с пълномощно, представено на комисията и
2. Евгени Славенин - управител на „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД.

При отварянето на ценовите предложения беше установено, че участникът „БЕЗ трансформатори“ а. с. е представил запечатан плик с надпис „Предлагана цена“ за обособена позиция 3, в който е приложил ценово предложение за обособена позиция 1.

След отварянето и оповестяването на първоначалните ценови предложения на участниците, комисията продължи своята работа на 17.01.2017г. от 13:00 часа с провеждане на преговори по отношение на цените с всеки от участниците (техни представители по закон или по упълномощаване), в съответствие с реда на подаване на офертите в деловодството на възложителя за съответните обособени позиции от предмета на обществената поръчка. Направените предложения и постигнатите договорености с всички поканени участници са отразени в отделни протоколи за всеки от тях,

5

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

подписани от съответния представител на участника и всички членове на оценителната комисия, които представляват неразделна част от настоящия доклад - Приложение № 4.

Като отчете вида на процедурата – договаряне с обявление и възможността за провеждане на преговори, комисията реши да изиска от участника „БЕЗ трансформатори“ а. с. да предложи своето окончателно ценово предложение за обособена позиция 3 на преговорите на 17.01.2016 г. Отварянето на ценовите предложения на участниците в тяхно присъствие в процедура на договаряне не следва от императивна норма на закона, а е въведено от възложителя с документацията.

Целта на отварянето на ценовите предложения на участниците в тяхно присъствие в процедура на договаряне е осигуряване на възможност за възложителя да получи по-ниски цени, която е различна от целта на императивната разпоредба на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, приложима към откритата процедура, където с публичното отваряне на цените и възможността на участниците да ги подпишат се цели да се гарантира обективността на помощния орган на възложителя при прогласяване на стойностите, като се създават пречки за подмяна на депозираните от страните образци с ценови предложения и се подсигурава изпълнението на заложеният в чл. 2 от ЗОП принцип на публичност и прозрачност.

Окончателно предложените от участниците и договорени с оценителната комисия общи стойности (цени) за изпълнение на предмета на поръчката за съответната обособена позиция, са както следва:

Обособена позиция 1 (ОП1), включваща доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV за склад на Възложителя, находящ се в град София.

1. „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД – 2 840 654.36 лева без ДДС.

Обособена позиция 2 (ОП2), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София.

1. „БЕЗ трансформатори“ а.с. - 23 325 836.90 лева без ДДС;
2. „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД - 23 953 174.00 лева без ДДС;
3. „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД - 23 946 091.75 лева без ДДС.

Обособена позиция 3 (ОП3), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница.

1. „БЕЗ трансформатори“ а.с. - 19 729 477.00 лева без ДДС;
2. „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД - 20 289 204.00 лева без ДДС;
3. „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД - 20 231 469.50 лева без ДДС.

След края на проведените преговори, комисията пристъпи към проверка за приложимостта на член 70, ал. (1) от ЗОП и констатира, че не са налице предпоставки за неговото прилагане.

На основание получените резултати, комисията извърши класиране на участниците в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061, по обособени позиции, съгласно предварително избрания и посочен в обявлението критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:

За Обособена позиция 1 (ОП1), включваща доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV за склад на Възложителя, находящ се в град София:

Първо място: „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД – 2 840 654.36 лева без ДДС.

За Обособена позиция 2 (ОП2), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София:

Първо място: „БЕЗ трансформатори“ а.с. - 23 325 836.90 лева без ДДС;

6

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

Второ място: „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД - 23 946 091.75 лева без ДДС;
Трето място: „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД - 23 953 174.00 лева без ДДС.

Обособена позиция 3 (ОПЗ), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница:

Първо място: „БЕЗ трансформатори“ а.с. - 19 729 477.00 лева без ДДС;
Второ място: „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД - 20 231 469.50 лева без ДДС;
Трето място: „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД - 20 289 204.00 лева без ДДС.

Във връзка с направеното класиране на участниците по обособени позиции, комисията предлага на Възложителя да бъдат сключени рамкови споразумения по предмета на съответните обособени позиции с класираните от първо до трето място участници за всяка обособена позиция поотделно, съгласно условията и изискванията на документацията за участие в обществената поръчка.

След приключване на работата си, комисията състави и подписа настоящия доклад и го предава на Възложителя за вземане на решение съгласно неговата компетентност и предвижданията на ЗОП.

Приложения, неразделна част от доклада:

Приложение 1: Списък от деловодството с първоначални оферти от участниците;

Приложение 2: Списък на присъстващите представители на участниците при отваряне на първоначалните оферти;

Приложение 3: Протоколи от работата на комисията от 21.11.2016 г. за направените предложения и постигнатите договорености с участниците;

Приложение 4: Протоколи от работата на комисията от 17.01.2017 г. за направените предложения и постигнатите договорености с участниците.

Комисия:

Председател: 1. _____

Томаш Пецка

Членове: 2. _____

Мария Иванова

3. _____

Марияна Бецинска

4. _____

Светлана Илиева

5. _____

Вангел Найденов

6. _____

Славчо Иванов

7. _____

Анета Димитрова

7
По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ

по член 89 ал. 3 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/2004 г., отм., ДВ, бр.13/2016, приложим на основание § 18 от ДР на ЗОП, обн. ДВ, бр. 13/2016) от проведено договаряне с „БЕЗ трансформатори“ а.с., участник в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061.

Днес, 17.01.2017 г., в 13:00 часа започнаха преговори с участника: „БЕЗ трансформатори“ а.с.
В договарянето взеха участие следните лица:
За възложителя – комисия в състав:

Председател:

1. Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Мария Иванова – юрисконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Марияна Бецинска – експерт "Търговия" в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България“ ЕАД;
5. Анета Димитрова – експерт "Търговия" в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България“ ЕАД
6. Вангел Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Славчо Иванов – Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За участника:

Юрай Шматлик – член на Управителния на „БЕЗ трансформатори“ а.с.

Роберт Кианичка - упълномощен представител на участника на „БЕЗ трансформатори“ а.с., с представено пълномощно

За първа обособена позиция участника: „БЕЗ трансформатори“ а.с. не е представил изискваните, съгласно документацията за участие протоколи от изпитания. Съгласно заявената от участника невъзможност за представяне на изискваните протоколи от изпитания, в протокол от 21.11.2016 г. за договаряне по техническата част от офертата, комисията взе решение да не отваря цените по първа обособена позиция.

На 16.01.2017г. в присъствие на представители на участниците бяха обявени първоначалните цени на участниците в процедурата. На отварянето на ценовите предложения не присъства представител на участника „БЕЗ трансформатори“ а.с. Комисията отвори представените от участника Плик №3 за втора и Плик №3 за трета обособена позиция. При отварянето на запечатания плик с надпис „Обособена позиция 3“ на участника „БЕЗ трансформатори“ а.с. беше констатирано, че в него се съдържа ценово предложение за първа обособена позиция – сухи трансформатори, за която офертата на участника не отговаря на техническите изисквания на възложителя.

Участникът представи за информация копие на Ценово предложение за обособена позиция 3, което ще бъде приложено към настоящия протокол, като неразделна част от него.

Предвид вида на процедурата – договаряне с обявление и с оглед възможността за провеждане на преговори, комисията поиска от участника да предостави своето окончателно ценово предложение за обособена позиция 3 в хода на настоящите преговори.

За Комисията: 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

За Участника:

1.....

Участникът уточнява, че Цените на медта /за маслените трансформатори/ и индексът на трансформаторната ламарина са актуални за месец предхождащ месеца за подаване на първоначални оферти и извлечени от следните уеб-адреси:

<http://www.tdeurope.eu/en/raw-material/transformers-indices/current-month/>
<https://www.lme.com/metals/reports/averages/>

Стойностите на цените на медта и трансформаторната ламарина, към момента на подаване на оферта са както следва:

Цена за медта – 4291.62 Евро/тон – средномесечна цена за октомври на Лондонска метална борса.
Индекс на трансформаторната ламарина (SM) – 125.1 за месец август 2016г.

Пристъпи се към договаряне на цените.

Участникът предложи цени по обособена позиция 2 и цени по обособена позиция 3, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от настоящия протокол. Единичните (базови) цени в Приложенията на този протокол ще бъдат включени в рамковото споразумение и са определени на база цени на Лондонска борса и Индекс на трансформаторна ламарина, както следва:

Цена за медта – 4291.62 Евро/тон – средномесечна цена за октомври на Лондонска метална борса.
Индекс на трансформаторната ламарина (SM) – 125.1 за месец август 2016г.

Условията, относно цените при конкретните договори отговарят на изискванията в договора и на т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ценовото предложение.

Комисията обясни на участника, че в резултат на настоящата процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения с няколко изпълнители. Впоследствие, конкретните договори ще се сключват след провеждането на вътрешен конкурентен избор измежду тези изпълнители, с които има сключени рамкови споразумения. В хода на вътрешния конкурентен избор ще се договарят само цени и то само в посока на тяхното намаляване, като първоначалните цени, предложени във вътрешния конкурентен избор от участниците ще бъдат оповестявани на всички участници във вътрешния конкурентен избор.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника по точките, описани по-горе в настоящия протокол приключиха в 13:40 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията: 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7.....
За Участника: 1.....
.....

Приложение 1

PPD16-061 17.01.2017г.

Обособена позиция 2 (ОП2), включваща доставка на трифазни маслonaпълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслonaпълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София.

№	Наименование на материал	Ориентировочно количество, штук, брой	Първоначални цени			Договорени цени 17.01.2017г.		
			Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Оценявана стойност	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Оценявана стойност
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	8	16 980.00	50.00	136 240.00	16 470.60	50.00	132 164.80
2	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	17	21 480.00	50.00	366 010.00	20 835.60	50.00	355 055.20
3	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	41	26 820.00	50.00	1 101 670.00	26 015.40	50.00	1 068 681.40
4	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	52	32 240.00	50.00	1 679 080.00	31 272.80	50.00	1 628 785.60
5	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	2	16 530.00	50.00	33 160.00	16 034.10	50.00	32 168.20
6	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	58	21 030.00	50.00	1 222 640.00	20 399.10	50.00	1 186 047.80
7	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	70	26 370.00	50.00	1 849 400.00	25 578.90	50.00	1 794 023.00
8	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	74	31 790.00	50.00	2 356 160.00	30 836.30	50.00	2 285 586.20

СН

Сметка

9	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	2	17 180.00	50.00	34 460.00	16 664.60	50.00	33 429.20
10	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	7	21 740.00	50.00	152 530.00	21 087.80	50.00	147 964.60
11	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	19	27 270.00	50.00	519 080.00	26 451.90	50.00	503 536.10
12	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	28	32 620.00	50.00	914 760.00	31 641.40	50.00	887 359.20
13	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	35	11 050.00	50.00	388 500.00	10 718.50	50.00	376 897.50
14	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	92	12 170.00	50.00	1 124 240.00	11 804.90	50.00	1 090,650.80
15	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	138	15 130.00	50.00	2 094 840.00	14 676.10	50.00	2 032 201.80
16	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	92	16 780.00	50.00	1 548 360.00	16 276.60	50.00	1 502 047.20
17	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	115	21 340.00	50.00	2 459 850.00	20 699.80	50.00	2 386 227.00
18	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	115	26 870.00	50.00	3 095 800.00	26 063.90	50.00	3 003 098.50
19	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	92	32 220.00	50.00	2 968 840.00	31 253.40	50.00	2 879 912.80
				ОБЩА оценявана стойност:	24 045 620.00	ОБЩА стойност:		23 325 836.90

Комисия:

1.....
Томаш Пецкал

2.....
Т.В. Найденов

3.....
Т.И. Иванова

5.....
/М. Бецинска/

6.....
/С. Иванов/

7.....
/Св. Илиева/

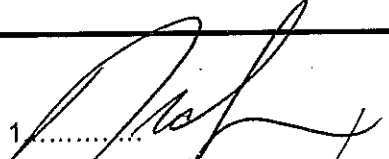
d.

15
17

Обособена позиция 3 (ОПЗ), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница.

БЕЗ трансформатори а.с.			Договорени цени 17.01.2017г.		
№	Наименование на материал	Ориентировъчно количество, брой	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. колела, лева без ДДС	Оценява на стойност ЦО = 3*(4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	5	16665	50	83575
2	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	8	21088	50	169104
3	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	23	26452	50	609546
4	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	35	31641	50	1109185
5	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	43	10719	50	463067
6	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	115	11805	50	1363325
7	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	173	14676	50	2547598
8	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	115	16277	50	1877605
9	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	144	20700	50	2988000
10	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	144	26064	50	3760416
11	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	152	31253	50	4758056
			Обща стойност:	Обща стойност:	19729477

Комисия:

1. 
Томаш Пецка2.  В. Найденов3.  М. Иванова4.  А. Димитрова5.  М. Бецинска6.  С. Иванов7.  Св. ИлиеваУчастник: 1. 

ДО: "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД "

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(за трета обособена позиция)

за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет:

„Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“, реф. № PPD 16-061

от: БЕЗ Трансформатори АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с процедура за възлагане на изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, и след като се запознахме с документацията за участие, заявяваме, че приемаме условията, заложи в нея и сме съгласни да я изпълним в съответствие с изискванията на документацията.

Предлагам единични цени - за всеки тип трансформатор от обособената позиция, съгласно попълнена ценовата таблица:

№	Наименование на материал	Ориентировъчно количество, брой	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. колела, лева без ДДС	Оценява на стойност ЦО = 3*(4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	5	17 180,00	50,00	86 150,00
2	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	8	21 740,00	50,00	174 320,00
3	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	23	27 270,00	50,00	628 360,00
4	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	35	32 620,00	50,00	1 143 450,00
5	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	43	11 050,00	50,00	477 300,00
6	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	115	12 470,00	50,00	1 405 350,00
7	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	173	15 130,00	50,00	2 626 400,00
8	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	115	16 280,00	50,00	1 835 450,00
9	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	144	21 540,00	50,00	3 180 400,00
10	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	144	26 880,00	50,00	3 776 400,00
11	Трифазен маслонапълнен разпределителен	152	32 220,00	50,00	4 905 400,00

херметизиран трансформатор 20/0.4kV, 800 kVA, с нивопоказател									
Обща оценявана стойност: 20 338 150,00									

20.338.150,00

Запознати сме, че:

1/ Получената обща оценявана стойност, изчислена на база ориентиловъчни количества и единични цени на стоката служи само за целите на оценката

2/ При сключване на рамково споразумение, в Приложение 1 на същото ще бъде включена. Видове стока със съответните им единични цени от ценовата таблица по-горе, като:

„Ед. цена на трансформатор без колела“ от колона 4 и

„Цена на 4 броя колела“ от колона 5

3/ При провеждане на последваща процедура за сключване на конкретен договор по ЗОП, договорените „Ед. цена на трансформатор без колела“ от колона 4, могат да бъдат по-високи от единичните цени за съответните позиции стока от сключеното рамково споразумение, единствено със стойността на реалното увеличение на цените на медта на Лондонската борса и съответно *Индекса на цената на трансформаторната ламарина за изтеклото тримесечие*

4/ При провеждане на последваща процедура за сключване на конкретен договор по ЗОП, договорените „Цена за 4 броя колела“ от колона 5 не могат да бъдат по-високи от единичните цени за съответните позиции стока от сключеното рамково споразумение.

5/ Предложените ед. цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

6/ Задължително се оферират всички позиции от предмета на обществената поръчка.

7/ Посочените цени са в лева, без ДДС, включват всички преки и непреки разходи, включително транспортни и организационни, свързани с изпълнението на всички дейности, предмет на настоящата поръчка, при пълно съответствие с условията на обявлението и документацията за участие.

8/ Цените на медта /за маслените трансформатори/ и индексът на трансформаторната ламарина са актуални за месец предхождащ месеца за подаване на първоначални оферти и извлечени от следните уеб-адреси:

<http://www.tdeurope.eu/en/raw-material/transformers-indices/current-month/>

<https://www.ime.com/metals/reports/averages/>

и са както следва:

.....
.....

Дата 08.11 г. 2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

BEZ TRANSFORMATORU a.s.
Predaj
Rybničná 40
836 54 Bratislava

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Тодор Цанкович и
(име и фамилия) Ерик Зече

Пръвоначален и член на Управителния съвет
(облжност на представляващия участника)

[Handwritten mark]

ПРОТОКОЛ

по член 89 ал. 3 от Закон за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/2004 г., отм., ДВ, бр.13/2016, приложим на основание § 18 от ДР на ЗОП, обн. ДВ, бр. 13/2016) от проведено договаряне с „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД, участник в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061.

Днес, 17.01.2017 г., в 13:40 часа започнаха преговори с участника: „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД

В договарянето взеха участие следните лица:
За възложителя – комисия в състав:

Председател:

1. Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Мария Иванова – юристконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Марияна Бецинска – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
5. Анета Димитрова – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
6. Вангел Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Славчо Иванов – Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За участника: Александър Джиков и Светлин Йорданнов – упълномощени представители

На 16.01.2017г. в присъствие на представители на участниците бяха отворени пликете с първоначалните цени на участниците в процедурата.

Пристъпи се към договаряне на цените за изпълнение на поръчката.

Комисията информира участника, че в първоначалното ценово предложение за втора обособена позиция има допусната техническа грешка в позиция 10 - Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле. Комисията преизчисли цената, в съответствие с предложената единична цена -23952,40 лева без ДДС. Общата цена за позицията е 167 953.80 лева без ДДС, а общата цена за обособената позицията е 25 479 195,10 лева без ДДС.

Участникът предложи цени по обособена позиция 2 и обособена позиция 3, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от настоящия протокол. Единичните (базови) цени в Приложенията на този протокол ще бъдат включени в рамковото споразумение и са определени на база цени на Лондонска борса и Индекс на трансформаторна ламарина, както следва:

Цена за медта – 4291.62 Евро/тон – средномесечна цена за октомври на Лондонска метална борса.
Индекс на трансформаторната ламарина (SM) – 125.1 за месец август 2016г.

Условията, относно цените при конкретните договори отговарят на изискванията в договора и на т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ценовото предложение.

За Комисията: 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

6..... 7.....

За Участника:

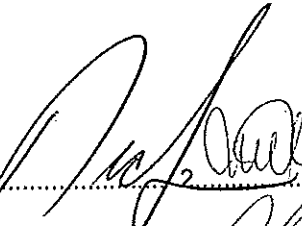




1.....
А. Джиков



С. Йорданнов



Комисията обясни на участника, че в резултат на настоящата процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения с няколко изпълнители. Впоследствие, конкретните договори ще се сключват след провеждането на вътрешен конкурентен избор измежду тези изпълнители, с които има сключени рамкови споразумения. В хода на вътрешния конкурентен избор ще се договарят само цени и то само в посока на тяхното намаляване, като първоначалните цени, предложени във вътрешния конкурентен избор от участниците ще бъдат оповестявани на всички участници във вътрешния конкурентен избор.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника по точките, описани по-горе в настоящия протокол приключиха в 14:00 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията: 1.  2.  3.  4.  5. 

6.  7. 








За Участника: 1. 
А. Томичева

С. Сурчанов


Обособена позиция 2 (ОП2), включваща доставка на трифазни маслonaпълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслonaпълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София.

№	Наименование на материал	Ориентировочно количество, ество, брой	Первоначални цены			Договорени цены 17.01.2017г.		
			Ед. цена на трансформатор без коледа, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. коледа, лева без ДДС	Оценявана стойност ЦО = 3*(4+5)	Ед. цена на трансформатор без коледа, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. коледа, лева без ДДС	Оценявана стойност ЦО = 3*(4+5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	8	18 244.00	41.00	146 280.00	17 149.00	41.00	137 520.00
2	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	17	23 273.20	46.00	396 426.40	21 877.00	46.00	372 691.00
3	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	41	29 422.30	46.00	1 208 200.30	27 657.00	46.00	1 135 823.00
4	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	52	35 509.60	46.00	1 848 891.20	33 380.00	46.00	1 738 152.00
5	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	2	17 798.80	41.00	35 679.60	16 730.00	41.00	33 542.00
6	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	58	22 820.00	46.00	1 326 228.00	21 450.00	46.00	1 246 768.00
7	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	70	28 989.70	46.00	2 032 499.00	27 250.00	46.00	1 910 720.00
8	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	74	34 736.00	46.00	2 573 868.00	32 662.00	46.00	2 419 652.00
9	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	2	18 244.00	41.00	36 570.00	17 150.00	41.00	34 382.00

10	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	7	23 952.40	41.00	167 953.80	22 515.00	41.00	157 892.00
11	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	19	29 708.40	46.00	565 333.60	27 926.00	46.00	531 468.00
12	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	28	35 509.60	46.00	995 556.80	33 380.00	46.00	935 928.00
13	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	35	10 382.60	41.00	364 826.00	9 760.00	41.00	343 035.00
14	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	92	11 268.40	41.00	1 040 464.80	10 590.00	41.00	978 052.00
15	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	138	14 502.60	41.00	2 007 016.80	13 633.00	41.00	1 887 012.00
16	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	92	17 293.90	41.00	1 594 810.80	16 257.00	41.00	1 499 416.00
17	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	115	22 840.60	46.00	2 631 959.00	21 470.00	46.00	2 474 340.00
18	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	115	28 707.80	46.00	3 306 687.00	26 985.00	46.00	3 108 565.00
19	Трифазен маслонापълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	92	34 736.00	46.00	3 199 944.00	32 652.00	46.00	3 008 216.00
		ОБЩА оценявана стойност:		25 479 195.10	ОБЩА стойност:		23 953 174.00	

Комисия:

1.  Томаш Пецкал
2.  Б. Найденов / М. Иванова /
3.  Г. Димитрова /
4.  М. Бецинска /
5.  С. Иванов /
6.  Св. Илиева /
7. 

Участник 1.  С. Стоянов

Обособена позиция 3 (ОПЗ), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница.

РРД16-061 17.01.2017г.

№	Наименование на материал	Ориенти ровъчно количес тво, брой	Първоначални цени			Договорени цени 17.01.2017г.		
			Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. колела, лева без ДДС	Оценка на стойност ЦО = 3*(4+5)	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. колела, лева без ДДС	Оценка на стойност ЦО = 3*(4+5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	5	18 244.00	41.00	91 425.00	17 423.00	41.00	87 320.00
2	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	8	23 952.40	46.00	191 987.20	22 875.00	46.00	183 368.00
3	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	23	29 708.40	46.00	684 351.20	28 371.00	46.00	653 591.00
4	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	35	35 509.60	46.00	1 244 446.00	33 912.00	46.00	1 188 530.00
5	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	43	10 382.60	41.00	448 214.80	9 915.00	41.00	428 108.00
6	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	115	11 268.40	41.00	1 300 581.00	10 762.00	41.00	1 242 345.00
7	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	173	14 502.60	41.00	2 516 042.80	13 850.00	41.00	2 403 143.00

8	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	115	17 293.90	41.00	1 993 513.50	16 516.00	41.00	1 904 055.00
9	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	144	22 902.40	46.00	3 304 569.60	21 872.00	46.00	3 156 192.00
10	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	144	28 989.70	46.00	4 181 140.80	27 685.00	46.00	3 993 264.00
11	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	152	34 736.00	46.00	5 286 864.00	33 173.00	46.00	5 049 288.00
					Обща стойност:	21 243 135.90	Обща стойност:	20 289 204.00

Комисия:

1.....
Гомаш Рецка/
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
/М. Найденов/
/М. Иванова/
/А. Димитрова/
/С. Иванова/
/Св. Илиева/
Участник 1.....
А. Димитров
С. Георгиев

ПРОТОКОЛ

по член 89 ал. 3 от Закон за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/2004 г., отм., ДВ, бр. 13/2016, приложим на основание § 18 от ДР на ЗОП, обн. ДВ, бр. 13/2016) от проведено договаряне с „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД, участник в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061.

Днес, 17.01.2017 г., в 14:30 часа започнаха преговори с участника: „ЛЕМИ ТРАФО“ ЕАД.

В договарянето взеха участие следните лица:

За възложителя – комисия в състав:

Председател:

1. Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Мария Иванова – юристконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

4. Марияна Бецинска – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

5. Анета Димитрова – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

6. Вангел Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Славчо Иванов – Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За участника: Евгени Славенин – управител

На 16.01.2017г. в присъствие на представители на участниците бяха отворени приковете с първоначалните цени на участниците в процедурата.

Пристъпи се към договаряне на цените за изпълнение на поръчката.

Участникът предложи цени по обособена позиция 1, обособена позиция 2 и обособена позиция 3, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3, неразделна част от настоящия протокол.

Единичните (базови) цени в Приложенията на този протокол ще бъдат включени в рамковото споразумение и са определени на база цени на Лондонска борса и Индекс на трансформаторна ламарина, както следва:

Цена за медта – 4291.62 Евро/тон – средномесечна цена за октомври на Лондонска метална борса.

Цена за алуминий – 1509.12 Евро/тон – средномесечна цена за октомври на Лондонска метална борса.

Индекс на трансформаторната ламарина (SM) – 125.1 за месец август 2016г.

Условието, относно цените при конкретните договори отговарят на изискванията в договора и на т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ценовото предложение.

Комисията обясни на участника, че в резултат на настоящата процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения с няколко изпълнители. Впоследствие, конкретните договори ще се сключват след провеждането на вътрешен конкурентен избор измежду тези изпълнители, с които има сключени рамкови споразумения. В хода на вътрешния конкурентен избор ще се договарят само цени и то само в посока на тяхното намаляване, като първоначалните цени, предложени във вътрешния конкурентен избор от участниците ще бъдат оповестявани на всички участници във вътрешния конкурентен избор.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника по точките, описани по-горе в настоящия протокол приключиха в 15:00 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията: 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

6..... 7.....

За Участника: 1.....

Е. Славенин

Приложение 1

Обособена позиция 1 (ОП1), включваща доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV за склад на Възложителя, находящ се в град София.

№	Наименование на материал	Ориентир овъчно количество, о, брой	Първоначални цени			Договорени цени 17.01.2017г.		
			Ед. цена на трансформатор без когела, лева без ДДС	Цена на 4бр. когела, лева без ДДС	Оценявана стойност ЦО = 3*(4+5)	Ед. цена на трансформатор без когела, лева без ДДС	Цена на 4бр. когела, лева без ДДС	Оценявана стойност ЦО = 3*(4+5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 160 kVA	14	21 130.00	40.00	296 380.00	20 707.40	40.00	290 463.60
2	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA	14	24 318.00	40.00	341 012.00	23 831.64	40.00	334 202.96
3	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA	1	29 670.00	40.00	29 710.00	29 076.60	40.00	29 116.60
4	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA	7	35 620.00	40.00	249 620.00	34 907.60	40.00	244 633.20
5	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA	8	39 970.00	40.00	320 080.00	39 170.60	40.00	313 684.80
6	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA	14	21 520.00	40.00	301 840.00	21 089.60	40.00	295 814.40
7	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA	24	24 120.00	40.00	579 840.00	23 637.60	40.00	568 262.40
8	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA	6	29 450.00	40.00	176 940.00	28 861.00	40.00	173 406.00
9	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA	8	35 480.00	40.00	284 160.00	34 770.40	40.00	278 483.20
10	Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA	8	39 830.00	40.00	318 960.00	39 033.40	40.00	312 587.20
			ОБЩА стойност: 2 898 542.00			ОБЩА стойност: 2 840 654.36		

Комисия:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 Томаш Пецак /М. Иванов/ А. Димитрова /С. Иванова/ /С. Илиева/
 /М. Бецинска/

E. Сабенин

Приложение 2

Обособена позиция 2 (ОП2), включваща доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV и трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София.

ЛЕМИ ТРАФО ЕАД		Първоначални цени				Договорени цени 17.01.2017г.			
		Ориентировъчно количество	Ед. цена на трансформатор без козела, лева без ДДС	Ед. цена на трансформатор без козела, лева без ДДС	Оценявана стойност	Ед. цена на трансформатор без козела, лева без ДДС	Ед. цена на трансформатор без козела, лева без ДДС	Оценявана стойност	Оценявана стойност
№	Наименование на материал	3	4	5	6	4	5	6	ЦО = 3*(4+5)
1	2								
1	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	8	17 300.00	40.00	138 720.00	16 867.50	40.00	135 260.00	
2	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	17	22 370.00	40.00	380 970.00	21 810.75	40.00	371 462.75	
3	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	41	28 180.00	40.00	1 157 020.00	27 475.50	40.00	1 128 135.50	
4	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	52	33 770.00	40.00	1 758 120.00	32 925.75	40.00	1 714 219.00	
5	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	2	16 720.00	40.00	33 520.00	16 302.00	40.00	32 684.00	
6	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	58	21 780.00	40.00	1 265 560.00	21 235.50	40.00	1 233 979.00	
7	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	70	27 600.00	40.00	1 934 800.00	26 910.00	40.00	1 886 500.00	
8	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 10/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	74	33 190.00	40.00	2 459 020.00	32 360.25	40.00	2 397 618.50	
9	Трифазен маслонапълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	2	17 340.00	40.00	34 760.00	16 906.50	40.00	33 893.00	

[Handwritten signatures and initials]

10	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	7	22 390.00	40.00	157 010.00	21 830.25	40.00	153 091.75
11	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	19	28 220.00	40.00	536 940.00	27 514.50	40.00	523 535.50
12	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	28	33 860.00	40.00	949 200.00	33 013.50	40.00	925 498.00
13	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	35	10 660.00	40.00	374 500.00	10 393.50	40.00	365 172.50
14	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	92	11 610.00	40.00	1 071 800.00	11 319.75	40.00	1 045 097.00
15	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	138	14 460.00	40.00	2 001 000.00	14 098.50	40.00	1 951 113.00
16	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	92	16 750.00	40.00	1 544 680.00	16 331.25	40.00	1 506 155.00
17	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	115	21 810.00	40.00	2 512 750.00	21 264.75	40.00	2 450 046.25
18	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	115	27 640.00	40.00	3 183 200.00	26 949.00	40.00	3 103 735.00
19	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	92	33 280.00	40.00	3 065 440.00	32 448.00	40.00	2 988 896.00
					ОБЩА оценявана стойност:	24 559 010.00	ОБЩА стойност:	23 946 091.75

Комисия:

1.....
Гемаш Пецка

2.....
/В. Найденов/

3.....
/М. Иванова/

4.....
/Д. Димитрова/

5.....
/М. Бецинска/

6.....
/С. Иванов/

7.....
/Св. Илиева/

Участник 1.....

Е. САНБЕННИ

Обособена позиция 3 (ОПЗ), включваща доставка на трифазни маслonaпълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница.

ЛЕМИ ТРАФО ЕАД		Първоначални цени				Договорени цени 17.01.2017г.		
№	Наименование на материал	Ориентир овъчно количество, брой	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. колела, лв. без ДДС	Оценява на стойност ЦО = 3*(4+5)	Ед. цена на трансформатор без колела, лева без ДДС	Ед. цена на 4бр. колела, лева без ДДС	Оценява на стойност ЦО = 3*(4+5)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с комбинирано защитно реле	5	17 340.00	40.00	86 900.00	17 079.90	40.00	85 599.50
2	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с комбинирано защитно реле	8	22 390.00	40.00	179 440.00	22 054.15	40.00	176 753.20
3	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с комбинирано защитно реле	23	28 220.00	40.00	649 980.00	27 796.70	40.00	640 244.10
4	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с комбинирано защитно реле	35	33 860.00	40.00	1 186 500.00	33 352.10	40.00	1 168 723.50
5	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 50 kVA, с нивопоказател	43	10 660.00	40.00	460 100.00	10 500.10	40.00	453 224.30
6	Трифазен маслonaпълнен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 100 kVA, с нивопоказател	115	11 610.00	40.00	1 339 750.00	11 435.85	40.00	1 319 722.75


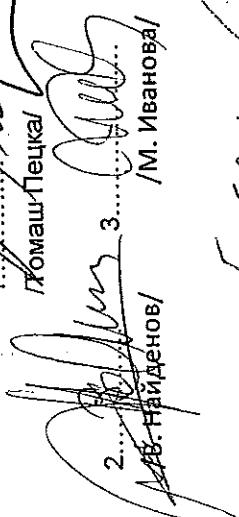
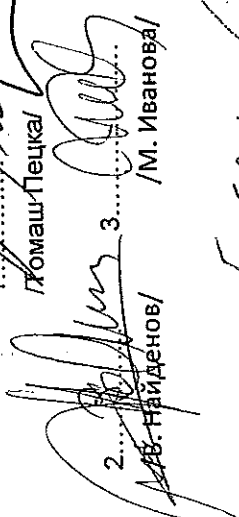




Сбор

Сбор

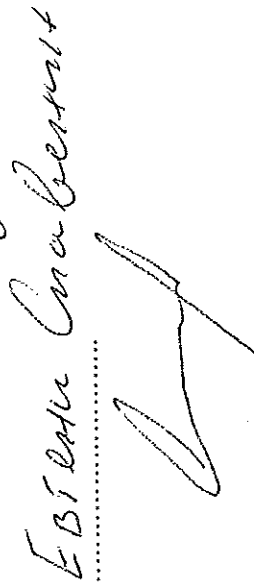
Сбор

7	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 160 kVA, с нивопоказател	173	14 460.00	40.00	2 508 500.00	14 243.10	40.00	2 470 976.30	
8	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 250 kVA, с нивопоказател	115	16 750.00	40.00	1 930 850.00	16 498.75	40.00	1 901 956.25	
9	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 400 kVA, с нивопоказател	144	21 810.00	40.00	3 146 400.00	21 482.85	40.00	3 099 290.40	
10	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA, с нивопоказател	144	27 640.00	40.00	3 985 920.00	27 225.40	40.00	3 926 217.60	
11	Трифазен маслonaпълен разпределителен херметизиран трансформатор 20/0,4kV, 800 kVA, с нивопоказател	152	33 280.00	40.00	5 064 640.00	32 780.80	40.00	4 988 761.60	
					Обща стойност:	20 538 980.00	Обща стойност:		20 231 469.50

Комисия:

1.  /Г. Омаш-Пеца/
2.  /М. Иванов/
3.  /М. Иванов/
4.  /А. Димитрова/
5.  /М. Бецинска/
6.  /С. Иванов/
7.  /Св. Илиева/

Участник 1



ПРОТОКОЛ

по член 89 ал. 3 от Закон за обществените поръчки от проведено договаряне с „Леми Трафо“ ЕАД, участник в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061.

Днес, 21.11.2016 г., в 13:00 часа започнаха преговори с участника: „Леми Трафо“ ЕАД

В договарянето взеха участие следните лица:

За възложителя – комисия в състав:

Председател:

1. Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Мария Иванова – юристконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

4. Марияна Бецинска – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

5. Илиана Хинкова – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

6. Вангел Петров Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Славчо Иванов – Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За участника: Евгени Славенин – изпълнителен директор на „Леми Трафо“ ЕАД

Пристъпи се към договаряне по следните въпроси по отношение на техническата оферта, представена от участника:

След обстоен преглед на техническата оферта на участника комисията констатира, че:

1/ Обособена позиция 1

Не са представени протоколи от изпитване за доказване на „Загуби на празен ход“, „Загуби на късо съединение при 120°C“ и „Ниво на звукова мощност, LWA“ за следните трансформатори:

- Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4 kV, 400 kVA;
- Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4 kV, 630 kVA;
- Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4 kV, 400 kVA;
- Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4 kV, 630 kVA.

Участникът обясни, че ще представи изискваните протоколи

2/ Обособена позиция 2

Не са представени протоколи от изпитване за доказване на „Загуби на празен ход“, „Загуби на късо съединение при 75°C“ и „Ниво на звукова мощност, LWA“ за следните трансформатори:

- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 10/0,4 kV, 250 kVA
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 50 kVA;
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 100 kVA;
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 250 kVA;
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 630 kVA.

Участникът обясни, че ще представи изискваните протоколи

Комисия:

Председател:

Томаш Пецка

Членове: 1.

Мария Иванова

2.

Светлана Илиева

3.

Славчо Иванов

4.

Вангел Найденов

5.

Илиана Хинкова

6.

Марияна Бецинска

За участника: 1.

Евгени Славенин

3/ Обособена позиция 3

Не са представени протоколи от изпитване за доказване на „Загуби на празен ход“, „Загуби на късо съединение при 75°C“ и „Ниво на звукова мощност, LWA“ за следните трансформатори:

- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 50 kVA;
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 100 kVA;
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 250 kVA;
- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 630 kVA.

Участникът обясни, че ще представи изискваните протоколи

Изискваните документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. " Цариградско шосе" № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061, в срок до 16:30 часа на 12.12.2016 г.

Комисията и участника се споразумяха следващият кръг на преговорите по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължи, след получаване на писмена покана. Обсъжданията между комисията и представителя на участника по точките, описани по-горе в настоящия протокол приключиха, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящия протокол.

Комисия:

Председател:

Томац Пецка

Членове: 1.

Мария Иванова

2.

Светлана Илиева

3.

Славо Иванов

4.

Вангел Найденов

5.

Илиана Хинкова

6.

Марияна Бецинска

За участника: 1.

Евгени Славенин

ПРОТОКОЛ

по член 89 ал. 3 от Закон за обществените поръчки от проведено договаряне с „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД, участник в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061.

Днес, 21.11.2016 г., в 11:00 часа започнаха преговори с участника: „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД

В договарянето взеха участие следните лица:

За възложителя – комисия в състав:

Председател:

1. Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Мария Иванова – юристконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България“ ЕАД

4. Марияна Бецинска – експерт "Търговия" в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България“ ЕАД;

5. Илиана Хинкова – експерт "Търговия" в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България“ ЕАД

6. Вангел Петров Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Славчо Иванов – Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За участника: Емил Мечков – упълномощен представител на участника на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД
Александър Джиков - упълномощен представител на участника на „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД

Пристъпи се към договаряне по следните въпроси по отношение на техническата оферта, представена от участника:

След обстоен преглед на техническата оферта на участника комисията констатира, че

За Обособена позиция 2

На стр. 295 от техническото предложение е представен протокол за друго изпитване, което не отговаря на изискванията, като не е представен протокол от изпитване за доказване на „Ниво на звукова мощност, LWA“ за:

- Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори - 20/0,4 kV, 250 kVA.
Участникът обясни, че ще представи изисквания протокол

Изисканите документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061, в срок до 16:30 часа на 12.12.2016 г.

Комисията и участника се споразумяха следващият кръг на преговорите по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължи, след получаване на писмена покана.

Обсъжданата между комисията и представителя на участника по точките, описани по-горе в настоящия протокол приключиха, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящия протокол.

Комисия:

Председател:

Томаш Пецка

Членове: 1.

Мария Иванова

2.

Светлана Илиева

3.

Славчо Иванов

4.

Вангел Найденов

5.

Илиана Хинкова

6.

Марияна Бецинска

За участника:

1.

Емил Мечков

2.

Александър Джиков

ПРОТОКОЛ

по член 89 ал. 3 от Закон за обществените поръчки от проведено договаряне с „БЕЗ трансформатори“ а.с., участник в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 16-061.

Днес, 21.11.2016 г., в 10:00 часа започнаха преговори с участника: „БЕЗ трансформатори“ а.с.

В договарянето взеха участие следните лица:

За възложителя – комисия в състав:

Председател:

1. Томаш Пецка – Главен Директор Управление на Активите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Мария Иванова – юристконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

4. Марияна Бецинска – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

5. Илиана Хинкова – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

6. Вангел Петров Найденов – Главен Инженер Превантивна Поддръжка - Дирекция „Експлоатация и Поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Славчо Иванов – Ръководител Отдел Техническа Политика и Стандарти; „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За участника: Юрай Шматлик – член на Управителния на „БЕЗ трансформатори“ а.с.

Ерик Доме – член на Управителния съвет на „БЕЗ трансформатори“ а.с.

Роберт Кианичка - упълномощен представител на участника на „БЕЗ трансформатори“ а.с.

Пристъпи се към договаряне по следните въпроси по отношение на техническата оферта, представена от участника:

След обстоен преглед на техническата оферта на участника комисията констатира, че

1/ За Обособена позиция 1

В техническите спецификации не са представени данни за проведени изпитания за нито един от изискваните типове сухи разпределителни трансформатори, както и липсват протоколи от изпитвания, съгласно изисквания на възложителя.

Участникът обясни, че са се обърнали към независима акредитирана лаборатория и нямат възможност да направят изискваните изпитания за сухи трансформатори

2/ За Обособена позиция 2

Не са изпълнени изискванията на Възложителя за представяне на протоколи от типови изпитвания, описани в част IV „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, в таблиците „Изисквания към документацията и изпитванията“ за представяне на протоколи от изпитвания издадени от независима акредитирана лаборатория за:

Комисия:

Председател:

Томаш Пецка

Членове: 1.

Мария Иванова

2.

Светлана Илиева

3.

Славчо Иванов

4.

Вангел Найденов

5.

Илиана Хинкова

6.

Марияна Бецинска

За участника: 1.

Юрай Шматлик

2.

Ерик Доме

3.

Роберт Кианичка

1. Изпитване на прегряване съгл. (БДС)EN/IEC 60076-2;
2. Диелектрични типови изпитвания съгл. (БДС)EN/IEC 60076-3;
3. Изпитване за херметичност и тест за теч съгл. (БДС)EN/IEC 50464-4/A1,

Вместо изискваните документи са представени протоколи от изпитвания проведени от лаборатория на фирма BEZ и фирма „FEROKOTAO“, като не е представен сертификат за акредитация на лабораториите за удостоверяване, че същите са независими акредитирани лаборатории. Съгласно отговор на поставен въпрос от потенциален участник с разяснения, относно изискванията на документацията за участие, с изх. № СВ-DOC-3780/13.06.2016г. гамите трифазни разпределителни трансформатори, за обособена позиция 2, за които е необходимо да бъдат представени протоколи от изпитвания на типа, издадени от независима акредитирана лаборатория са:

Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори с мощност 400 kVA; 630 kVA; 800 kVA, за 10/0,4 kV или 20/0,4 kV

Участникът обясни, че ще представи необходимите документи с акредитация на независимата лабораторията провела изпитания, следователно ще представи протоколи за трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори с мощност 400 kVA; 630 kVA; 800 kVA, за 10/0,4 kV или за 20/0,4 kV от независима акредитирана лаборатория

3/ За Обособена позиция 2

За Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори с мощност - 630 kVA за 10/0,4 kV.

Възложителят изисква за Загуби на празен ход – максимум 600W.

Участникът е декларирал, че изпълнява изискването, видно от стр. 12 и стр. 28, от представените технически спецификации.

В представения протокол от изпитания, деклариран от участника AP_EZ/2016/045/01/EN на стр. 184 е видно, че измерените загуби на празен ход са 691,4, което не отговаря на изискванията.

Участникът обясни, че ще представи нови протоколи от изпитания за загуби на празен ход за Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори с мощност - 630 kVA за 10/0,4 kV, които отговарят на изискванията на възложителя.

4/ Обособена позиция 3

Не са изпълнени изискванията на Възложителя за представяне на протоколи от типови изпитвания, описани в част IV „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, в таблиците „Изисквания към документацията и изпитванията“ за представяне на протоколи от изпитвания издадени от независима акредитирана лаборатория за:

1. Изпитване на прегряване съгл. (БДС)EN/IEC 60076-2;
2. Диелектрични типови изпитвания съгл. (БДС)EN/IEC 60076-3;
3. Изпитване за херметичност и тест за теч съгл. (БДС)EN/IEC 50464-4/A1,

Вместо изискваните документи са представени протоколи от изпитвания проведени от лаборатория на фирма BEZ и фирма „FEROKOTAO“, като не е представен сертификат за акредитация на лабораториите за удостоверяване, че същите са независими акредитирани лаборатории.

Комисия:

Председател:

Томаш Пецка

Членове: 1.

Мария Иванова

2.

Светлана Илиева

3.

Славчо Иванов

4. Вангел Найденов

5.

Илиана Хинкова

6.

Марияна Бецинска

За участника: 1.

Юрай Шматлик

2.

Ерик Доме

3.

Роберт Кианичка

Съгласно отговор на поставен въпрос от потенциален участник с разяснения, относно изискванията на документацията за участие, с изх. № СВ-DOC-3780/13.06.2016г. гамите трифазни разпределителни трансформатори, за обособена позиция 3, за които е необходимо да бъдат представени протоколи от изпитвания на типа, издадени от независима акредитирана лаборатория са:

Трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори с мощност 160 kVA; 400 kVA; 800 kVA, за 20/0,4 kV

Участникът обясни, че ще представи необходимите документи с акредитация на независимата лаборатория провела изпитания, следователно ще представи протоколи за трифазни маслонапълнени херметични разпределителни трансформатори с мощност 160 kVA; 400 kVA; 800 kVA, за 20/0,4 kV от независима акредитирана лаборатория

5/ Във връзка с представено пълномощно на г-н Роберт Кианичка, от което е видно, че член на УС на участника е г-н Ерик Доме, комисията изиска от участника следното:

При представянето на техническите документи да представи извлечение от съдебен регистър, от което да се установява настъпилата промяна в състава на Управителния съвет на участника, както и декларация по член 47, ал. 9 от ЗОП от новоназначения член Ерик Доме.

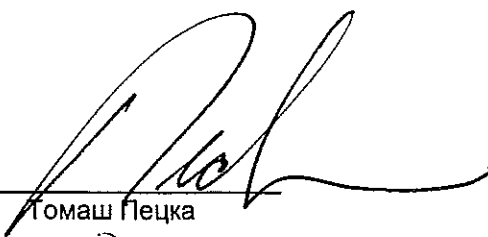
Изисканите документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. " Цариградско шосе " № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV" и реф. № PPD 16-061, в срок до 16:30 часа на 12.12.2016 г.

Комисията и участника се споразумяха следващият кръг на преговорите по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължи, след получаване на писмена покана.

Обсъжданията между комисията и представителя на участника по точките, описани по-горе в настоящия протокол приключиха, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящия протокол.

Комисия:

Председател:


Томаш Гецка

Членове: 1.


Мария Иванова

2.


Светлана Илиева

3.


Славчо Иванов

4.


Вангел Найденов

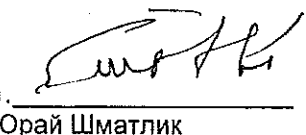
5.


Илиана Хинкова


6.


Марияна Бецинска


За участника: 1.


Юрай Шматлик

2.


Ерик Доме

3.


Роберт Кианичка

СПИСЪК
Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV
реф. № PPD 16-061

Днес 14.11.2016г. при отваряне на оферти за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV и реф. № PPD 16-061, присъстваха следните лица:

№	Имена	Фирма	Длъжност	Подпис
1	Йорданка Иванова Яалекиева	Елпром Графо сн АЯ	Рекорводител НО	
2	Юлиан Георгиев Костаринков	Лемн-Графо ЕАД	Упълномощено лице	

Категория за търсене: Резултат

Резултат от търсенето:

Идентификатор	Начало	Чужд език №	Тип документ	Дата на публикуване	Кореспондент (I-aul)	Начало (Year)	Край (Year)	Par
<input checked="" type="checkbox"/> CD-DUC-11011	16		Освеща	10.11.2016 18:27:43 ч.	БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРИ А.С.	ДИРЕ РЕЕП		Вход ДОКУМЕНТИ КЪМ ПОЛУЕДИРА С РЕФ № РРО 16 061
<input type="checkbox"/> CD-DUC-11087	16		Освеща	11.11.2016 16:25:29 ч.	ЕИПРОМ ТРАФО ОУ АД	РЪКО ПЕТ1		Вход Освеща с реф № ррд 16 061
<input type="checkbox"/> CD-DUC-11088	16		Освеща	11.11.2016 16:27:43 ч.	ЛЕМИ ТРАФО ЕАД	РЪКО ПЕТ1		Вход РРО 16-061

06:00:27 Завис: 3 - Документи: резултати от търсене 07.11.2016 г. 14.11.2016 г. създадени в отношение "061"

Дирекция

Изяснение

Директор

Start

EN

8:21

14.11.2016