

СВ - ДОС - 19370
20.04.2015

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ
В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
РЕФ. № РРС 15-003

Относно: Разяснения на възложителя по документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително - монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРС 15 – 003

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писма вх. № СВ - ДОС - 1934/17.04.2015 г. и вх. № СВ - ДОС - 1937/17.04.2015 г., с които е отправено искане за разяснение по документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително - монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРС 15 – 003 и на основание чл.29, ал.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: Във връзка с участието ни в гореописаната процедура, Ви уведомявам, че по наши предварителни разчети, само стойността на материалите необходими за изпълнението на посочените обособени позиции, значително надвишава стойността от 2 000 000,00 /два милиона/ лева. Моля направете анализ на посоченото и ако тези предположения се потвърдят ни уведомете как ще се процедира.

Въпрос № 2: Молим да ни уведомите дали посочената прогнозна стойност в обявлението за обществената поръчка съответства по размер на финансовия ресурс определен от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД? Въпроса ни е свързан с обстоятелството, че при предварителното ценообразуване на количествено-стойността сметка за всички обособени позиции констатирахме, че само стойността на материалите надвишава предвидената прогнозна стойност. В случай, че финансовия ресурс е съобразен с прогнозната стойност на поръчката Ви молим да прегледате и потвърдите дали не е допусната техническа грешка в предвидените от Възложителя количества на видовете дейности от количествено-стойността сметка на поръчката.

Отговор на въпрос № 1 и въпрос № 2: По своята същност Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, **и при възможност - предвидените количества.** Видно от проекта на рамково споразумение, неразделна част от документацията за участие, в рамковото споразумение не фигурират конкретна максимална обща стойност /обща цена/ и конкретни количества СМР. В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества СМР и съответните цени за изпълнението им да се определят в договорите за възлагане, които договори ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените процедури по ЗОП, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от конкретните нужди на възложителя.

Видно от обявлението и документацията за участие критерият за оценка на офертите на участниците в настоящата поръчка за сключване на рамково споразумение е „Икономически най-изгодна оферта“. Предвид гореизложеното, **посочените количества** на видовете строително монтажни работи в количествено стойностна сметка /КСС/ от документацията за участие в настоящата обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения **са само за целите на оценката по Показател 1 – „Оценка на**

ценовото предложение (ЦО)» съгласно приложената в документацията за участие методика за оценка на офертите на участниците за сключване на рамковите споразумения. Видно от т.6 от образеца на Ценово предложение, при подписване на рамково споразумение КСС ще се трансформира в стойностна сметка, съдържаща същите видове работи и техните единични цени както в КСС, но несъдържаща количества.

Въпрос № 3: Молим, да ни уведомите дали участник, чиято оферта превишава прогнозната стойност на съответната обособена позиция на обществената поръчка ще бъде отстранен от процедурата.

Отговор на въпрос № 3: Както посочихме и в отговора на въпроси № 1 и № 2 по-горе, Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, **и при възможност - предвидените количества**. Видно от проекта на рамково споразумение от документацията за участие, в рамковото споразумение не фигурира конкретна максимална обща стойност /обща цена/, съответно не са приложени и конкретни количества, които да са неразделна част от рамковото споразумение.

В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества СМР и съответните цени за изпълнението им да се определят в договорите за възлагане, които договори ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените процедури по ЗОП, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от конкретните нужди на възложителя.

Предвид гореизложеното, общата сума от сключените впоследствие договори по определена обособена позиция следва да не надхвърля сумата, посочена в обявлението за обществената поръчка за сключване на рамково споразумение като прогнозна за съответната обособена позиция. В тази връзка, тъй като целта на настоящата процедура е сключване на рамково споразумение, а не възлагане изпълнението на конкретна обществена поръчка, както и поради това, че посочените количества на видовете строително монтажни работи в количествено стойностна сметка /КСС/ от документацията за участие в настоящата обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения **са само за целите на оценката** по Показател 1 – „Оценка на ценовото предложение (ЦО)» съгласно приложената в документацията за участие методика за оценка на офертите на участниците за сключване на рамковите споразумения, участник в процедурата за сключване на рамково споразумение не би следвало да бъде отстранен единствено и само поради това, че офертата му превишава посочената в обявлението прогнозна стойност.

Въпрос № 4: В предоставената ни КС за Обособени позиции 1, 2, 3 и 4, позиция 173 „Доставка и монтаж на осветително тяло“ – 152 бр., не е уточнен типа на осветителното тяло. Молим за уточнение типа на осветителното тяло и чие задължение е доставката му.

Отговор на въпрос № 4: В КС за Обособени позиции 1, 2, 3 и 4, позиция 173 „Доставка и монтаж на осветително тяло“, типа на осветителното тяло е влагозащитно осветително тяло с луминесцентни лампи. Доставката е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в КСС за обособена позиция 5, позиция 190.

Въпрос № 5: В предоставената ни КС за Обособени позиции 1, 2, 3 и 4, позиция 175 „Изработване на капак за колектор“ -1600 м³ не са дадени размери на необходимия капак. Молим да ни предоставите информация за размерите на същия.

Отговор на въпрос № 5: Размерите на капак за колектор са минимум 1/1м и съответно ф 70 и максимум 2/3м и съответно ф 110.

Въпрос № 6: В предоставената ни КС за Обособени позиции 1, 2, 3 и 4, позиция 178 „Доставка и монтаж на корито образен елемент и капак за непроходим колектор“- 80 бр., не са дадени размери на необходимия колектор и капак. Молим да ни предоставите информация за размерите на същите.

Отговор на въпрос № 6: Размерите на капак за колектор са 1/1м с корито 1/1/1м, капак с размери ф70 и корито 0,70/0,70/1м., капак с размери 2/3 м. с корито 2/3/1м.

Въпрос № 7: В предоставената ни КС за Обособени позиции 1, 2, 3 и 4, позиция 72 „Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф“ – 920 бр., предвидените от Възложителя количества за изкоп – до 25 м³, кофраж – 36 м², арматура 310 кг, бетон В 20 – 7м³ намираме, че са прекомерно завишени. Молим да ни предоставите конструктивен чертеж за изпълнението на бетоновия фундамент.

Отговор на въпрос № 7: В подпозициите на позиция № 72 от КСС за обособени позиции 1, 2, 3 и 4 и в подпозициите на позиция № 101 от КСС за обособена позиция 5 е допусната грешка.

Вместо:

1. Направа на изкоп до 25m^3 ,
2. Направа на кофраж до 36m^2
3. Доставка и полагане на арматура до 310кг.
4. Доставка и полагане на бетон В 20 до 7m^3

Да се чете по следния начин:


1. Направа на изкоп до $0,6\text{m}^3$
2. Направа на кофраж до $0,2\text{m}^2$
3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.
4. Доставка и полагане на бетон В 20 до $0,15\text{m}^3$

Представяме Ви схема за Монтаж на пластмасов разпределителен шкаф (касета).

Кабелните разпределителни шкафове се монтират по начина, както е посочено на чертежа на Фигурата. За да се укрепи механически кабелният разпределителен шкаф се поставя върху стабилизираща плоча. Кабелният разпределителен шкаф се закрепва към стабилизиращата плоча с болтове с диаметър не по-малък от 12 mm. Вътрешното пространство на основата на кабелния шкаф се запълва с изкопаната пръст на височина около 300 mm по-ниско от земната повърхност (терена).

За да се намали влажността във вътрешното пространство на кабелния разпределителен шкаф в основата на шкафа (касета) върху пръста трябва да се насипе фин дребнозърнест пясък, така както е посочено на фигурата. Насипаният слой дребнозърнест пясък представлява преграда срещу проникването на почвена влага във вътрешността на кабелния разпределителен шкаф.

Фигура – Монтаж на пластмасов разпределителен шкаф (касета)

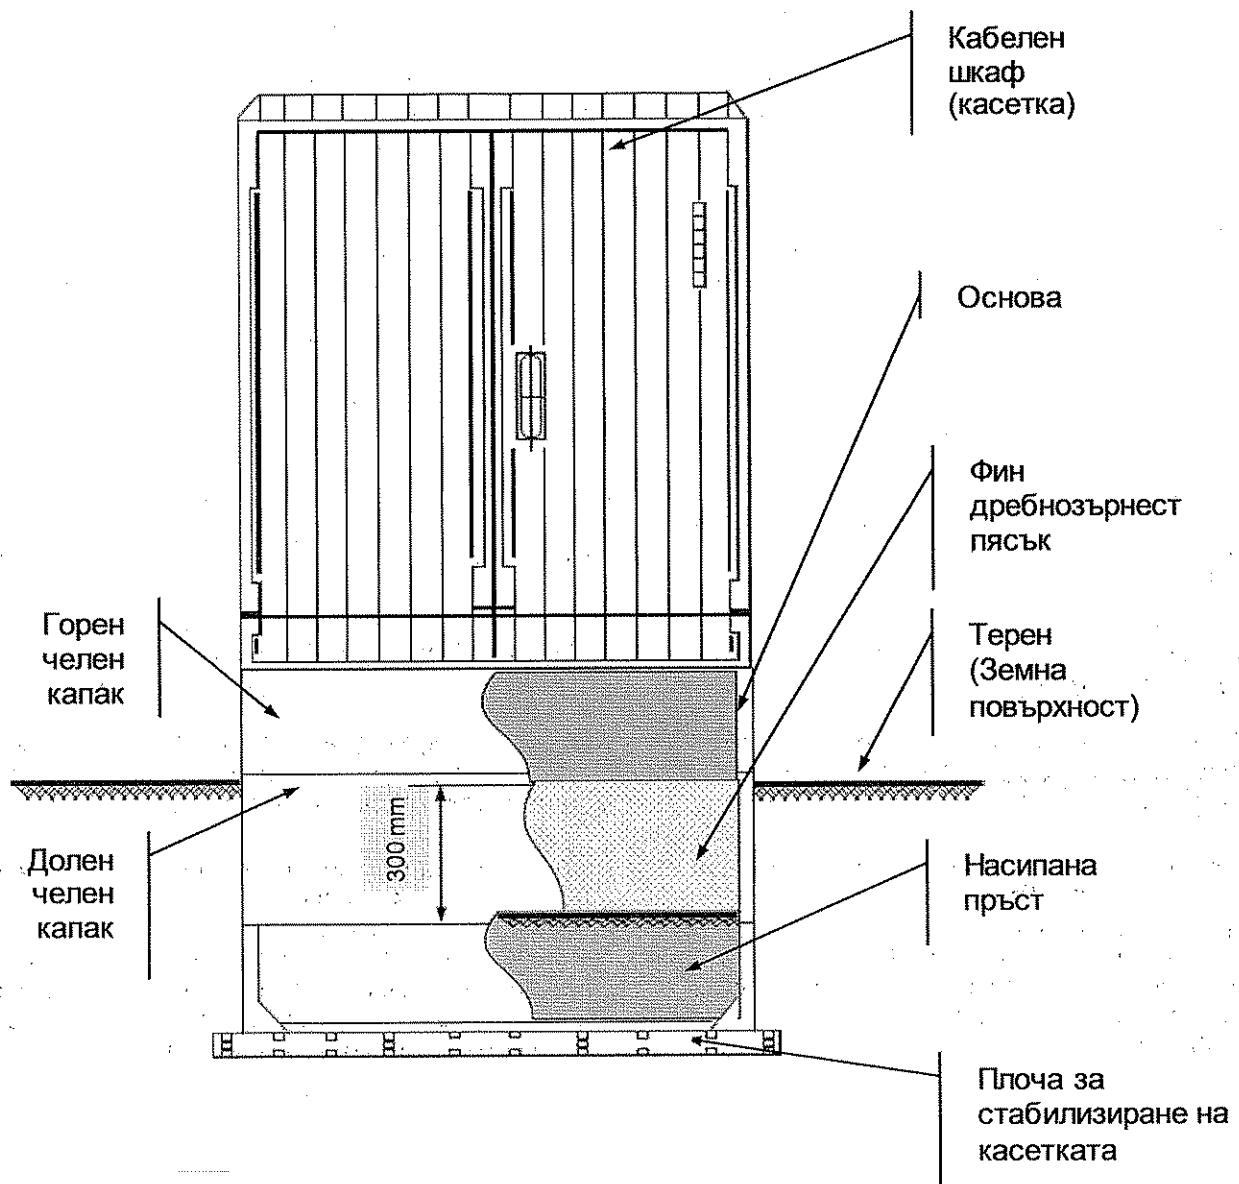

Въпрос № 8: В предоставената ни КС за Обособена позиция 5, позиция 178 „Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация“, не става ясно ТТ чия доставка е. Молим за уточнение, чие задължение е доставката на ТТ. При необходимост от доставка на ТТ от Изпълнителя молим да ни предоставите техн. характеристики, на които трябва да отговаря.

Отговор на въпрос № 8: В КСС за обособена позиция 5, позиция 178 „Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация“, доставката на ТТ е на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и в КСС за обособени позиции 1, 2, 3 и 4, позиция 89.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

