

№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
3.34	Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение $I_{ma}$	min 5	
3.35	Брой на СО комутационни цикли – механична износоустойчивост	M1 (min 1000)	
3.36	Вид на задвижването	Ръчно, с мигновено действие	
3.37	Дъгогасяща камера	SF <sub>6</sub>	
Функционална единица - Товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители, за трансформаторни присъединения (съгласно БДС EN 62271-105)			
3.38	Обявен краткотраен издържан ток, $I_k$ (с предпазители)	16 kA	
3.39	Обявен ток на включване при късо съединение, $I_{ma}$ (с предпазители)	40 kA	
3.40	Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение $I_{ma}$	min 5	
3.41	Заземяване на контактните части на предпазителите	Да	
3.42	Брой на СО комутационни цикли – механична износоустойчивост	M1 (min 1000)	
3.43	Задвижване	Ръчно, с мигновено действие с акумулирана енергия и автоматично изключване при наличие на изключвателна бобина	
3.44	Дъгогасяща камера	SF <sub>6</sub>	
Функционална единица - Заземителен разединител (заземител) на товарите прекъсвачи за кабелни и трансформаторни присъединения (съгласно БДС EN 62271-102)			
3.45	Обявен краткотраен издържан ток, $I_k$	16 kA	
3.46	Обявен ток на включване при късо съединение	40 kA	
3.46	Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение	min 5	
3.47	Брой на СО комутационни цикли – механична износоустойчивост	min 1000	
3.48	Задвижване	Ръчно, с мигновено действие	
3.49	Дъгогасяща камера	SF <sub>6</sub>	

#### 4. Технически параметри и др. данни на компактни КРУ 24/25 kV и 12 kV


4.1 Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товари прекъсвачи за едно кабелно присъединение и едно трансформаторно присъединение - КТ

Номер на стандарта	Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя
20 24 2201	Да се посочи
Наименование на материала	Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товари прекъсвачи - КТ

126/185

Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> , с тов. прекъсв. - КТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.1.1	Модул	1xК (кабел) + 1xТ (трафо)	
4.1.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.1.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.1.4	Височина	max 1500 mm	
4.1.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.1.6	Широчина	max 830 mm	
4.1.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.1.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	

Фиг. 1 – Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за едно кабелно присъединение и едно трансформаторно присъединение – КТ

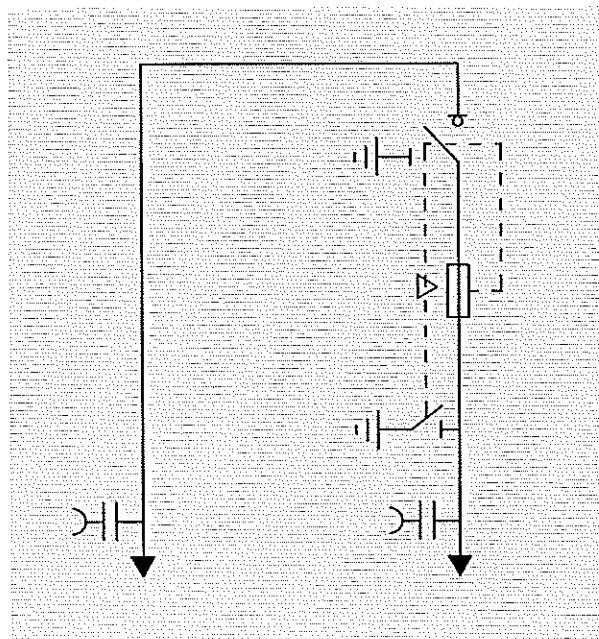


4.2 Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за едно кабелно присъединение и едно трансформаторно присъединение - КТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2101		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарни прекъсвачи - КТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - КТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.2.1	Модул	1xК (кабел) + 1xТ (трафо)	
4.2.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	

127/185

4.2.3	Обявен ток, $I_r$	min 630 A	
4.2.4	Височина	max 1500 mm	
4.2.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.2.6	Широчина	max 830 mm	
4.2.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	
4.2.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.2.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	

Фиг. 2 - Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за едно кабелно присъединение и едно трансформаторно присъединение – КТ

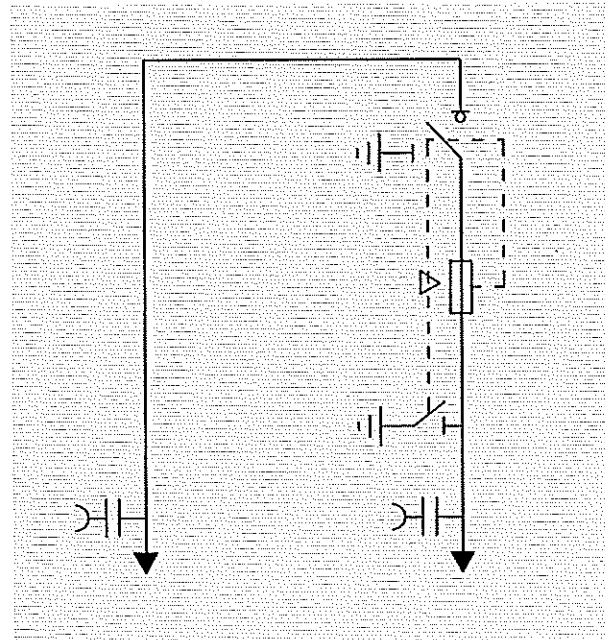


4.3 Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - ККТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2202		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарни прекъсвачи - ККТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - ККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.3.1	Модул	2xК (кабел) + 1xТ (трафо)	
4.3.2	Обявено напрежение, $U_r$	24/25 kV	
4.3.3	Обявен ток, $I_r$	min 630 A	
4.3.4	Височина	max 1500 mm	
4.3.5	Дълбочина	max 780 mm	

128/185

4.3.6	Широчина	max 1200 mm	
4.3.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.3.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	

Фиг. 3 – Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарови прекъсвачи за две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – ККТ

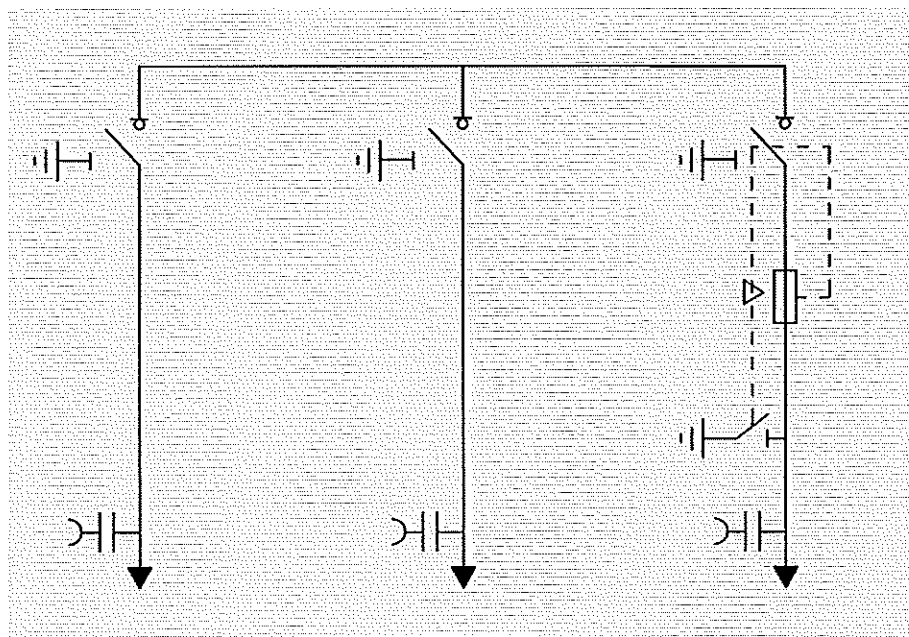


4.4 Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарови прекъсвачи за две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - ККТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2102		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарови прекъсвачи - ККТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - ККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.4.1	Модул	2xК (кабел) + 1xТ (трафо)	
4.4.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.4.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.4.4	Височина	max 1500 mm	
4.4.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.4.6	Широчина	max 1200 mm	
4.4.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	
4.4.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	

129/185

4.4.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	
-------	----------------	--------------	--

Фиг. 4 - Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – ККТ

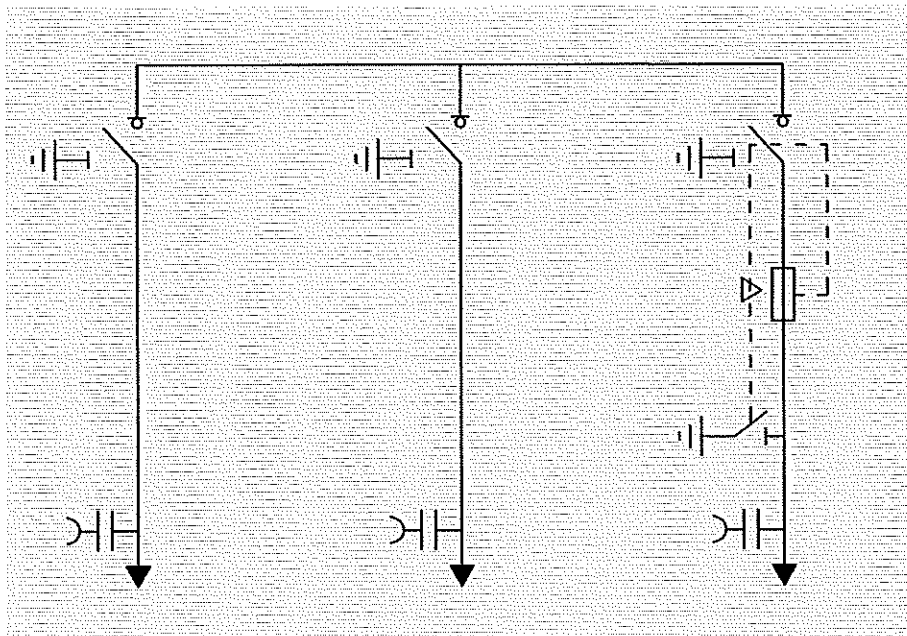


4.5 Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - КККТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2203		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарни прекъсвачи - КККТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - КККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.5.1	Модул	3xК (кабел) + 1xТ (трафо)	
4.5.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.5.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.5.4	Височина	max 1500 mm	
4.5.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.5.6	Широчина	max 1620 mm	
4.5.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.5.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	

130/185

Фиг. 5 – Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарови прекъсвачи за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – КККТ

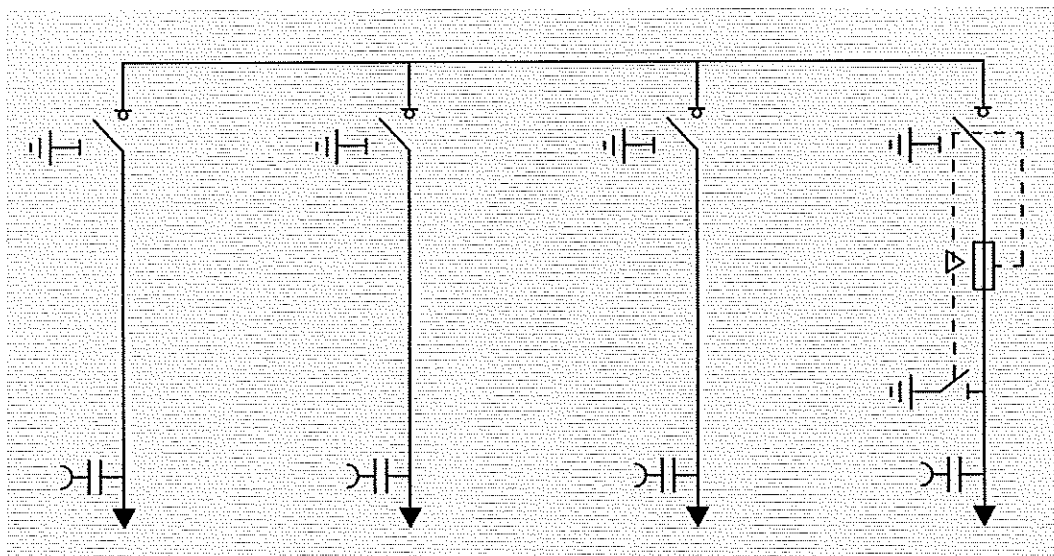


4.6 Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарови прекъсвачи за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - КККТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2103		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , стоварови прекъсвачи - КККТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - КККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.6.1	Модул	3xК (кабел) + 1xТ (трафо)	
4.6.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.6.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.6.4	Височина	max 1500 mm	
4.6.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.6.6	Широчина	max 1620 mm	
4.6.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	
4.6.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.6.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	

131/185


Фиг. 6 - Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарови прекъсвачи за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – КККТ

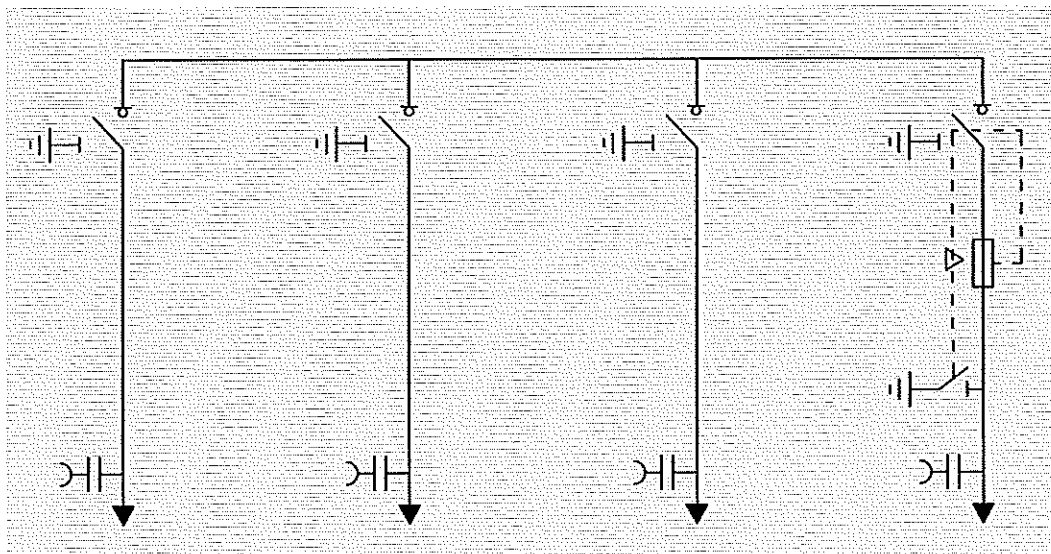

4.7 Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарови прекъсвачи за две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения - ККТТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2204		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарови прекъсвачи - ККТТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - ККТТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.7.1	Модул	2xК (кабел) + 2xТ (трафо)	
4.7.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24 kV	
4.7.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.7.4	Височина	max 1500 mm	
4.7.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.7.6	Широчина	max 1850 mm	
4.7.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.7.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	

Фиг. 7 – Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения – ККТТ

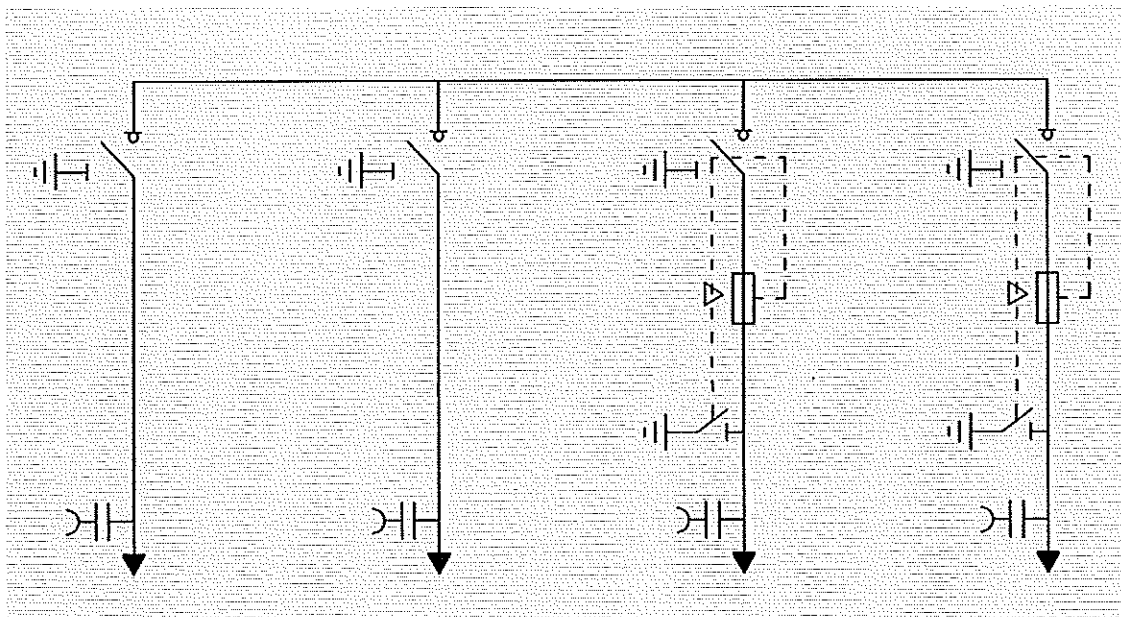


4.8 Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения - ККТТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2104		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарни прекъсвачи - ККТТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - ККТТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.8.1	Модул	2xК (кабел) + 2xТ (трафо)	
4.8.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.8.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.8.4	Височина	max 1500 mm	
4.8.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.8.6	Широчина	max 1850 mm	
4.8.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	
4.8.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.8.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	



Фиг. 8 - Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения – ККТТ

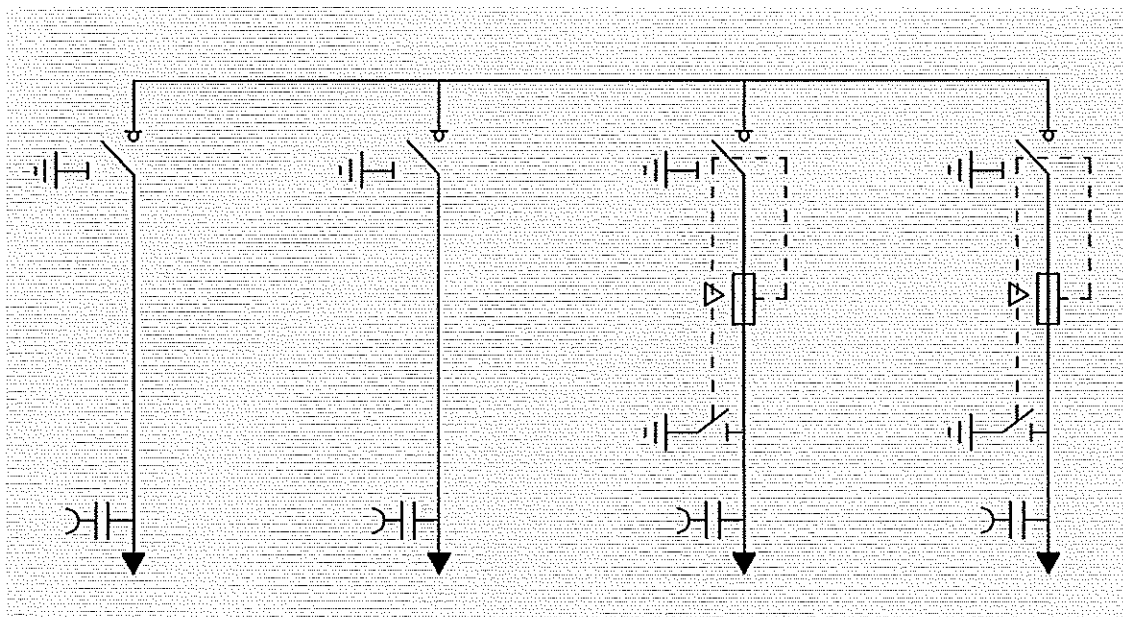


4.9 Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за три кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения - КККТТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2205		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> , с товарни прекъсвачи - КККТТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - КККТТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.9.1	Модул	3xК (кабел) + 2xТ (трафо)	
4.9.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.9.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.9.4	Височина	max 1500 mm	
4.9.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.9.6	Широчина	max 2200 mm	
4.9.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.9.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	

132/185


Фиг. 9 – Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за три кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения – КККТТ

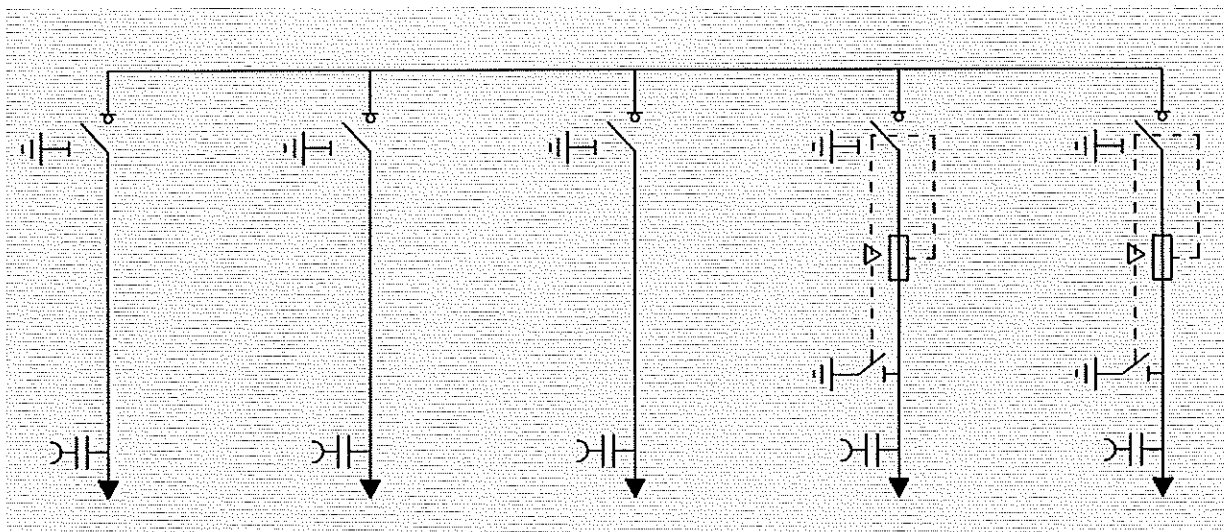

4.10 Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 кА, с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за три кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения - КККТТ

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 2105		Да се посочи	
Наименование на материала		Компактно КРУ в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 кА с SF <sub>6</sub> , с товарни прекъсвачи - КККТТ	
Съкратено наименование на материала		Комп. КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> , тов. прекъсв. - КККТТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.10.1	Модул	3xК (кабел) + 2xТ (трафо)	
4.10.2	Обявено напрежение, U <sub>r</sub>	24/25 kV	
4.10.3	Обявен ток, I <sub>r</sub>	min 630 A	
4.10.4	Височина	max 1500 mm	
4.10.5	Дълбочина	max 780 mm	
4.10.6	Широчина	max 2200 mm	
4.10.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	
4.10.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	
4.10.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	

Фиг. 10 - Компактно КРУ с SF<sub>6</sub>, с товарни прекъсвачи за три кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения – КККТТ

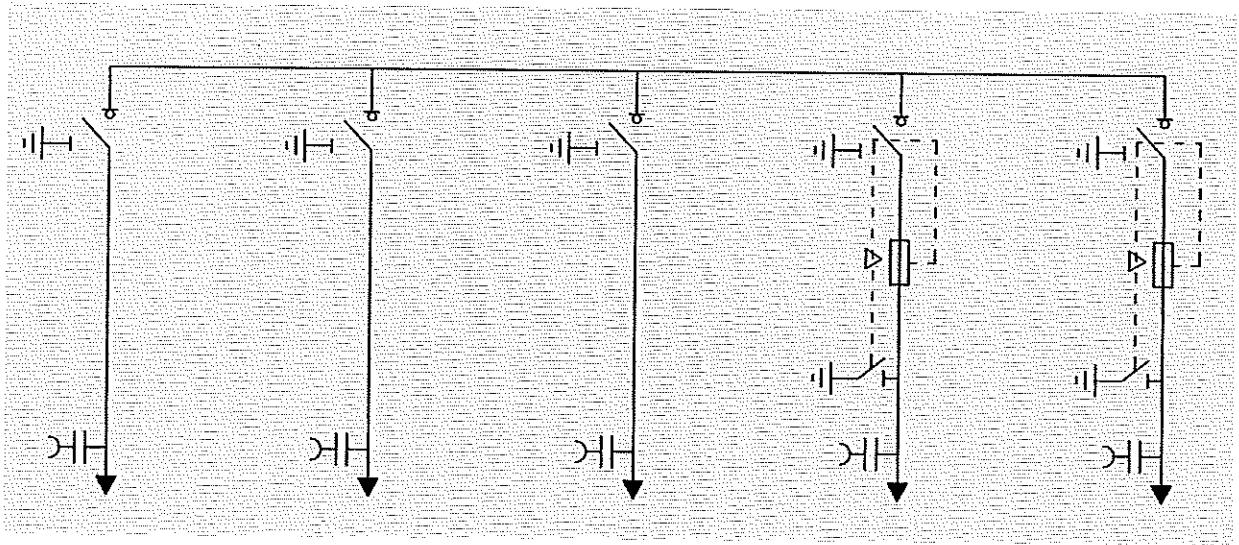

### 1.8. Стандарт 20 27 14 zz

**Наименование на материала:** Токови измервателни трансформатори НН X/5 А, проходен тип

**Съкратено наименование на материала:** ТИТ НН X/5 А, проходни

**Област:** Н - Трансформаторни постове  
J - Уредби за търговско измерване

**Категория:** 27 – Измервателни трансформатори

**Мерна единица:** Брой

**Аварийни запаси:** Да

#### **Характеристика на материала:**

Сухи неразглобяеми токови измервателни трансформатори НН от проходен тип, в пластмасов корпус, за монтиране на закрито, с клас на точност 0,5 и обявен вторичен ток  $I_{sn} = 5$  А. Токовите трансформатори са преминали през първоначална метрологична проверка и са маркирани със съответния знак, по реда и при условията на Закона за измерванията.

#### **Използване:**

Сухите токови измервателни трансформатори НН от проходен тип са предназначени за трансформиране на тока в първичните вериги във вторичен ток за захранване на токовите вериги на електромерите за търговско измерване на използваните от потребителите количества електрическа енергия и на контролно-измервателните апарати.

#### **Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:**

Токовите измервателни трансформатори трябва да отговарят на БДС EN 60044-1:2001 „Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори (IEC 60044-1:1996, с промени)“ и на неговите валидни изменения и допълнения или еквиваленти.

#### **Изисквания към документацията и изпитванията:**

№ по ред	Документ	Приложение № (или текст)
1.	Точно обозначение на типа на токовите измервателни трансформатори (ТИТ), производителя и страна на произход и последно издание на каталога на производителя	
2.	Удостоверение за одобряване на типа на ТИТ, издадено по реда и при условията на Закона за измерванията	
3.	Техническо описание на ТИТ, гарантирани параметри и характеристики, включително клас на изолацията, тегло и др.	
4.	Протоколи от типови изпитвания на ТИТ на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория с приложени резултати от изпитванията	
5.	Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4.	
6.	Информация за провежданите от производителя контролни (рутинни) изпитвания	
7.	Чертежи с размери	
8.	Инструкция за монтиране, въвеждане в експлоатация, изисквания за поддържане, включително изисквания за периодичност на необходимите контролни изпитвания по време на експлоатация и др.	
9.	Изисквания за съхранение и транспортиране	

137/185

№ по ред	Документ	Приложение № (или текст)
10.	Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на ТИТ или за начина на тяхното ликвидиране	
11.	Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.	

### Технически данни

#### 1. Параметри на електрическата разпределителна мрежа

№ по ред	Параметър	Стойност
1.1	Обявено напрежение	400/230 V
1.2	Максимално работно напрежение	440/253 V
1.3	Обявена честота	50 Hz
1.4	Електроразпределителна мрежа	4 - проводникова (L1, L2, L3, PEN)
1.5	Схема на разпределителната мрежа	TN-C
1.6	Ток на късо съединение	15 kA

#### 2. Характеристики на работната среда и място на монтиране

№ по ред	Характеристика /място на монтиране	Стойност/описание
2.1	Максимална околна температура	+ 40°C
2.2	Минимална околна температура	Минус 5°C
2.3	Относителна влажност	До 95 %
2.4	Замърсяване с прах, пушек, агресивни газове и пари	Умерено
2.5	Надморска височина	До 1000 m
2.6	Място на монтиране	В комплектни комутационни устройства (ККУ) - главни трансформаторни и главни разпределителни табла, електромерни табла и др.

#### 3. Конструктивни характеристики и др. данни.

№ по ред	Характеристика	Изискване	Гарантирано предложение
3.1	Конструкция	а) ТИТ трябва да бъде от проходен тип с отвор за преминаване на тоководещата част на първичната верига - правоъгълни шини или изолирани проводници	

138/185

№ по ред	Характеристика	Изискване	Гарантирано предложение
		<p>б) Корпусът на ТИТ трябва да бъде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неразглобяем, изграден от синтетична твърда изолация; или</li> <li>• разглобяем, надеждно осигурен против разглобяване в процеса на експлоатация и защитен с два противоположно разположени холограмни, саморазрушаващи се при разлепване стикери, съдържащи фабричния номер на трансформатора.</li> </ul> <p>(Да се посочи)</p>	
3.2	Вторични намотки - брой и предназначение	Една вторична намотка за целите на измерването	
3.3	Монтиране	<p>а) ТИТ трябва да позволяват монтиране в произволно положение.</p> <p>б) ТИТ трябва да бъдат снабдени с приспособление за механично закрепване към тоководещата част на първичната верига.</p> <p>в) ТИТ трябва да бъдат снабдени с приспособления за закрепване към монтажна плоча посредством винтови съединения.</p> <p>г) Приспособленията за закрепване трябва да бъдат устойчиви на корозия.</p>	
3.4	Клемен блок за свързване на вторичните вериги	<p>а) Клемният блок трябва да бъде от винтов тип с възможност за свързване на многожични проводници на вторичните вериги със сечение до 4 mm<sup>2</sup>.</p> <p>б) Всеки извод на клемния блок трябва да бъде с min два винта, гарантиращи ниски стойности на контактното съпротивление.</p> <p>в) Клемният блок трябва да бъде защитен с капак с възможност за пломбиране.</p> <p>г) Клемният блок и резбовите съединения трябва да бъдат изработени от подходящи некорозиращи метали или метални сплави.</p>	
3.5	Маркиране на обявените стойности	а) Токовете измервателни трансформатори трябва да бъдат маркирани с информация за обявените стойности, нанесена върху корпуса или табелка от устойчив на корозия материал или самозалепващо се фолио, съгласно изискванията на т. 11.7 от БДС EN 60044-1 или еквивалент.	

№ по ред	Характеристика	Изискване	Гарантирано предложение
		б) Маркировката трябва да бъде нанесена трайно и четливо по начин, по който да не може да бъде заличена или променена.	
		в) Табелката трябва да бъде фиксирана здраво към корпуса на токовите измервателни трансформатори, без възможност за подмяна или запазване на целостта и при демонтиране.	
		г) Табелката от самозалепващо се фолио трябва да бъде: <ul style="list-style-type: none"> <li>• саморазрушаваща се при разлепване; или</li> <li>• защитена с прозрачна капачка с възможност за пломбиране.</li> </ul> (Да се посочи)	
		д) Препоръчително е върху изолацията на токовите измервателни трансформатори допълнително да бъде маркиран с вдлъбнат или релефен печат обявения коефициент на трансформация.	
3.6	Маркиране на изводите	Изводите на ТИТ трябва да бъдат маркирани трайно и четливо съгласно изискванията на т. 10.1 от БДС EN 60044-1 или еквивалент.	
3.7	Първоначална проверка и знаци за удостоверяване (съгласно разпоредбите на Закона за измерванията)	а) Токовите измервателни трансформатори трябва да бъдат доставени след извършване на първоначална метрологична проверка.	
		б) Първоначална метрологична проверка трябва да бъде удостоверена със знак за първоначална проверка и копието на протокола от проведените изпитвания.	
3.8	Транспортна опаковка	ТИТ трябва да бъдат опаковани в подходяща опаковка предпазваща ги от атмосферни влияния и механични повреди.	
3.9	Експлоатационна дълготрайност	min 25 години	

#### 4. Общи технически параметри


№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.1	Най-високо напрежение за съоръженията - $U_m$	min 0,72 kV (ефективна стойност)	
4.2	Обявено издържано напрежение с промишлена честота на изолацията	min 3 kV (ефективна стойност)	
4.3	Клас на точност	0,5	

140/185

4.4	Обявен продължителен термичен ток	$\min 1,2 \times I_{pn}$	
4.5	Номинален коефициент на безопасност - FS	5	

## 5. Технически параметри на токовете измервателни трансформатори

### 5.1 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 150/5 А


Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1402		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 150/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 150/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	150 А	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, $I_{th}$	$\min 9$ kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	$\min 22,5$ kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 А	
5.	Обявен коефициент на трансформация	150/5 А	
6.	Обявен вторичен товар	$\min 5$ VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 100 mm W = max 85 mm	
8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	$\min 40,3 \times 10,5$ mm / $\varnothing 30$	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	

### 5.2 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 200/5 А


Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1403		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 200/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 200/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение

141/185



1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	200 A	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, $I_{th}$	min 12 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 30 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 A	
5.	Обявен коефициент на трансформация	200/5 A	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 100 mm W = max 85 mm	
8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 40,3x10,5 mm / $\varnothing 30$	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	


### 5.3 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 300/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1404		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 300/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 300/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	300 A	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, $I_{th}$	min 18 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 45 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 A	
5.	Обявен коефициент на трансформация	300/5 A	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 100 mm W = max 85 mm	

142/185

8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 40,3x10,5 mm / ø30	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	


#### 5.4 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 400/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1405		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 400/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 400/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	400 А	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 сек, $I_{th}$	min 24 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 60 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 А	
5.	Обявен коефициент на трансформация	400/5 А	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 100 mm W = max 85 mm	
8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 40,3x10,5 mm / ø30	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	

#### 5.5 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 500/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1406		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 500/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 500/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение

143/185

1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	500 A	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, $I_{th}$	min 30 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 75 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 A	
5.	Обявен коефициент на трансформация	500/5 A	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 122 mm W = max 110 mm	
8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 50,5x10,5 mm / $\varnothing 41$	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	

#### 5.6 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 600/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1407		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 600/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 600/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	600 A	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, $I_{th}$	min 36 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 90 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 A	
5.	Обявен коефициент на трансформация	600/5 A	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 122 mm W = max 110 mm	

144/185

8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 50,5x10,5 mm / $\varnothing$ 41	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	


#### 5.7 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 800/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1408		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 800/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 800/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	800 А	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 sec, $I_{th}$	min 48 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 120 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 А	
5.	Обявен коефициент на трансформация	800/5 А	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 142 mm W = max 124 mm	
8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 60,5x10,5 mm / 2x50,5x10,5 mm / $\varnothing$ 44	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	

#### 5.8 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 1000/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1409		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 1000/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 1000/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение

145/185

1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	1000 A	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 сек, $I_{th}$	min 60 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 150 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 A	
5.	Обявен коефициент на трансформация	1000/5 A	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 142 mm W = max 124 mm	
8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 60,5x10,5 mm / 2x50,5x10,5 mm / $\varnothing 44$	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	

#### 5.9 Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 1200/5 А

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 27 1410		Да се посочи	
Наименование на материала		Токов измервателен трансформатор НН, проходен тип, 1200/5 А	
Съкратено наименование на материала		ТИТ НН, проходен - 1200/5 А	
№ по ред	Параметър	Изискване	Гарантирано предложение
1.	Обявен първичен ток, $I_{pn}$	1200 A	
2.	Обявен първичен ток на термична устойчивост - 1 сек, $I_{th}$	min 72 kA	
3.	Обявен първичен ток на динамична устойчивост, $I_{dyn}$	min 180 kA	
4.	Обявен вторичен ток, $I_{sn}$	5 A	
5.	Обявен коефициент на трансформация	1200/5 A	
6.	Обявен вторичен товар	min 5 VA	
7.	Габаритни размери 	H = max 142 mm W = max 124 mm	

146/185

8.	Светъл отвор за тоководещата част на първичната верига за: правоъгълно сечение / кръгло сечение	min 60,5x10,5 mm / 2x50,5x10,5 mm / $\varnothing$ 44	
9.	Тегло, kg	Да се посочи	

148/185

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

за

Обществена поръка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462», реф. № РРС 16-019

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛА	Стандарт	М-ка
1	БКТП-20/2x800/2, съгласно приложения стандарт № 20 02 25 zz, проходими, средни, трансформатори настрани, Т55 20.10.2014г. с два бр. вх/изх. кабелни линии 20кV	Стандарт на ЧЕЗ РБ 20 02 25 zz	бр.
2	Стоманени винкелки и конструкции	EN 10056-1/99; EN 10080-2003	кг.
3	Стомана за армиране на бетон	БДС EN 10080/2003г.	кг.
4	Стоманена поцинкована тръба до 2,5"	БДС EN 10220/2004г.	м.
5	Асфалтова смес плътна и неплътна	БДС 4132/1990г.	кг.
6	Битум пътен БВ-40	БДС 3942/1983г.	кг
7	Тротоарни плочки циментови	БДС 625/1981г.	бр.
8	Тротоарен бордюру	БДС 625/1981г.	бр.
9	Цимент	БДС 7390/1987г.	кг.
10	Пясък	БДС 171/1983г.	м <sup>3</sup>
11	Трошен камък или баластра	БДС 2282/1983г.	м <sup>3</sup>
12	Сигнална PVC лента с надпис „Внимание, високо напрежение!"	БДС 13698/1976г.	кг.
13	Котраж за отливане на основи	декл. за съответствие	м <sup>2</sup>
14	Бетон марка В-10	БДС 505/1984г.	м <sup>3</sup>
15	Бетон марка В-15	БДС 505/1984г.	м <sup>3</sup>
16	Бетон марка В-20	БДС 505/1984г.	м <sup>3</sup>
17	Тухли плътни	декл. за съответствие	бр.
18	Дюбел за стена до 100x12мм	БДС EN 409/2004г.	бр.

148/185

19	Болт кадмиран 10/35 с гайка и 2 бр. шайби	БДС 1250/1983г., DIN 555	бр.
20	Боя лакова /цвят жълт, червен, зелен, черен/	БДС EN 971- 1/1998г.	кг.
21	Сребърен феролит	БДС- 12878/1975г.	кг.
22	Минимум /грунд/	БДС EN 971- 1/1998г.	кг.
23	Силикон	водоустойчив	бр.
24	Пожарогасител прахов - 12 кг.	декл. за съответствие	бр.
25	Пожарогасител с пяна - 6 кг.	декл. за съответствие	бр.
26	Кабелни марки	БДС 5763/1989г.	бр.

Изпълнителят доставя и всички останали материали, които са необходими за изпълнение на строително – монтажните работи и не са описани в Спецификация на материалите, доставка на Възложителя. Всички материали, които Изпълнителят доставя са включени в единичните цени от Количествено стойностната сметка и няма да бъдат заплащани допълнително. Материалите, които не са описани в настоящата Спецификация следва да отговарят на изискванията на ЗОП, посочени в чл. 30, ал.1, т.1 при следния приоритет: буква "а" и/или "б" и/или "в" и/или "г".

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

**Забележки:**

1. Доставка на изпълнителя са и всички материали, които не са изрично посочени в настоящата документация, че са доставка на изпълнител, но са необходими за изпълнение предмета на поръчката.

2. В случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалент на посочения, то това се отразява в отделен документ, като задължително се представят доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото техническо предложение.

3. Стойността на материалите, посочени като доставка на Изпълнителя следва да бъде включена в единичните цени на съответните позиции от КСС. Материалите няма да бъдат заплащани допълнително.

149/185



## VIII. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2X800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462“, реф. № РРС 16-019

**ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159 БЕНЧМАРК БИЗНЕСЦЕНТЪР**

**ОТ: .....** – гр. ....

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията за участие, заявяваме, че приемаме условията, заложен в нея и сме съгласни да изпълним строително-монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката в съответствие с изискванията на документацията.

1. Общата стойност на нашата оферта възлиза на: \_\_\_\_\_ лева без ДДС,

словом: \_\_\_\_\_ лева без ДДС

от които:

1.1. обща стойност за изпълнение на видовете и количествата СМР от КСС \_\_\_\_\_ лева без ДДС.

1.2. непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност за изпълнение на видовете и количествата СМР по КСС \_\_\_\_\_ лева без ДДС.

2. Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на СМР от КСС, за които не е изрично посочено в настоящата документация, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на строителните отпадъци и почистване на строителната площадка и други.

3. Наясно сме, че освен посочените материали в Приложение №1 към Предложението ни за изпълнение на поръчката, наше задължение за доставка са и всички останали материали, необходими за изпълнение на поръчката, с изключение на материалите, посочени в настоящата документация като доставка на Възложителя. Всички материали, които не са изрично посочени като доставка на Възложителя, са включени в единичните цени от Количествено стойностната сметка.

4. Приемаме плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение на СМР, при условията, посочени в проекта на договор

5. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни общата стойност да бъде приведена в съответствие с единичните цени от количествено-стойностната сметка.

130/185

При установяване на несъответствие между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.

**Приложения** /всички приложения да се изготвят по приложените образци/:

Приложение №1 – Количествено стойностна сметка;

Приложение №2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени работи;

Приложение №3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени работи

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

154/185

**Приложение №1**  
към ценовото предложение

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

„Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2X800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462“, реф. № РРС 16-019

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	М-ка	К-во	Ед. Цена /лв./ без ДДС	Общо Цена /лв./ без ДДС
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на ТНН на ТП	бр.	1		
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на ТНН на ТП и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.				
2	Демонтаж/изваждане на кабели СрН от кабелни канали и тръбна мрежа на съществуващ кабел СрН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	213		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
3	Демонтаж на съществуващ кабел НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	20		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка на БКТП-20/2x800/2 kVA тип Т55, съгласно приложения стандарт № 20 02 25 zz, проходими, средни, трансформатори настрани, Т55 20.10.2014г., с два бр. вх/изх. кабелни линии 20кV	бр.	1		
2	Направа на изкоп с размери 7,5/4,5/1,2 м.	м <sup>3</sup>	41		
3	Обратно зариване и трамбоване на изкоп.	м <sup>3</sup>	14		
4	Монтаж на БКТП с автокран и хоризонтиране.	бр.	1		

152/185

5	Монтаж на силов трансформатор.	бр.	2		
6	Наладка на силов трансформатор и издаване на протокол от специализирана лаборатория.	бр.	2		
7	Наладка на шинна система и издаване на протокол от специализирана лаборатория.	бр.	1		
8	Направа на заземителен контур с 4 бр. заземителни кола.	бр.	1		
9	Измерване на преходното съпротивление и издаване на протокол от специализирана лаборатория.	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на пожарогасител прахов, 12 кг.	бр.	2		
11	Доставка и монтаж на пожарогасител с пяна, 6 кг.	бр.	2		
12	Механично натоварване на строителни отпадъци и излишна земна пръст.	м <sup>3</sup>	21		
13	Ръчно натоварване на строителни отпадъци и излишна земна пръст.	м <sup>3</sup>	6		
14	Извозване на строителни отпадъци и излишна земна пръст.	м <sup>3</sup>	27		
15	Направа на бетонна армирана настилка.	м <sup>2</sup>	22		
16	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	12		
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
17	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м <sup>2</sup>	47		
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра.				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум				

	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
18	<b>Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици</b>	м <sup>2</sup>	2		
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нарездане на паважните блокчета по улици				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
19	<b>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</b>	м	2		
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.				
	3. Фугиране с циментов р-р.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
20	<b>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 50 %</b>	м <sup>2</sup>	6		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 50% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
21	<b>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</b>	м <sup>2</sup>	6		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				

22	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	2		
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	4. Валиране.				
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
23	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	2		
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.				
24	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	0.15		
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
25	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м <sup>3</sup>	5		
	1. Направа на изкоп				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м <sup>3</sup>	5		
	1. Направа на изкоп				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии				
	3. Трамбоване на засипката.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м <sup>3</sup>	45		
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
28	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м <sup>3</sup>	5		
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии				
	3. Трамбоване на земната маса.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

29	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	100		
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м <sup>3</sup> на метър линеен (м.л.).				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
30	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп	м	12		
31	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	170		
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.				
32	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в изкоп	м	12		
33	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	34		
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.				
34	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	6		
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманети тръби Ø 130				
35	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни тръби Ф140 мм	м	12		
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни тръби Ø 140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
36	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	70		
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп.				
	2. Доставка на кабелни превръзки.				
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
37	Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> )	м	80		
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				

156/185

38	Полагане на кабел СрН до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) по стена със доставка на скоби и превръзки	м	5		
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.				
	2. Изтегляне на кабел СрН.				
	3. Прикрепване на кабела към скобите.				
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.				
39	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	3		
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.				
40	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	1		
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.				
	2. Монтаж на кабелна муфа СрН.				
41	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	3		
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение				
42	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	2		
43	Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup>	м	24		
	1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
44	Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup>	м	20		
	1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
45	Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара или в PVC канал над 4x95 мм <sup>2</sup>	м	10		
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
46	Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	м	25		
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup>				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
47	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм <sup>2</sup> до 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	4		
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				

158/185



	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
48	<b>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</b>	бр	4		
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
49	<b>Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН</b>	бр	4		
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.				
50	<b>Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория</b>	бр	7		
51	<b>Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали</b>	м	3		
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м <sup>3</sup> за брой				
52	<b>Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции</b>	м <sup>2</sup>	3		
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минимизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
53	<b>Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД 7/</b>	бр	1		
	1. Направа на изкоп до 0,6м <sup>3</sup>				
	2. Направа на кофраж до 0,2м <sup>2</sup>				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м <sup>3</sup>				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
54	<b>Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване</b>	бр	1		
	1. Направа на изкоп.				

	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса.				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
55	<b>Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване</b>	бр	2		
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса.				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
56	<b>Надзиждане на съществуваща шахта</b>	бр	1		
	1. Демонтаж капази и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см.				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капази				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	<b>Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )</b>	бр	4		
58	<b>Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</b>	бр	11		
59	<b>Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи</b>	м <sup>2</sup>	4		
60	<b>Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см</b>	бр	1		
61	<b>Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см</b>	бр	1		
62	<b>Монтаж на ОЖ табелки</b>	бр	2		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове				
63	<b>Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост</b>	бр	2		

159/185

64	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	1		
65	Доставка и направа заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, включително боядисването му с черна боя.	м	10		
66	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	4		
67	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	4		
68	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	2		
69	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	10		
70	Монтаж на заземителен кол	бр.	2		
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup>				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилната около заземителния кол				
71	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	2		
<b>Обща стойност /лв. без ДДС/</b>					

Обща стойност словом: ..... лв.  
без ДДС

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия участника)

**Забележки:**

1. Всеки участник попълва приложената количествено-стойностна сметка.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени за всички позиции от КСС. Предложените единични цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).
3. Предложените единични цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.
4. Изброените видове работи под някои позиции от КСС са само част от основните дейности за изпълнението ѝ, като за същите не се предлагат единични цени. Същите следва да включени при формирането на цената на позицията.

160/185

5. Цената на всички материали за извършване на видовете СМР от КСС, които не са упоменати като доставка на Възложителя, следва да е включена в единичната цена на видовете СМР и няма да се заплаща отделно.

**ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ**

За непредвидени видове работи

Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462, реф.№ РРС 16 - 019

- средна часова ставка - .....лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - .....%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - .....%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%;
- печалба - ...%;
- коефициенти за специфични условия на работа: .....
- други по преценка на участника .....

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ..... (УСН, СЕК или др.)

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

**СПИСЪК**  
на  
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените  
за непредвидени видове работи

Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462, реф.№ РРС 16 - 019

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия участника)

163/185

## IX. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

### ДОГОВОР

№ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Днес, \_\_\_\_\_ година, в град София между:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнесцентър, вписано в Търговски регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, представлявано от \_\_\_\_\_, от една страна, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

„\_\_\_\_\_” – гр. /с/ \_\_\_\_\_  
вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК : \_\_\_\_\_  
седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_,  
адрес за кореспонденция: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_,  
тел. \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

#### Разплащателна сметка:

банков код: \_\_\_\_\_; банкова сметка: \_\_\_\_\_;  
банка: \_\_\_\_\_ – клон \_\_\_\_\_  
представявано от: \_\_\_\_\_,  
от друга страна, наречено за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание проведен избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за поръчка с референтен № РРС 16 - 019 и предмет: „Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, ІС-33-08-10013 и ІС-33-12-10462” и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на \_\_\_\_\_ лв. (попълва се при сключване на договора), се сключи настоящият договор за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор: изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, ІС-33-08-10013 и ІС-33-12-10462.

**Чл. 2. (1)** Видовете работи, количествата и единичните им цени са посочени в Приложение №1, неразделна част от договора.

**(2)** За изпълнението на предмета на настоящия Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционен проект.

**Чл. 3.** Всички дейности, включени в предмета на поръчката се изпълняват в съответствие с техническото предложение – Приложение №4, техническите изисквания на Възложителя за СМР - Приложение №5 и действащото в Република България законодателство, при стриктно спазване на следните нормативни актове: Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовата нормативна уредба, създадена в изпълнение и въз основа на него, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Правилника за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР), Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии /НУЕУЕЛ/, Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/ и Правилника за противопожарна охрана /ППО/, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за

164/185

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други, имащи отношение към предмета на поръчката.

## II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 4.** Срокът на настоящия договор е 1 (една) година, считано от датата на подписването му от двете страни.

**Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни работите, предмет на настоящия договор в срок от .....календарни дни считано от датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до датата на подписване на акт Обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год.

**(2)** В случай, че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на СМР, за което се съставя протокол съгласно Приложение №10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи повреме на строителството, срокът за изпълнение на СМР се удължава с времетраенето на периода, през който не е работено, без да се удължава срока на договора.

## III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 6.(1)** При осъществяване на предмета на настоящия Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на стойността на действително извършените и приетите работи по единичните цени от Приложение № 1 и/или единичните цени, формирани по реда на член 10 на настоящия договор, в които са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за осъществяване предмета на Договора, но общо за предмета на Договора не повече от ..... /словом/ (попълва се при сключване на договора) лева без ДДС, както следва:

1.до ..... (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за видове и количества работи, включени в КСС от Приложение №1;

2.до ..... (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС от Приложение №1; Цените са окончателни и няма да бъдат променяни по време на действие на договора.

**(2)** Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и/или част от количествата по видове СМР, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него).

**(3)** Евентуални претенции от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по чл.6, ал.1, т.1 от настоящия договор.

**(4)** Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересовани институции и организации, се извършват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено му е възложил това. Внесените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** такси се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срещу представени фактури.

**(5)** Разходите за транспорт на материалите и свързаната с транспортирането им организация, както и разходите при посещаване на обектите, са включени в стойността по чл. 6, ал. 1. В стойността по чл. 6, ал. 1 е включена и стойността на всички материали, необходими за изпълнение на работите от Приложение № 1 от настоящия договор, с изключение на материалите, изрично посочени, като доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, обективирани в Приложение № 6 от настоящия договор

**Чл.7.** За извършване на заплащането по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** фактури, издадени на основание двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Датата на фактурите не може да е по-ранна от датата на съответния приемо – предавателен протокол, по който се извършва плащането. Плащанията се извършват след представяне на фактура, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и съответния документ, посочен в т.1 и т.2 по-долу, по следния начин:

**1. Първо плащане** – по фактура на стойност 50 % от действително извършените работи, представена след съставяне и подписване на констативен Акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год.. Плащането се извършва само в случаите, когато Акт обр.15 е подписан без забележки.

165/185



**2. Второ плащане** – по фактура на стойност 50 % от действително извършените работи, издадена на основание приемането на обекта от Държавна приемателна комисия и подписване на протокол обр.16 за установяване годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и получаване на съответното разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

**Чл. 8.** Срокът за заплащане на извършената работа е до 60 календарни дни от датата на получаването от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на основание чл.7.

**Чл. 9.** Всички плащания по този договор се извършват по банков път по посочената банкова сметка в издадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура.в

**Чл. 10.** Заплащане на непредвидени работи

(1) Ако в процеса на работа се наложи извършване на непредвидени в количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 видове и количества строително-монтажни работи /СМР/, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване от проектанта и възлагане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Заплащането на непредвидени видове и количества работи се извършва след писменото им съгласуване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като общата им стойност не може да надхвърля 5 % от стойността, посочена в чл.6, ал.1, т.1.

(3) За формирането на единични цени на непредвидени работи се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение №2 и цени на машиносмените от Приложение №3, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно .....(попълва се при сключване на договора), като в конкретния анализ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва съответният източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. Така образуваната единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) На съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подлежи цената, вида и количеството на доставените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съоръжения, апарати и материали, включени в анализите.

(5) Цената на съоръженията, апаратите и материалите, които са доставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответните съоръжения, апарати и материали, като за доказване на това обстоятелство **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на фактурата, с която са закупени.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до обекта за установяване на количеството и качеството на всички видове строително-монтажни работи, употребяваните съоръжения, апарати и материали и др., както и да осъществява контрол през всички етапи на изпълнение.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката съоръжения, апарати и материали.

**Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приема междинните етапи и цялостното завършване на обекта, а при констатиране на некачествено извършване на строително-монтажните работи да отложи или да откаже приемането им.

**Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да определя срокове за отстраняване на констатирани при изпълнението на строително-монтажните работи отклонения от техническия/работния проект и съответните нормативни разпоредби по конкретен документ за възлагане на изпълнението.

**Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да спира извършването на отделни видове строително-монтажни работи, когато установи влагането на некачествени съоръжения, апарати и материали, некачествено изпълнение или отклонение от утвърдените работни проекти и нормативните документи.

**Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка заедно с подробен план и чертежи /скици/ на всички комуникации (при условие, че са налични).

**Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 10 дни от подписването на договора за лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор.

**Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да допуска **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до работа при спазване на изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи при изпълнение на СМР.

**Чл. 18.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя с двустранно подписан приемо-предавателен протокол на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** материалите, които са доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за изпълнение на възложените строително-монтажни работи.

(2) Транспортирането и доставката на съоръжения, апарати и материали до обекта е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Съоръжения, апарати и материали доставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са описани в Приложение № 4 на настоящия договор. При всяка доставка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя следните документи:

(а) Заводски партиден сертификат;

(б) Протокол от приемни изпитвания;

(в) Сертификат за съответствие - съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти" приета с Постановление на МС №325/06.12.2006г.;

(г) Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, наладка, въвеждане в експлоатация, обслужване и поддържане;

(д) Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.;

(е) Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството или за начина на тяхното ликвидиране.

(ж) Изпълнителят се задължава по време на изпълнението, при поискване от лицето упражняващо инвеститорски контрол да предостави „Монтажни карти“ за всички вложени материали и извършени СМР за обекта на хартиен и електронен носител. Монтажните карти да бъдат оформени в електронна таблица и попълнени за всеки възложен обект, по позиции съгласно възлагателния протокол

(4) Всички останали материали, необходими за изпълнение на СМР, с изключение на материалите, посочени като доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Приложение № 6 са задължение за доставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в единичните цени за изпълнение на видовете работи, описани в КСС.

(5) Материалите, чиято доставка е задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са описани в Приложение № 6 на настоящия договор. Материалите доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се получават от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в складовата база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в гр. Левски, като разходите за транспорт до обекта се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) В документа за възлагане на изпълнението изрично се посочва коя от страните ще доставя всеки отделен материал, съоръжение и апарат необходим за изпълнението на СМР .

**Чл. 19.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получава цената за действително извършените от него работи при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор по всеки документ за възлагане на изпълнението

**Чл. 20.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при изпълнение на предмета на настоящия договор да спазва стриктно техническите изисквания съгласно представените проекти за всеки конкретен обект, разпоредбите на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, (Обн. ДВ, бр. 72 от 2004 г.) и Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове към него, Правилник за изпълнение и приемане на СМР(ПИПСМР), Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към него, както и всички останали закони, имащи отношение към изпълнението на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди започване работа на обекта да предостави образци от всички предвидени за доставка съоръжения, апарати и материали.

**Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да е застрахован и да поддържа валидна застраховка за професионалната отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ през целия срок на действие на договора.

167/185

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да поддържа валидна регистрация в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за III (трета) група, строежи минимум III (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

**Чл. 22.** В случай, че при изпълнение предмета на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е извършил действия, в резултат на които са нанесени щети на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или трети лица, то щетите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 23.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде в Централен аварийен склад – гр. Плевен на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу приемо-предавателен протокол, демонтираните съоръжения и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 14 дни от датата на писменото приемане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на извършените работи, при които те са били демонтирани. Транспортните разходи от обекта до съответната складова база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, където се връщат демонтираните съоръжения и/или материали по този член, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 14 дни след датата на писменото приемане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на завършването на обекта, да върне остатъка от невложените материали и/или съоръжения, доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в същия склад на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от който ги е получил срещу складова разписка, или в посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** негов склад, ако материалите и/или съоръженията са получени на конкретно определено място. Транспортните разходи до мястото на връщане на невложените материали и/или съоръжения по този член са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** получените кабелни барабани, в срок до 14 дни от датата на писменото приемане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на извършените работи, при изпълнението на които са били вложени кабелите/проводниците, доставени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на кабелни барабани. Кабелните барабани се връщат в склада на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от който са приети, а ако предаването им е станало на конкретно определено място, връщането им се извършва в изрично определен склад на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Връщането на кабелните барабани се удостоверява със съставянето и подписването на предавателно-приемателен протокол от страните. Транспортните разходи до мястото на връщане на кабелните барабани по този член са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(4)** За целите на надлежното изпълнение на задълженията си по предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността си да върне кабелните барабани, не по-късно от 5 работни дни, след датата на подписване на документа за приемане на извършените работи по предходната ал. 3.

**Чл. 24.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава след завършване на строителните и монтажните работи да почисти работните площадки и да извози отпадъците.

**Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подпише и спазва Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, което е неразделна част от този договор – Приложение № 7.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подпише и спазва приложените към договора Етични правила - Приложение № 8, към този договор, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители и осигури/следи за изпълнението им.

**Чл. 26.** При възникване на специфични ситуации и условия, при които се налага да се използват специални и различни практики на изпълнение, както и всяко отклонение, което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага, трябва да бъде представено писмено на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение преди да се пристъпи към изпълнение.

**Чл. 27.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност съгласно раздел IX за всички работи, които не са извършени в съответствие с нормативите, посочени в чл. 20 и съгласно Приложение № 4 и Приложение № 5 към този Договор, като всичко извършено е за негова сметка.

**Чл. 28.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложените му с настоящия договор работи съгласно техническото предложение - Приложение № 4, техническите изисквания - Приложение № 5 и предоставеният проект.

**Чл. 29.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при констатиране на разлики в количеството и видовете на възложените и изпълнени работи да покани незабавно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съставяне на протокол.

**Чл. 30.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да покани писмено поне три дни по-рано **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съставяне на двустранен протокол за приемане на завършени работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.

**Чл. 31.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички недостатъци, отразени в протокола за приемане, както и недостатъците, появили се в гаранционните срокове, съгласно член 39.

168/185

**Чл. 32.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да не допуска замърсяване на прилежащите улици, земи и околната среда с отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

**Чл. 33.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникване на работи, които не са посочени във документа за възлагане на изпълнението и проекта и да пристъпва към изпълнението им само след възлагането им от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което е предмет на отделен документ за възлагане на изпълнението. Всички работи, извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които не са посочени в документа за възлагане на изпълнението и проекта, са за негова сметка и не подлежат на заплащане от страна от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл. 34.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предаде обекта в определения срок, годен за експлоатация.

**Чл 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност за достъп до обекта и контрол през цялото време на извършване на работите, предмет на настоящия Договор.

**Чл. 36.(1)** За извършване на работите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и .....(попълва се при сключване на договора, ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и), за изпълнение на ..... (посочват се видовете работи от предмета).

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор/-и за подизпълнение с посочения/-те в офертата му подизпълнител/-и в 14-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален/-ни екземпляр/-и от договора/-те за подизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок, считано от датата на сключването му/-им, както и да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

**(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета, на лица, които не са подизпълнители.

**(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 когато:

1. За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

2. Подизпълнителят/ите не отговаря/т на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

3. Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

**(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

**(6)** В случаите по ал. 3 и ал. 4 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до три дни от датата на сключване заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя.

**(7)** Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

**(8)** Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите

**Чл. 37.** Предвид задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в качеството му на лицензиант за дейността „Разпределение на електрическа енергия“ за територията посочена в лицензията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея.

**Чл. 38.** Независимо от по-горе споменатото в член 37, конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

## V. ГАРАНЦИИ

Чл. 39. (1) Гаранционният срок за оборудването и модулите КРУ 20kV , монтирани в БКТП 20/2X800/2, е ..... /словом: ...../ години, считано от датата на протокола за въвеждане в експлоатация на обекта.

(2) Гаранционният срок на бетоновия корпус на БКТП 20/2X800/2 е ..... /словом: ...../ години, считано от датата на протокола за въвеждане в експлоатация на обекта.

(3) Гаранционният срок на извършените СМР е ..... /словом: ...../ години, считано от датата на протокола за въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл. 40. Ако в гаранционните срокове се появят недостатъци **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да ги отстрани за своя сметка във възможно най-кратък срок, не по-дълъг от десет дни.

Чл. 41. Рекламации за явни недостатъци на работата и/или на доставените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съоръжения, апарати и материали могат да бъдат направени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на приемането им, а за скрити недостатъци - при откриването им, но не по-късно от една година след изтичане на срока на договора. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.

Чл. 42. В рамките на гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява констатираните с протокол недостатъци за своя сметка или заменя негодните, доставени от него съоръжения, апарати и материали с нови.

Чл. 43. При поява на недостатъци, отстраняването им трябва да започне не по-късно от 24 часа след уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 44. Гаранционният срок по член 39 се удължава с времето от уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до отстраняването на дефекта.

Чл. 45. (1) Гаранцията за изпълнение, която е 5% от стойността по чл.6, ал.1, т.1, внесена при подписване на настоящия договор, се освобождава в срок до 1 месец след изтичане на срока му, при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отстранил всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е инкасирана/задържана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за покриване на неустойки.

(2) Гаранцията за изпълнение е платима на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като компенсация за щети, или дължими неустойки произтичащи от неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(3) От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкции и неустойки.

(4) При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора.

(5) При прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкции и неустойки по съдебен ред.

## VI. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 46. (1) Възлагането на работите, предмет на договора, се осъществява с документ за възлагане на изпълнението, подписани от двете страни. В документа за възлагане на изпълнението се посочват и материалите, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като за предаването се подписва приемо-предавателен протокол. В случай на забава в предаването от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срокът за изпълнение по съответния документ за възлагане на изпълнението се удължава с времето на забавата.

(2) Документът за възлагане на изпълнението се подписва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или се изпраща подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на факс или електронен адрес на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочени в настоящия договор. Документът за възлагане на изпълнението, изпратен по факс или електронен адрес на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се счита за редовно връчен, ако е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до три работни дни да го потвърди, като го върне подписан по същия ред

180/185

(3) За приемане на работите се съставя Протокол за приемане, който се подписва от назначената приемателна комисия и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Прилагат се протоколи за демонтираните материали и съоръжения, върнати в склада на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако има такива. При подписване на протокола със забележки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстрани в определените в протокола срокове.

(4) Протоколът по ал. 3 се подписва и от подизпълнителя, ако в документа за възлагане на изпълнението са включени работи, за изпълнението на които изпълнителя е сключил договор за подизпълнение съгласно чл. 36 от договора.

(5) Алинея 4 не се прилага ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

**Чл. 47.** Когато в процеса на изпълнение се наложи извършването на неупоменати във документа за възлагане на изпълнението количества работи, същите ще се изпълняват след съгласуване и разрешение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което се подписва отделен документ за възлагане на изпълнението със съдържание съгласно предходния член.

**Чл.48.** След завършване на работите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съставяне на двустранен протокол за приемане.

**Чл.49.** За приемането на работата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава в петдневен срок от получаване на поканата приемателна комисия.

**Чл. 50. (1).** Предаването на изпълнената работа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва и удостоверява със съставяне и подписване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на констативен Акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год.

(2) При подписване на Акт обр.15 със забележки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстрани в определените в акта срокове.

(3) Прилагат се протоколи за демонтираните материали и съоръжения върнати в склада на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако има такива.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 51.** Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или по взаимно писмено съгласие на страните.

**Чл. 52.** Всяка от страните може да прекрати договора с едностранно 30-дневно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна при възникване на пречки от обективен характер, включително и поради наличието на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, продължила повече от тридесет дни, които правят невъзможно изпълнението на договора.

**Чл. 53.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последния не изпълнява задълженията по член 20, по член 21, техническото предложение - Приложение № 4, техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Приложение № 5 и предоставения му проект.

**Чл. 54.(1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с тридесет дневно писмено предизвестие, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният без вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** просрочи с повече от 20 дни изпълнението на работите по даден документ за възлагане на изпълнението.

(2). Прекратяването на договора на това основание, не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по член 64. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не довърши работите, дължи неустойка в размера по член 63.

**Чл.55.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка по член 63.

**Чл. 56.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, в случай че неустойката по чл. 64 достигне 30% от стойността на съответния документ за възлагане на изпълнението. Прекратяването на договора на това основание, не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по член 64. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не довърши работите, дължи неустойка в размера по член 63.

181/185

**Чл. 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изплати в срок предявена към него неустойка и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за изпълнение.

**Чл.58. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплати стойността на глобите и санкциите, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, вследствие на нанесени при извършване на работата повреди на елементите на техническата инфраструктура, както и стойността на щетите причинени на трети лица, и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за изпълнение.

**Чл. 59.(1)** При прекратяване на договора преди изтичане на срока, страните подписват двустранен споразумителен протокол, с който уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

**(2)** Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да подпише протокола, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предприема едностранно действия съгласно този протокол и има право да прихване дължимите неустойки от последващи плащания, ако има такива и/или от гаранцията за изпълнение.

**Чл. 60.** При прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща извършените до момента работи, както и направените във връзка с изпълнението разходи на базата на двустранно подписан протокол за уреждане на взаимоотношенията.

### VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**Чл. 61.(1).** В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, по смисъла на Търговския закон, възникнало след сключването на договора, тя е длъжна в 2-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

**(2)** От времетраенето на срока за изпълнение по даден документи за възлагане на изпълнението се изключват периодите, когато съществува обективна невъзможност за изпълнение на предвидените работи. Всички регистрирани спирания на работата не по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удължават времетраенето на изпълнението по документа за възлагане на изпълнението с дните на прекъсване на работата. Всички прекъсвания се установяват с констативен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

**Чл.62.(1).** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът по даден документ за възлагане на изпълнението се удължава с период, равен на периода на действие на непреодолимата сила.

**(2)** Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /словом: тридесет/ дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

### IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

**Чл. 63.(1)** При отказ да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 50% от стойността на документа за възлагане на изпълнението.

**(2)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в същия размер и в случай че не започне да извършва работа по подписан документ за възлагане на изпълнението в срок от 2 работни дни от датата на подписването му, при условие, че е получил материалите, задължение за доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**(3)** За отказ от подписване на документ за възлагане на изпълнението се счита и неспазването на срока, посочен в чл.5, ал.1 от настоящия договор.

**Чл. 64.** При забава в изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на документа за възлагане на изпълнението на ден, до окончателното изпълнение на възложените работи.

**Чл. 65.** В случай, че при съставянето на протокол за приемането на работите по даден документ за възлагане на изпълнението, се установи че работите са изпълнение частично/некачествено, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи извършване на констатираната за неизвършена/некачествена работа за своя сметка без заплащане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок посочен в протокола за приемане и неустойка в размер на стойността на неизвършената част от работата.

**Чл. 66. (1)** В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** забави изпълнението на констатираната за неизвършена работа по предходния член спрямо сроковете, посочени в протокола за приемане, дължи неустойка в размер на 2% от стойността на работите на ден, до окончателното им извършване.

182/185

(2) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си по чл. 30 от настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на 5% от стойността на документа за възлагане на изпълнението и повторното извършване на работите по него.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълнява задълженията си по чл. 21 от настоящия договор за период по-голям от 30 дни от датата на установяването им, което се документира с констативен протокол, то той дължи неустойка в размер на 10% от стойността на оставащата неприета и невъзложена работа по договора.

**Чл. 67.** В случай, че в резултат на извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и/или при и по повод извършването ѝ, бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 10% от наложените глоби и/или имуществени санкции.

**Чл.68.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение в съответствие с уговореното в този договор и приложенията към него, както и за всички щети, претърпени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на работата, която не е извършена в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

**Чл. 69.** При нанасяне щети на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или трети лица по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати стойността им и неустойка в размер на 25% върху стойността на тези щети.

**Чл. 70.** (1) При неизпълнение на задължението си за предаване в складовете на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на демонтираните материали и/или съоръжения, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в троен размер на стойността им.

(2) При неизпълнение на задължението си за предаване в складовете на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на неизползваните/невложените материали и/или съоръжения, които са му били предоставени с приемо-предавателен протокол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в троен размер, изчислена по фактурна стойност на неизползваните/невложените и невърнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** материали.

(3) При неизпълнение на задължението си за предаване в складовете на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на празните/свободни кабелни барабани, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка според вида на съответния кабелен барабан, както следва:

1. за кабелен барабан Р 3 дървен – 50.00 лева;
2. за кабелен барабан Р 4 дървен – 70.00 лева;
3. за кабелен барабан Р 5 дървен – 90.00 лева;
4. за кабелен барабан Р 6 дървен – 120.00 лева;
5. за кабелен барабан Р 7 дървен – 150.00 лева;
6. за кабелен барабан Р 8 дървен – 200.00 лева;
7. за кабелен барабан Р 9 дървен – 250.00 лева;
8. за кабелен барабан Р 10 дървен – 360.00 лева;
9. за кабелен барабан Р 11 дървен – 500.00 лева.

**Чл. 71.** При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% от стойността на работите по документа за възлагане на изпълнението, в който са включени работите, в следствие на които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е почистил работните площадки и не е извозил отпадъците.

**Чл. 72.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема за своя сметка всички работи, които не са извършени в съответствие с техническо предложение - Приложение № 4, техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** посочени в Приложение № 5 към този Договор и предоставения проект и дължи неустойка в размер на стойността им на база единичните цени от Приложение № 1 и/или на база единичните цени, формирани по реда на чл.10, ал.3.

**Чл. 73.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телефонните съоръжения, когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

**Чл. 74.** При изпълнение на работи, които не са били включени в съответен документ за възлагане на изпълнението и проекта към него, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема стойността им за своя сметка и дължи неустойка в размер на 10% от стойността на превишения документа за възлагане на изпълнението **Чл. 75.** Неустойките се начисляват върху стойността, определена на база количествата по документа за възлагане на изпълнението и проектите към него и единичните



цени без ДДС, посочени в Приложение №1 и/или на единичните цени, формирани по реда на чл.10, ал.3. Неустойките се дължат в срок от 10 /десет/ работни дни от датата на претенцията.

(1) В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да търси от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

(2) При забава на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП) плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

**Чл. 76. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за предоставените му за монтиране материали от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както следва:

1. при неизпълнение на задължението за монтиране на материалите по дадения документ за възлагане на изпълнението, дължи връщането им, ведно с неустойка в размер на 10% от стойността им;

2. при установяване на несъответствие и разлика между предоставените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по дадения документ за възлагане на изпълнението и монтирани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** материали, последният дължи поправяне на установеното в констативния протокол несъответствие или разлика за своя сметка и със свои сили в срок, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и неустойка в размера, посочен в точка 1 от този член;

3. при погиване на предоставените по документа за възлагане на изпълнението за монтаж материали, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стойността им и неустойка в размер на 25 % от нея. При частично погиване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи стойността им и неустойка в размер на 25% от стойността на погиналата част, ако останалата непогинала част може да се използва самостоятелно. В случай, че непогиналата част не може да се използва самостоятелно без погиналата част, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи стойността на всички материали и неустойка в размер на 25% от цялата стойност на материалите предоставени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4. при частично монтиране на материалите по документа за възлагане на изпълнението, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи стойността на немонтираната част от тях и неустойка в размер на 10% от стойността на немонтираната част;

**Чл. 77.** В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил задълженията си по член 37 и член 38 от настоящия договор, то той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 25% от стойността по чл.6, ал.1, т.1. на договора.

**Чл. 78.** В случай, че неустойката по чл. 77 не покрива напълно щетите претърпени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от неизпълнението от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по член 37 и член 38, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да потърси правата си и да предяви претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по съдебен ред.

## Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл. 80. (1).** Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при промяна на посочените от него в този договор адрес, телефон, факс и други координати за връзка да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на промяната.

**Чл. 81.** Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

**Чл. 82.** Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд със седалище в гр. София, съобразно общия гражданско-правен ред.

**Чл. 83.** Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

**Чл. 84.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор ремонтни работи.

174/185

**Чл. 85.** Заповедната книга на обекта не може да се използва за възлагане на видове работи, както и за други разпореджения засягащи ценообразуването на строителството.

**Чл. 86.** Всички регистрирани спирания на изпълнението на строително монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -10°C и над 40°C;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения, не по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са основание за изменение на сроковете по конкретни документи за възлагане на изпълнението, но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на работите по договора.

**Чл. 87.** За целите на този договор под „непредвидени видове работи“ следва да се разбират неупоменати в количествената сметка видове работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, посочен по-горе в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени.

**Чл. 88.** „Конфиденциална информация“ означава категориите „Поверителна“ и „Фирмена“ информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год.

**Чл. 89.** „Поверителна“: Цялата информация, която не е посочена в категория „Фирмена“, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

**Чл. 90.** „Фирмена“: Жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

**Чл. 91.** За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

**Чл. 92.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1. Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка;
2. Приложение №2 - Ценообразуващи показатели за непредвидени работи;
3. Приложение №3 - Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени работи;
4. Приложение №4 – Техническо предложение. Технически изисквания на Възложителя и спецификации за БКТП(П)-20/2x800/2 и технически характеристики на съоръжения, апарати и материали, доставка на Изпълнителя;
5. Приложение №5 – Технически изисквания на Възложителя за СМР;
6. Приложение №6 – Списък на материалите доставка на Възложителя;
7. Приложение №7 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
8. Приложение №8 - Етични правила;
9. Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: / \_\_\_\_\_ /

Забележка: Приложенията се оформят при подписване на договора в съответствие с офертата на избрания за изпълнител участник.

185/185

# Х СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

## СПОРАЗУМЕНИЕ

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

по договор №...../.....

Днес ..... 2016 год., се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор..... / .....год., сключен след проведен избор на изпълнител чрез публична покана с реф. № РРС 16 – 019 и предмет: „Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462“, между:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от.....

....., наричано за краткост „Възложител“

и

....., представлявано от..... наричано за краткост „Изпълнител“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажни работи за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462

### I. Общи положения:

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд” (обн. Д.в. бр.124/1997г.; с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/29004г., с последващите изменения и допълнения)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

### II. Права и задължения на страните:

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

186/185

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпоредения са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началния инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на Възложителя.

### III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:  
- да дават разпоредения или предписания за отстраняване на нарушенията;

127/185

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е .....

Тел. .... ; GSM .....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

188/185

## XI. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

### ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес ..... 2016 год., се подписаха настоящите Етични правила между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от ..... -  
....., наричано за краткост „Възложител“

и

....., представлявано от ..... -  
.....наричан за краткост „Изпълнител“, които са неразделна част от договор № ..... / ..... с предмет: „Избор на изпълнител за обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2, за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, IC-33-08-10013 и IC-33-12-10462“, реф.№ PPC 16 -019

#### Глава първа Общи положения

**Чл. 1. (1)** Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

**Чл. 2. (1)** Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

#### Глава втора Взаимоотношения с клиентите и трети лица

**Чл.3. (1)** Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;
2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

**Чл. 4. (1)** Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и

179/185

да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

### **Глава трета Професионално поведение и квалификация**

**Чл. 5.** При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

**Чл. 6.** Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

**Чл. 7. (1)** Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

**Чл. 8.** Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

**Чл. 9.** При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

**Чл. 10. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

**Чл. 11.** Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

### **Глава четвърта Конфликт на интереси**

**Чл. 12. (1)** Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

187/185

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

#### **Глава пета Лично поведение**

**Чл. 13. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

**Чл.14.** Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

**Чл.15.** Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

**Чл.16.** Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

**Чл.17.** Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

**Чл.18. (1)** Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

**Чл.19.** Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

**Чл.20.** Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полово, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

181/185



**Чл. 21.** Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

**Чл.22.** Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

#### **Глава шеста Допълнителни разпоредби**

**Чл. 23.** При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

**Чл. 24. (1)** При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

**(2)** Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

**Чл. 25.** Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

**Чл. 26.** Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител“ се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

**Чл. 28.** Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

**Чл. 29.** Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

182/185

## ХІІ. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ И БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Образец

представя се при подписване на договор  
от избирания за изпълнител участник.

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният

/-ната/

в

качеството

ми

на

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на

\_\_\_\_\_

(участник)

със

седалище

и

адрес

на

управление:

\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по  
вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_, за участие в избор на изпълнител чрез  
публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: « Избор на изпълнител за  
обект от инвестиционната програма с Разрешение за строеж, изграждане на БКТП 20/2Х800/2,  
за подмяна на ТП 107, кабели СрН и кабели НН, гр. Плевен, ІС-33-08-10013 и ІС-33-12-10462»,  
реф № РРС 16 – 019

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ година

Декларатор: \_\_\_\_\_

1. Когато участникът е юридическо лице декларацията се представя лично от всички лица, посочени в член 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т.7 и т.8 от ЗОП, в зависимост от вида на юридическото лице.

2. Представя се лично от участника – физическо лице, съгласно чл.47, ал.4, т.6 от ЗОП.

3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.

183/185

Образец

Представя се при подписване на договор  
от изчисления за изпълнител участник.

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**  
за изпълнение на договор за обществена поръчка

**ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД – ГР. СОФИЯ**

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [име/фирма и адрес на участника]

наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г.

[посочва се № и дата на Решението

за класиране]

на \_\_\_\_\_, наричан по-долу Възложител, е избран за  
изпълнител

[фирма на възложителя]

в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № \_\_\_\_\_ с обект:

\_\_\_\_\_ с което е  
определен

[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава]  
за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5 %

от общата стойност за изпълнение на видовете и количествата СМР от КСС, а именно \_\_\_\_\_

(словом: \_\_\_\_\_),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], ЕИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

184/185

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_, до която

*[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]*

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: \_\_\_\_\_ година  
град: \_\_\_\_\_

Банка: \_\_\_\_\_

Изпълнителен директор  
Име: \_\_\_\_\_

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**Забележка:** Банковата гаранция следва да е валидна най-малко 15 месеца от датата на издаването ѝ.

185/185