

Приложение 1 към рамково споразумение


СТОКА И БАЗОВА ЕДИНИЧНА ЦЕНА

Кербови съединители за АС проводници

№	Наименование на материала	Ед. цена лева без ДДС
1	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 25 mm ²	1,63
2	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 35 mm ²	2,05
3	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 50 mm ²	2,73
4	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 70 mm ²	4,30
5	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 95 mm ²	8,21

Забележка: Посочените цени са в лева, без ДДС, включват всички преки и непреки разходи, включително транспортни и организационни, свързани с изпълнението на всички дейности.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

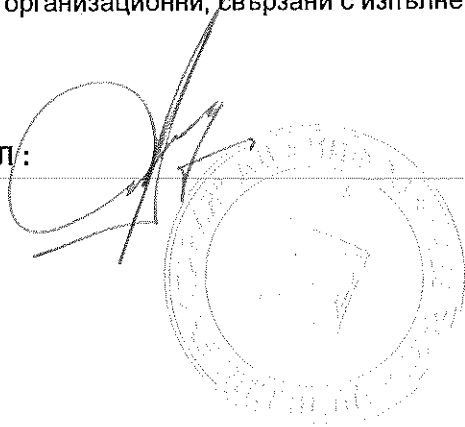

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение 2 към рамково споразумение

Технически изисквания

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:
„Доставка на арматура за АС проводници” и реф. № PPD 15-055

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ОТ: „ИНТЕРКОМПЛЕКС” ООД – гр. Пловдив

Адрес по регистрация: Пловдив, бул. Пещерско шосе, №. 201

Адрес за кореспонденция: Пловдив, бул. Пещерско шосе, №. 201

тел.: 032 / 241 414; факс: 032 / 241 415; e-mail: sales@intercomplex.bg

Единен идентификационен код: 115096057

Представявано от Ехиязар Узунян – управител

Упълномощен представител за тази процедура (ако е предвидено)

с приложено пълномощно №, дата

Тел.: /; факс: /; e-mail:


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Запознат съм и приемам изискванията на Възложителя, като представям техническите спецификации от раздел IV на документацията с попълнени всички изисквани стойности за всички позиции от стоката по предмета на поръчката за обособена позиция 4 - Кербови съединители за АС проводници.
2. Представям всички изисквани данни и документи, посочени в Приложение 2 от настоящото техническо предложение. Запознат съм с изискването, че представените документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език, придружени с оригиналните документи, с изключение на каталозите и протоколите от типовите изпитвания, които могат да се представят и само на английски език.
3. Запознат съм, че представените от нас технически документи (протоколи от изпитания, каталози и др) са доказателство за декларираните от мен технически данни и параметри в техническите спецификации на стоката.
4. Потвърждавам, че представяните от нас стоки, описани в Техническото ни предложение ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай, че е даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта.
5. Всички стойности, попълнени в колона „Гарантирано предложение” на приложените таблици от Технически спецификации от раздел IV от документацията за участие са точни и истински.
6. Предлагам гаранционен срок за предлаганите стоки - 36 (тридесет и шест) месеца / не по-малко от 24 месеца/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.
7. Запознат съм, че видовете стоки и ориентировъчни количества за доставка ще бъдат посочени от Възложителя при провеждане на процедура на договаряне без обявление.
8. Приемем, че в срок до (не повече от 10 дни) от датата на подписване на договор с възложителя, ще сключа договор с посоченият/те в офертата подизпълнител/и (попълва се, ако участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и).
9. Запознат съм, че в процедурата на договаряне без обявление, изборът на изпълнител ще бъде направен по критерий „най-ниска цена”.
10. Запознат съм, че максималният срок за изпълнение на конкретен договор ще бъде определен от Възложителя в поканата за договаряне.

Приложения:

1. Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката – раздел IV от документацията за участие – попълнени на съответните места;
2. Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации.
3. Срокове за доставка и опаковка.

10.09.2015 г.

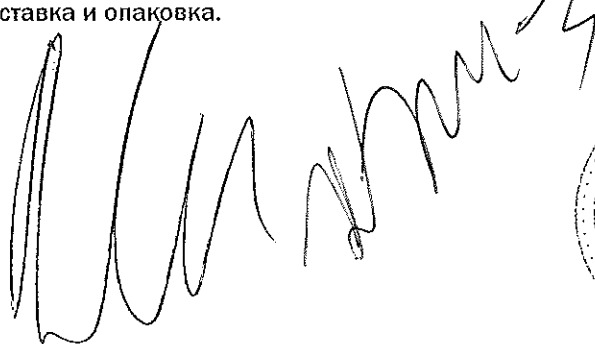



Участник ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

Ехиязар Узунян - управител



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиево-стоманени проводници от 25 mm² до 95 mm²

Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 ÷ 95 mm²

Област: А - Въздушни електропроводни линии НН
 В - Въздушни електропроводни линии СрН

Категория: 5 - Арматури, клеми за ВЛ

Мерни единици: Брой

Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Съединители от пресов тип (кербови съединители), изработени от екструдирана алуминиева тръба с овална форма, комплектувани с разделителна алуминиева лента, както са показани графично на фиг. 1а, за съединяване на два алуминиево-стоманени проводници съгласно БДС 1133:1989 „Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени“ с еднакви сечения. Пресованият кербов съединител е показан графично на фиг. 1б.

Тръбата с овална форма и алуминиевата лента са изработени от алуминий за електротехнически приложения с чистота min 99,5 mass-%. Местата на пресоване са отбелязани ясно с трайна маркировка. Пресоването на кербовите съединители се извършва посредством ръчни или хидравлични преси.

Кербовите съединения издържат без приплъзване на проводниците сила на опън най-малко 90 % от обявеното разрушаващо усилие за съответните сечения на съединяваните проводници, както са посочени в таблиците в т. 4 по-долу.

Кербовите съединители са пакетирани в картонена или друга подходяща опаковка с брутно тегло max 15 kg.

Използване:

Кербовите съединители се използват за съединяване на два алуминиево-стоманени проводници с еднакви сечения по дължината на междустълбията при изграждане, ремонтване и експлоатация на въздушни електропроводни линии СрН и НН.

Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:

Кербовите съединители трябва да отговарят на БДС EN 61284:2003 "Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на съединителна арматура (IEC 61284:1997)" или еквивалент, включително на техните валидни изменения и поправки. .

Изискване към документацията и изпитванията

№ по ред	Документ	Приложение № (или текст)
1.	Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя	Приложение ТС 1 и каталог
2.	Техническо описание и чертежи с нанесени размери	Приложение ТС 2
3.	Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език	Приложение ТС 3
4.	Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 - заверено копие	Приложение ТС 4
5.	Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала“ и „Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи“ по-горе	Приложение ТС 5
6.	Инструкция за монтиране, вкл. описание на необходимите инструменти, формите (матриците) за пресоване и последователността на операциите	Приложение ТС 6

212

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език).

Технически данни

1. Параметри на електрическата разпределителна мрежа

№ по ред	Параметър	Стойност		
		1.1	Номинални напрежения	400 / 230 V
1.2	Максимални работни напрежения	440 / 253 V	12 000 V	24 000 V
1.3	Номинална честота	50 Hz		
1.4	Брой на фазите	3		
1.5	Заземяване на звездния център	Директно заземен	<ul style="list-style-type: none"> • През активно съпротивление; • през дъгогасителна бобина; • изолиран звезден център. 	

2. Характеристики на работната среда

№ по ред	Характеристика	Стойност
2.1	Максимална температура на околната среда	До +40°C
2.2	Минимална температура на околната среда	Не по-ниска от минус 25°C
2.3	Относителна влажност	До 100%
2.4	Надморска височина	До 2000 m

3. Общи технически характеристики

№ по ред	Характеристика	Изискване	Гарантирано предложение
3.1	Конструкция	а) Конструкцията на кербовите съединители трябва да бъде от показания по-долу на фиг. 1а вид.	Конструкцията на кербовите съединители е от вида показан на фиг. 1а от документацията за участие
		б) За улеснение при въвеждане на алуминиево-стоманените проводници при извършване на монтажни работи отворите на кербовите съединители трябва да бъдат разширени.	Отворите са разширени, виж чертежа
		в) Кербовите съединители са комплектувани с разделителна алуминиева лента.	Кербовите съединители са комплектувани с разделителна алуминиева лента.
		г) Повърхностите на кербовите съединители трябва да бъдат гладки без конструкционни дефекти, грапавини и остри ръбове.	Повърхностите на кербовите съединители са гладки, без конструкционни дефекти, грапавини и остри ръбове.
3.2	Материал	Алуминиева сплав със съдържание на Al min 99,5 mass-%	Алуминиева сплав със съдържание на Al min 99,5 mass-%
3.3	Маркировка	Съгласно т. 4.1.5 от БДС EN 61284:2003 или еквивалент, вкл. наименованието или логото на производителя, сечението на проводниците за които са предназначени, номера на пресоващата форма (матрица) и местата на пресоване	Съгласно т. 4.1.5 от БДС EN 61284:2003, вкл. наименованието или логото на производителя, сечението на проводниците за които са предназначени, номера на пресоващата форма (матрица) и местата на пресоване

№ по ред	Характеристика	Изискване	Гарантирано предложение
3.4	Опаковка	а) Всеки кербов съединител трябва да бъде опакован в запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал.	Всеки кербов съединител е опакован в запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал.
		б) Опакованите във водозащитен плик от синтетичен материал кербови съединители трябва да бъдат пакетирани в картонена или друга подходяща опаковка с брутно тегло до 15 kg .	Опакованите във водозащитен плик от синтетичен материал кербови съединители са пакетирани в картонена опаковка с брутно тегло до 15 kg .
		в) На всяка опаковка трябва да бъде залепен етикет на български език със следната информация: наименованието и/или логото на производителя; наименованието и означението на кербовия съединител; сечението на свързваните проводниците, за които е предназначен; броя на съдържащите се в опаковката кербови съединители; брутно тегло, kg; година на производство; и референтния номер на стандарта - БДС EN 61284:2003 или еквивалент.	На всяка опаковка трябва има залепен етикет на български език със следната информация: наименованието и/или логото на производителя; наименованието и означението на кербовия съединител; сечението на свързваните проводници, за които е предназначен; броя на съдържащите се в опаковката кербови съединители; брутно тегло, kg; година на производство; и референтния номер на стандарта - БДС EN 61284 или еквивалентно.
3.5	Експлоатационна дълготрайност	min 30 години	30 години

4. Кербови съединители за алуминиево-стоманени проводници със сечения от 25÷95 mm²

4.1 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 25 mm²

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 05 1801		ZSD 25 (25 D)	
Название на материала		Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници 25 mm ²	
Съкратено название на материала		Керб. съединител за AC 25 mm ²	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.1.1	Издържаща сила на опън без приплъзване на проводниците	min 7,8 kN	7,8 kN
4.1.2	Размери съгласно фиг. 1а:	-	-
4.1.2a	l ₁	274 mm	274 mm
4.1.2b	l ₂	Да се посочи	284 mm
4.1.2c	s	Да се посочи	1,5 mm
4.1.2d	d ₁	Да се посочи	16,5 mm
4.1.2e	d ₂	Да се посочи	7,5 mm
4.1.3	Позиции за пресоване	14 бр.	2x7 бр.
4.1.4	Тегло, kg (за 100 бр.)	Да се посочи	7,64

4.2 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 35 mm²

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 05 1802		ZSD 35 (35 D)	
Название на материала		Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници 35 mm ²	
Съкратено название на материала		Керб. съединител за AC 35 mm ²	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.2.1	Издържаща сила на опън без приплъзване на проводниците	min 12 kN	12 kN
4.2.2	Размери съгласно фиг. 1а:	-	-
4.2.2a	l ₁	310 mm	310 mm
4.2.2b	l ₂	Да се посочи	320 mm
4.2.2c	s	Да се посочи	1,5 mm
4.2.2d	d ₁	Да се посочи	19 mm
4.2.2e	d ₂	Да се посочи	9 mm
4.2.3	Позиции за пресоване	14 бр.	2x7 бр.
4.2.4	Тегло, kg (за 100 бр.)	Да се посочи	10,04

4.3 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 50 mm²

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 05 1803		ZSD 50(50 D)	
Название на материала		Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници 50 mm ²	
Съкратено название на материала		Керб. съединител за AC 50 mm ²	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.3.1	Издържаща сила на опън без приплъзване на проводниците	min 15,4 kN	15,4 kN
4.3.2	Размери съгласно фиг. 1а:	-	-
4.3.2a	l ₁	384 mm	384 mm
4.3.2b	l ₂	Да се посочи	394 mm
4.3.2c	s	Да се посочи	1,5 mm
4.3.2d	d ₁	Да се посочи	21,5 mm
4.3.2e	d ₂	Да се посочи	10,5 mm
4.3.3	Позиции за пресоване	16 бр.	2x8 бр.
4.3.4	Тегло, kg (за 100 бр.)	Да се посочи	15,88

4.4 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 70 mm²


Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 05 1804		ZSD 70 (70 D)	
Название на материала		Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници 70 mm ²	
Съкратено название на материала		Керб. съединител за AC 70 mm ²	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.4.1	Издържаща сила на опън без приплъзване на проводниците	min 21,3 kN	21,3 kN
4.4.2	Размери съгласно фиг. 1а:	-	-
4.4.2a	l ₁	468 mm	468 mm
4.4.2b	l ₂	Да се посочи	478 mm
4.4.2c	s	Да се посочи	1,5 mm
4.4.2d	d ₁	Да се посочи	26 mm
4.4.2e	d ₂	Да се посочи	12,5 mm
4.4.3	Позиции за пресоване	16 бр.	2x8 бр.

№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.4.4	Тегло, kg (за 100 бр.)	Да се посочи	24,32


4.5 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 95 mm²

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 05 1805		ZSD 95 (95 D)	
Название на материала		Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници 95 mm ²	
Съкратено название на материала		Керб. съединител за AC 95 mm ²	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.5.1	Издържана сила на опън без приплъзване на проводниците	min 29,7 kN	min 29,7 kN
4.5.2	Размери съгласно фиг. 1а:		
4.5.2a	l ₁	658 mm	658 mm
4.5.2b	l ₂	Да се посочи	668 mm
4.5.2c	s	Да се посочи	1,5 mm
4.5.2d	d ₁	Да се посочи	31 mm
4.5.2e	d ₂	Да се посочи	15 mm
4.5.3	Позиции за пресоване	20 бр.	2x10 бр.
4.5.4	Тегло, kg (за 100 бр.)	Да се посочи	53,28

Фиг. 1а – Кербов съединител – форма и основни размери

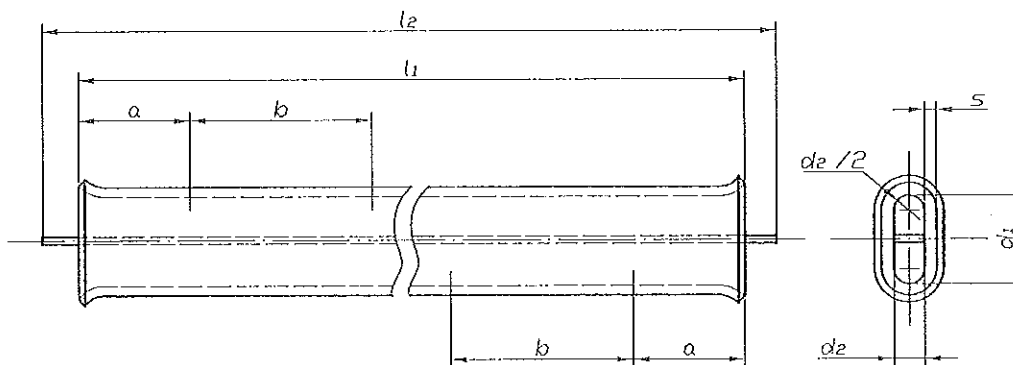

Фиг. 1б – Кербово съединение

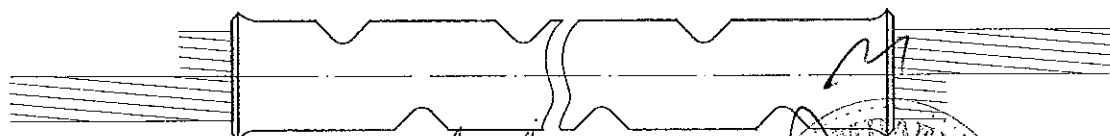

10.09.2015 г.

[Handwritten signature]



Участник ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

Ехиязар Узунян - управител

[Handwritten signature]
216



Приложение **ТС 1**
към оферта по търг № **PPD 15-055**

**ТОЧНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ТИПА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СТРАНА НА
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСЛЕДНО ИЗДАНИЕ НА КАТАЛОГА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Кербовите съединения са произведени от фирма **PLAMEN DOO** – Сърбия.

Съединител кербов АС 25	ZSD 25 (25 D)
Съединител кербов АС 35	ZSD 35 (35 D)
Съединител кербов АС 50	ZSD 50 (50 D)
Съединител кербов АС 70	ZSD 70 (70 D)
Съединител кербов АС 95	ZSD 95 (95 D)

Приложение: Каталог на производителя

10.09.2015 г.



Кандидат: **ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД**


Ехиязар Узунян - управител




OPREMA ZA NN VODOVE DO 1kV

EQUIPMENT FOR LINES UP TO 1kV

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ
ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Priključak golih provodnika odvojnog voda na gole provodnike glavnog voda.
Connection of bare conductors branch line on bare conductor of main line.
Подключение голых проводников ответвительных линий с голыми проводами магистральных линий.

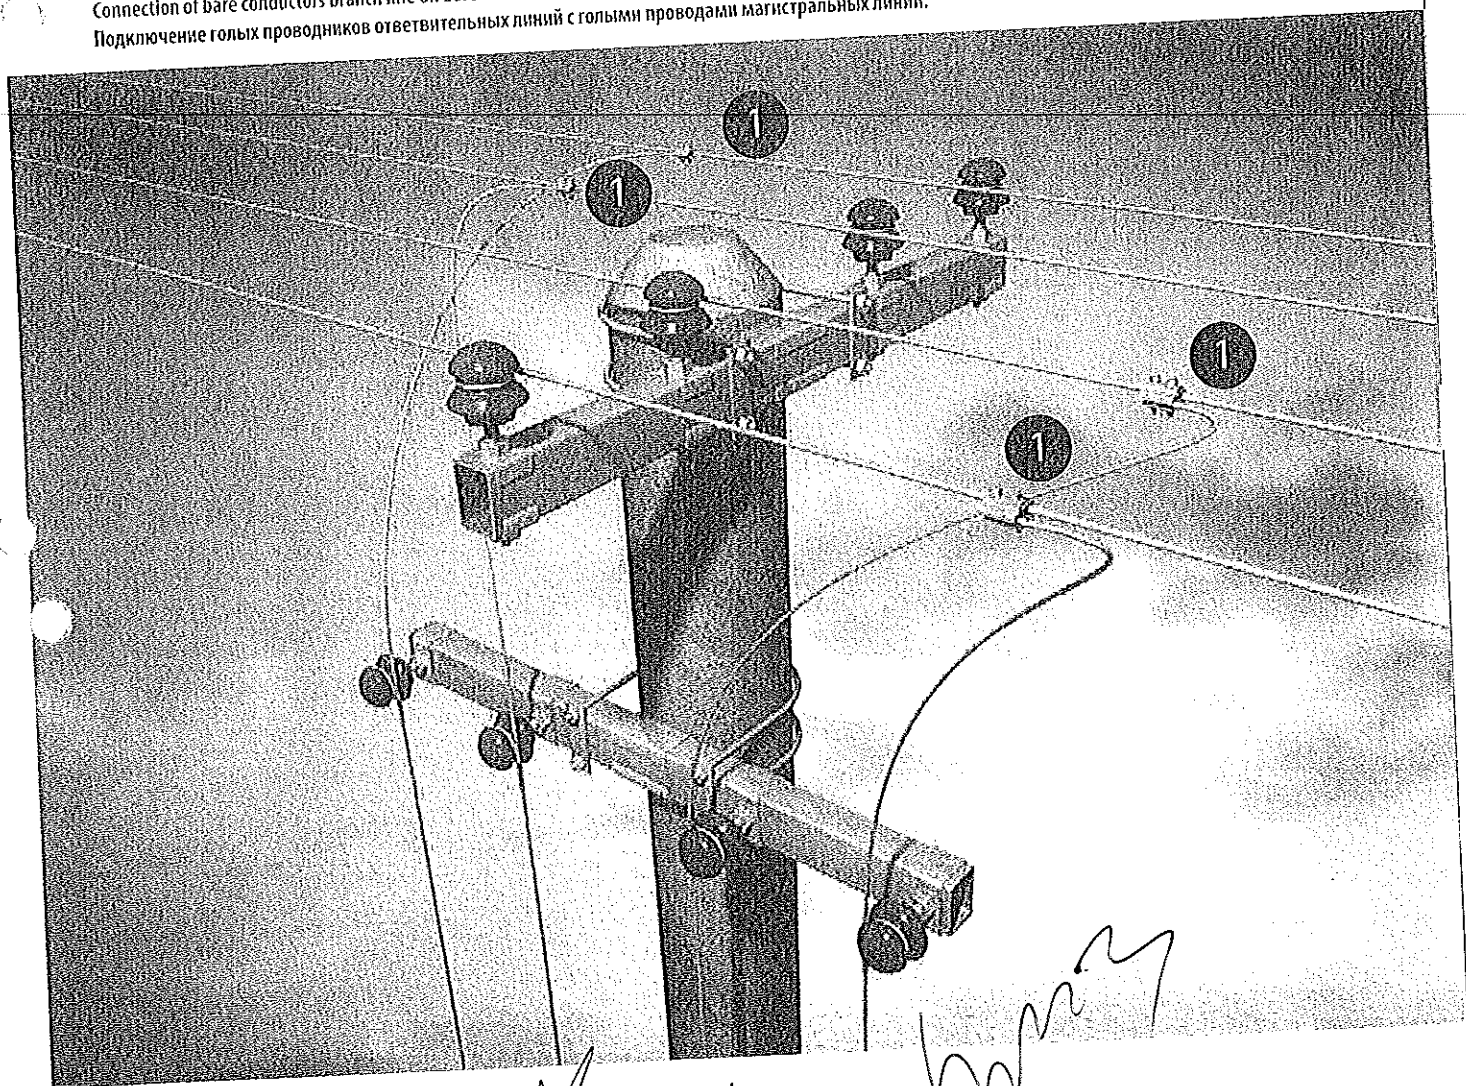


11 AL UNIMAX STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
УНИМАХ ЗАЖИМ AL (алюминиевый)




SREDNJI NAPON
MIDDLE VOLTAGE
СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Prključak gola vodiča odvojnog voda na gola vodiča glavnog voda.
Connection of bare conductors branch line on bare conductor of main line.
Подключение голых проводников ответвительных линий с голыми проводами магистральных линий.

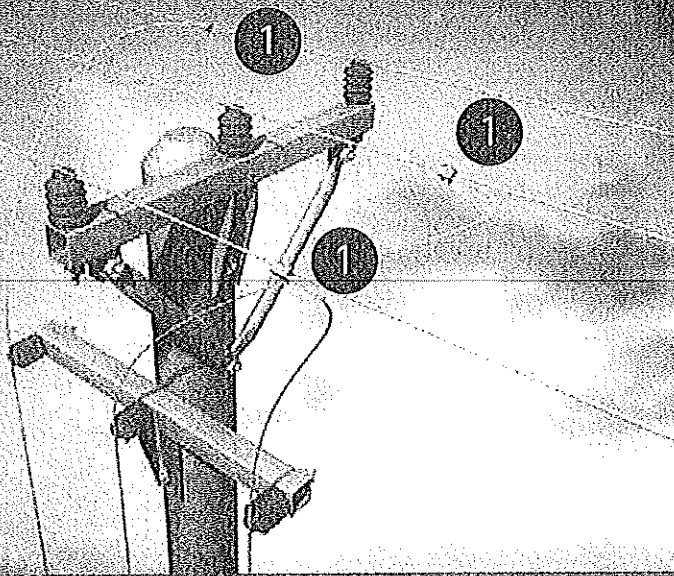


11. AL UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)

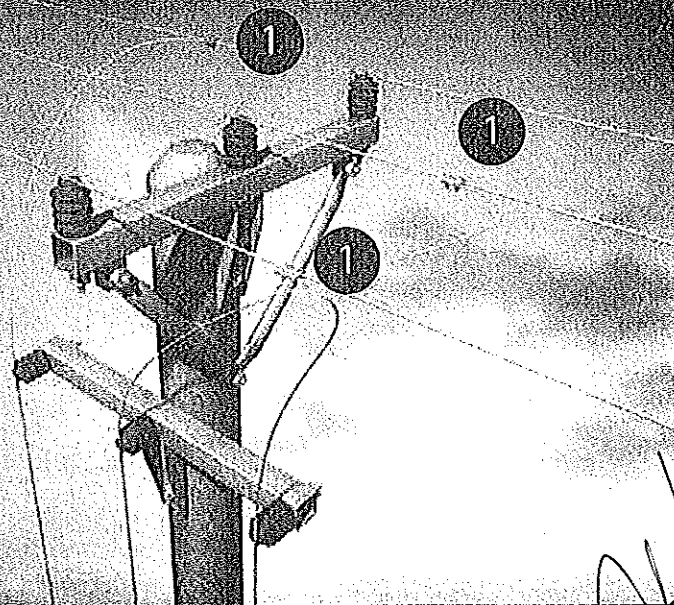


11. STRUJINA STEZALJKA AL
AL POWER CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТОКОПРОВОДА



Handwritten signature




AL UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)

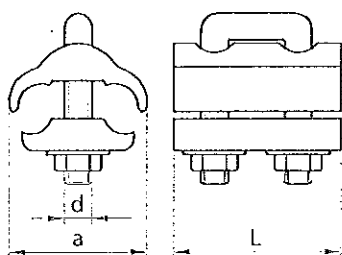

MATERIAL: Al 99,5
STANDARD: JUS H.F4.101

MATERIAL: Al 99,5
STANDARD: JUS H.F4.101


МАТЕРИАЛ: Al 99,5
СТАНДАРТ: JUS H.F4.106



Rbroj №. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			Pakovanje Packng Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-29-02	Al 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.50
2	6-35	P41-29-03	Al 6 - 35	M6	31	40	50	5.00
3	6-50	P41-29-04	Al 6 - 50	M8	33.5	43	50	9.10
4	10-95	P41-29-05	Al 10 - 95	M8	40	53	25	11.90
5	25-150	P41-29-06	Al 25 - 150	M8	50	64	20	23.70

AL UNIMAKS STEZALJKA
AL UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ AL (алюминиевый)


Koriste se za spajanje dva aluminijumska neizolovana provodnika.
It is used for connecting two Al non-insulated conductors.
Применяется для соединения два алюминиевых неизолированных провода.

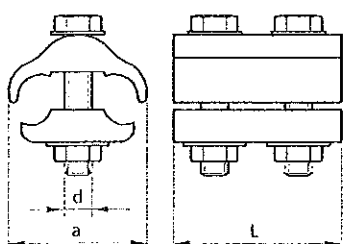

MATERIAL: Al 99,5
STANDARD: DIN 48072/1

MATERIAL: Al 99,5
STANDARD: DIN 48072/1

МАТЕРИАЛ: Al 99,5
СТАНДАРТ: DIN 48072/1




Rbroj №. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			Pakovanje Packng Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-29-02	Al 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.10
2	6-35	D41-29-03	Al 6 - 35	M6	28.6	40	50	5.26
3	6-50	D41-29-04	Al 6 - 50	M8	33.5	43	50	8.80
4	10-95	D41-29-05	Al 10 - 95	M8	42	53	25	12.00
5	25-150	D41-29-06	Al 25 - 150	M8	50	64	20	24.00



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.




Cu UNIMAKS STEZALJKA
CU UNIMAX CLAMP
UNIMAX МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

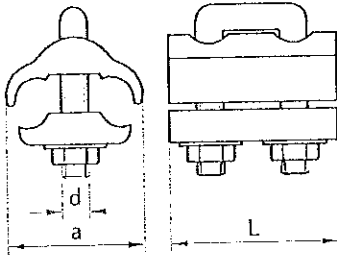

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: JUS H.F4.101

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: JUS H.F4.101

МАТЕРИАЛ: E - CU
 СТАНДАРТ: JUS H.F4.106




R.broj № n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код (номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-31-02	Cu 4 - 25	M6	25.5	39	50	7.60
2	6-35	P41-31-03	Cu 6 - 35	M6	28.6	40	50	10.40
3	6-50	P41-31-04	Cu 6 - 50	M8	33.5	45	50	17.60
4	10-95	P41-31-05	Cu 10 - 95	M8	42	53	25	23.75
5	25-150	P41-31-06	Cu 25 - 150	M8	50	64	20	49.2

Cu UNIMAKS STEZALJKA
CU UNIMAX CLAMP
UNIMAX МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

Koriste se za spajanje dva bakarna neizolovana provodnika.

It is used for connecting two non insulated Cu conductors.


Применяется для соединения медных неизолированных проводов.

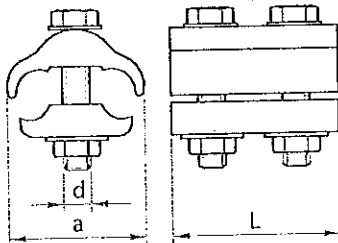

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: DIN 48072/2


MATERIAL: E - CU
 STANDARD: DIN 48072/2

МАТЕРИАЛ: E - CU
 СТАНДАРТ: DIN 48072/2




R.broj № n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код (номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-31-02	Cu 4 - 25	M6	25.5	39	50	9.10
2	6-35	D41-31-03	Cu 6 - 35	M6	28.6	36	50	10.80
3	6-50	D41-31-04	Cu 6 - 50	M8	33.5	36	50	17.60
4	10-95	D41-31-05	Cu 10 - 95	M8	42	50	25	24.20
5	25-150	P41-31-06	Cu 25 - 150	M8	50	64	20	49.8






MeAlCu UNIMAKS STEZALJKA
MeAlCu UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MEALCU

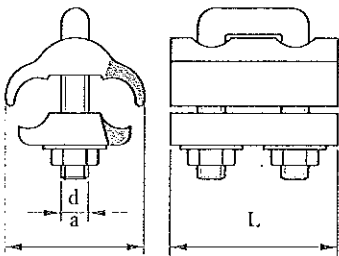

MATERIJAL: Al 99,5; E-Cu
STANDARD: JUS N.F4.101

MATERIJAL: Al 99,5; E-Cu
STANDARD: JUS N.F4.101

МАТЕРИЈАЛ: Al 99,5; E-Cu
СТАНДАРТ: JUS N.F4.106




Rbroj № n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodnibroj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-24-01	MeAlCu 4-25	M6	25.5	23	50	4.70
2	6-35	P41-24-02	MeAlCu 6-35	M6	28.6	40	50	5.10
3	6-50	P41-24-03	MeAlCu 6-50	M8	33.5	43	50	9.20
4	10-95	P41-24-04	MeAlCu 10-95	M8	42	53	25	11.95
5	25-150	P41-24-05	MeAlCu 25-150	M8	50	64	20	24.20

MeAlCu UNIMAKS STEZALJKA
MeAlCu UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MEALCU

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih neizolovanih provodnika.

It is used for connecting Al and Cu non-insulated conductors.


Применяется для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

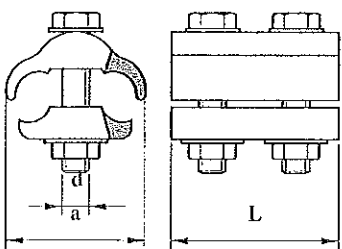


MATERIJAL: Al 99,5; E-Cu
STANDARD: DIN 48072

MATERIJAL: Al 99,5; E-Cu
STANDARD: DIN 48072

МАТЕРИЈАЛ: Al 99,5; E-Cu
СТАНДАРТ: DIN 48072



Rbroj № n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodnibroj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-24-01	MeAlCu 4-25	M6	25.5	23	50	4.1
2	6-35	D41-24-02	MeAlCu 6-35	M6	28.6	40	50	5.28
3	6-50	D41-24-03	MeAlCu 6-50	M8	33.5	43	50	8.8
4	10-95	D41-24-04	MeAlCu 10-95	M8	42	53	25	12.2
5	25-150	D41-24-05	MeAlCu 25-150	M8	50	64	20	24.00

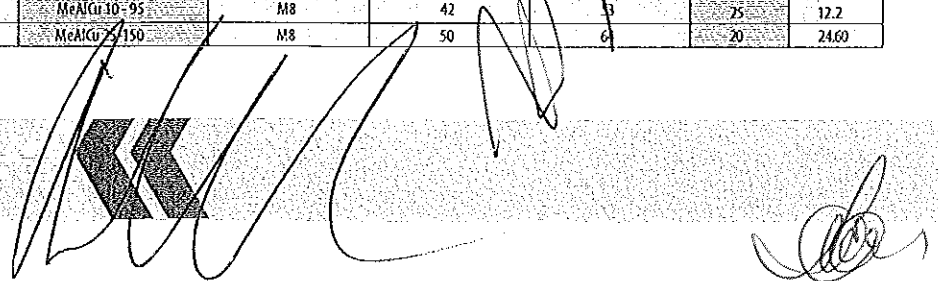





MS UNIMAKS STEZALJKA
MS UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MS

MATERIAL: MESSING
 STANDARD: JUS H.F4.101

MATERIAL: MESSING
 STANDARD: JUS H.F4.101

МАТЕРИАЛ: ЛАТУЊ
 СТАНДАРТ: JUS H.F4.105

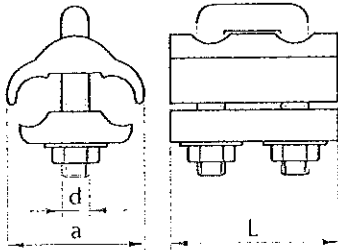

R.broj Nr n/nj	Presek provodnika Cable Intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	P41-32-01	Ms 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.20
2	6-35	P41-32-02	Ms 6 - 35	M6	28.6	40	50	10.40
3	6-50	P41-32-03	Ms 6 - 50	M8	33.5	45	50	17.60
4	10-95	P41-32-04	Ms 10 - 95	M8	42	53	25	21.00
5	25-150	P41-32-05	Ms 25-150	M8	50	64	20	38.80

MS UNIMAKS STEZALJKA
MS UNIMAX CLAMP
UNIMAX ЗАЖИМ MS

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih neizolovanih provodnika.



It is used for connecting Al and Cu non-insulated conductors.

Применяется для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

MATERIAL: MESSING
 STANDARD: DIN 48072

MATERIAL: MESSING
 STANDARD: DIN 48072


МАТЕРИАЛ: ЛАТУЊ
 СТАНДАРТ: DIN 48072

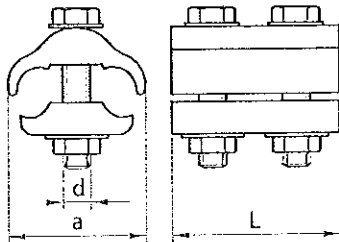

R.broj Nr n/nj	Presek provodnika Cable Intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				d	a	L		
1	4-25	D41-32-01	Ms 4 - 25	M6	25.5	39	50	4.40
2	6-35	D41-32-02	Ms 6 - 35	M6	28.6	40	50	10.40
3	6-50	D41-32-03	Ms 6 - 50	M8	33.5	45	50	17.60
4	10-95	D41-32-04	Ms 10 - 95	M8	42	53	25	19.80
5	25-150	D41-32-05	Ms 25-150	M8	50	64	20	39.90



[Handwritten signature]



STRUJNA STEZALJKA AL
AL POWER CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТОКОПРОВОДА

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih neizolovanih provodnika.


It is used for connecting Al and Cu non-insulated conductors.

Применяется для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов.

MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

МАТЕРИАЛ: Al 99,5
 СТАНДАРТ: DIN 48075

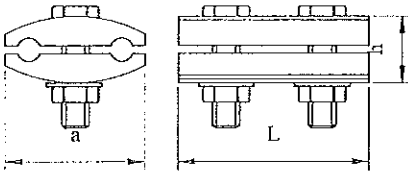




R.broj Nr n/oj	Presek provodnika Cable Intersecction Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Pr Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	L	h		
1	16-35	D41-22-01	Al 16-35/2	34	65	22	25	17.60
2	50-70	D41-22-02	Al 50-70/2	34	65	22	25	27.60
3	95-120	D41-22-03	Al 95-120/2	47	75	30	25	31.20
4	35-70	D41-22-04	Al 35-70/2	47	75	30	25	28.60

STRUJNA STEZALJKA AL
AL POWER CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТОКОПРОВОДА

MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

MATERIAL: Al 99,5
 STANDARD: DIN 48075

Материал: Al 99,5
 СТАНДАРТ: DIN 48075

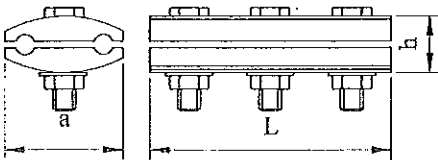


R.broj Ik n/oj	Presek provodnika Cable Intersecction Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Pr Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) размеры (мм)			Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight
				a	L	h		
4	16-35	D41-21-02	Al 16-35/3	40	71	22	25	16.42
5	50-70	D41-21-03	Al 50-70/3	47	90	24	25	35
6	95-120	D41-21-04	Al 95-120/3	47	90	30	25	36





KOMBINOVANA STEZALJKA Al-Cu
Al Cu COMBINED POWER CLAMP
КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВО-МЕДНЫЙ ЗАЖИМ


Koriste se u niskonaponskim nadzemnim mrežama pri prelasku sa aluminijumskog na bakarni vod.
 It is used in low voltage overhead transmission lines when Al power lines are substituted for Cu power lines.
 Применяются для низковольтных надземно прокладываемых сетей, при переходе от алюминиевого к медному проводу.

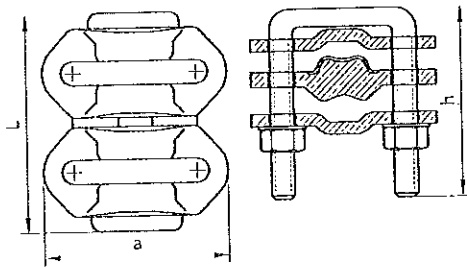

MATERIJAL: AL 99,5; E-CU
 STANDARD: JUS H.F4.101


MATERIJAL: AL 99,5; E-CU
 STANDARD: JUS H.F4.101

MATERIJAL: AL 99,5; E-CU
 STANDARD: JUS H.F4.106

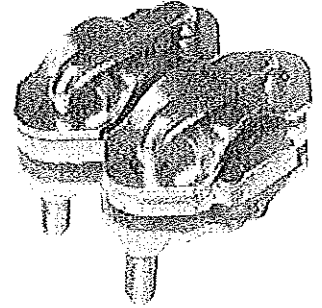

R.broj №. n/ij	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода		Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)				Pakovanje Packng Упаковка	Težina Weight Вес
	Al	Cu			a (mm)	L (mm)	h (mm)	navoj (mm) nut Резьба		
1	35	6-10	P41-03-00	AlCu 6-35/1	50	35	39	6	50	6.10
2	35-70	10-16	P41-03-00	AlCu 16-70/2	50	35	39	6	25	12.00
3	150	10-25	P41-03-01	AlCu 25-150/1	50	58	39	8	25	13.50
4	150	10-25	P41-03-01	AlCu 25-150/2	50	58	39	8	20	27.35


KOMBINOVANA STEZALJKA Al-Cu
Al Cu COMBINED POWER CLAMP
КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВО-МЕДНЫЙ ЗАЖИМ

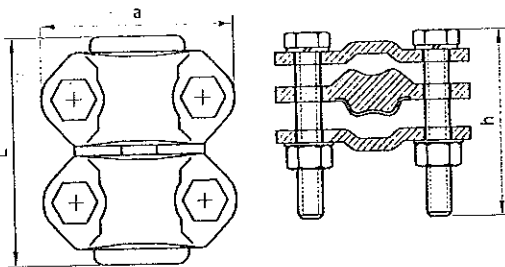

MATERIJAL: AL 99,5; E-CU
 STANDARD: DIN 48075

MATERIJAL: AL 99,5; E-CU
 STANDARD: DIN 48075

MATERIJAL: AL 99,5; E-CU
 STANDARD: DIN 48072

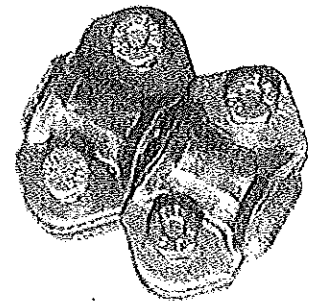


R.broj №. n/ij	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода		Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)				Pakovanje Packng Упаковка	Težina Weight Вес
	Al	Cu			a (mm)	L (mm)	h (mm)	navoj (mm) nut Резьба		
1	35	6-10	D41-03-00	AlCu 6-35/1	50	35	39	6	50	6.20
2	35-70	10-16	D41-03-00	AlCu 16-70/2	50	35	39	6	25	11.80
3	150	10-25	D41-03-01	AlCu 25-150/1	50	58	39	8	25	13.50
4	150	10-25	D41-03-01	AlCu 25-150/2	50	58	39	8	20	28.10



Handwritten signature


[Handwritten signature]

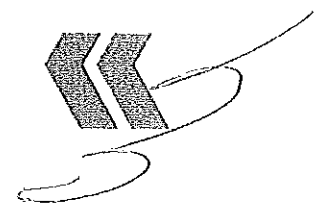

ZAVRŠNA STEZALJKA AL
AL TERMINATION CLAMP
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЗАЖИМ

Koriste se za nastavljajnje i završavanje aluminijumskih i bakarnih provodnika, za zatezno prihvatjanje NN SKS sa golim nosećim provodnikom, kao i na mestima gde je potrebna velika mehanička čvrstoća spoja.
 It is used for connecting and terminating Al and Cu conductors for strained or carrying support of ABC cables with the bare conductor as well as in the case when great mechanical solidity of the joint is needed.



Применяются для стыкования и завершения /окончания алюминиевых проводов, для затяжного приема низковольтных самонесущих кабельных пучков с "голым" несущим проводом, также как и на местах нуждающихся в очень большой механической прочности стыка.



MATERIAL AL 99.5
 STANDARD: JUS N.F4.106


MATERIAL AL 99.5
 STANDARD: JUS N.F4.106

MATERIAL AL 99.5
 STANDARD: JUS N.F4.106



R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			M	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	b	l			
1	25-35	P41-17-01	Al 25-35	30	48	48	8x35	25	12,10
2	50-70	P41-17-02	Al 50-70	40	60	60	10x40	20	25,40
3	95-120	P41-17-03	Al 95-120	56	78	70	12x50	10	40,10



ZAVRŠNA STEZALJKA CU
CU TERMINATION CLAMP
МЕДНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЗАЖИМ



MATERIAL: E - CU
 STANDARD: JUS N.F4.106

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: JUS N.F4.106

MATERIAL: E - CU
 STANDARD: JUS N.F4.106



R.broj Nr. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			M	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	b	l			
1	25-35	P41-19-01	Cu 25-35	30	48	48	8x35	25	
2	50-70	P41-19-02	Cu 50-70	40	60	60	10x40	20	
3	95-120	P41-19-03	Cu 95-120	56	78	70	12x50	10	




[Handwritten signature]



ZAREZNA STEZALJKA Al - kratka
THREADED AL CLAMP - SHORT
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ С ЗАРУБКОЙ - короткий


Koriste se za nastavljajne nenapregnutih aluminijumskih provodnika. Odgovaraju Al provodnicima proizvedenim po standardu DIN 48201.
 It is used for attaching non-strained Al conductors. It corresponds to Al conductors made in accordance to DIN 48201.
 Применяется для стыкования напряженных алюминиевых проводов. Соответствуют Al проводам изготовленным по стандарту DIN 48201.

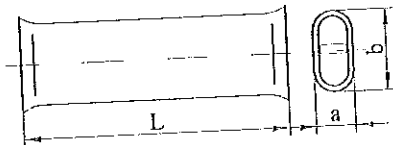

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010

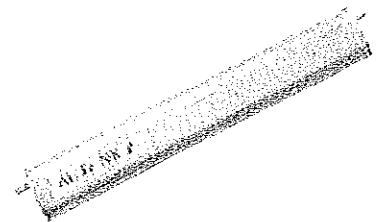



Rbroj Nr. n/vij	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			broj zareza number of crimping Кол-во зарубок	Pakovanje Packng Упаковка	Težina Weight Вес
				L	a	b			
1	25/4	P41-34-01	ZK25	114	7,5	16,5	23	100	3,25
2	35/6	P41-34-02	ZK35	155	9	19	23	100	5,00
3	50/8	P41-34-03	ZK50	184	10,5	21,5	24	50	7,50
4	70/12	P41-34-04	ZK70	204	12,5	26	24	25	10,80
5	95/12	P41-34-05	ZK95	294	15	31	26	25	23,00

ZAREZNA STEZALJKA Al - duga
THREADED AL CLAMP - LONG
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЖИМ С ЗАРУБКОЙ - длинный

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010

MATERIJAL: AL 99,5
 STANDARD: JUS N. F2.010

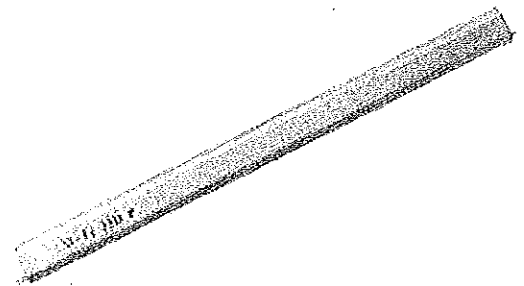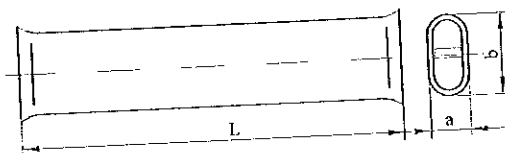

Rbroj Nr. n/vij	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			broj zareza number of crimping Кол-во зарубок	Pakovanje Packng Упаковка	Težina Weight Вес
				L	a	b			
1	25/4	P41-35-01	ΔD 25	274	7,5	16,5	27	50	8,00
2	35/6	P41-35-02	ΔD 35	310	9	19	27	50	11,00
3	50/8	P41-35-03	ΔD 50	384	10,5	21,5	28	25	15,00
4	70/12	P41-35-04	ΔD 70	468	12,5	26	28	25	24,00
5	95/12	P41-35-05	ΔD 95	658	15	31	28	25	49,40



Handwritten signature



ZAREZNA STEZALIKA CU
 CU THREADED CLAMP
 МЕДНЫЙ ЗАЖИМ С ЗАРУБКОЙ

Koriste se za nastavljjanje mehanicki napregnutih bakarnih provodnika.
 It is used for attaching strained Cu conductors.
 Применяется для стыкования механически напряженных медных проводов.

MATERIJAL: E-CU
 STANDARD: IUS H. F2.010

MATERIJAL: E-CU
 STANDARD: IUS H. F2.010

MATERIJAL: E-CU
 STANDARD: IUS H. F2.010

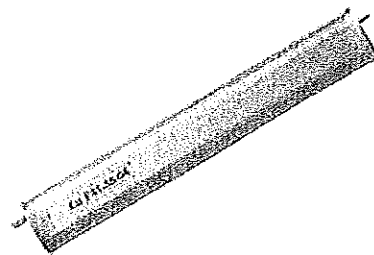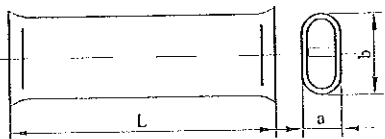

R.broj №. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода	Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			broj zarez number of crimping Кол-во зарубок	Pakovanje Packing Упаковка
				L	a	b		
1	16	P41-36-01	ZSCu 25	95	5.6	11.2	2x3	25
2	25	P41-36-02	ZSCu 35	105	7	14	2x3	25
3	35	P41-36-03	ZSCu 50	122	8	16	2x4	25
4	50	P41-36-04	ZSCu 70	150	10	19.5	2x4	25



PRIKLJUČNA ODSTOJNA STEZALIKA
 CONNECTION DISTANCE CLAMP
 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДИСТАНЦИРУЮЩИЙ

Koristi se za spajanje kablovskih provodnika sa ravnim provodnicima i pri spajanju kablovskih provodnika sa bakarnim šinama.
 It is used for connecting cable conductors with flat conductors and for connecting cable conductors with Cu rail-like conductors.
 Применяется для соединения кабельных проводов с ровными проводами (жилами) и для соединения кабельных проводов с медными шинами квадратного сечения.

MATERIJAL: MESING
 STANDARD: IUS H.F4.101

MATERIJAL: BRASS
 STANDARD: IUS H.F4.101

МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ
 СТАНДАРТ: IUS H.F4.106

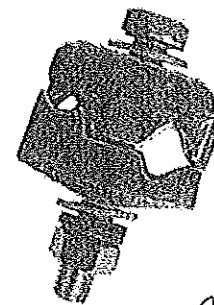


R.broj №. n/nj	Presek provodnika Cable intersection Сечение провода		Kodni broj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			vijak /screw
	a (mm)	b (mm)			c (mm)			
1	16-95	50-95	P41-40-01	MEPOS 16-35	36	19	66	M 8
2	50-90	70-120	P41-40-02	MEPOS 50-95	48.6	21	66.5	M10
3	70-150	95-185	P41-40-03	MEPOS 70-150	57	22	78	M12



MEFIX STEZALJKA
MEFIX CLAMP
MEFIX ЗАЖИМ



Koristi se za zavešavanje, izradu zateznog veza i nastavljjanje Al-Če užadi samonosećih kablovskih snopova, kao i na mestima gde je potrebna veoma velika mehanička čvrstoća spoja.
It is used for terminating and attaching Al steel ropes of ABC cables and it is used at joints when strong mechanical connection is required.
Применяется для завершения и стыкования алюминиево-стальных канатов самонесущих кабельных пучков и на местах требующих очень большую механическую прочность стыка.

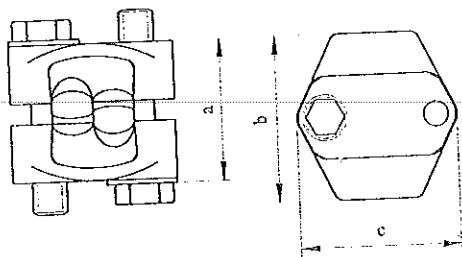

MATERIJAL: AL LEGURA
STANDARD: JUS.N.F2.010

MATERIAL: AL LEGURA
STANDARD: JUS.N.F2.010

МАТЕРИАЛ: АL LEGURA
СТАНДАРТ: JUS.N.F2.010



Rbroj Nr. r/nj	Presjek provodnika Cable interesection Сечение провода	Kodibroj CODE Код(номер)	Tip Type Тип	Dimenzije (mm) Dimension (mm) Размеры (мм)			Vijak Screw Винт	Pakovanje Packing Упаковка	Težina Weight Вес
				a	b	c			
1	35 - 50	P41-39-01	MEFIX3550	33	50	43	M8 x 40	25	17.6





Приложение ТС 2
към оферта по търг с реф. № PPD 15-055

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Съединителите от пресов тип (кербови съединители) се използват за съединяване на два алуминиево-стоманени проводници с еднакви сечения по дължината на междустълбията при изграждане, ремонтиране и експлоатация на въздушни електропроводни линии СрН и НН.

Съединителите са изработени от екструдирана алуминиева тръба с овална форма, комплектувани с разделителна алуминиева лента, за съединяване на два алуминиево-стоманени проводници.

Тръбата с овална форма и алуминиевата лента са изработени от алуминий за електротехнически приложения с чистота min 99,5 mass-%. Пресоването на кербовите съединители се извършва посредством ръчни или хидравлични преси.

Кербовите съединения издържат без приплъзване на проводниците сила на опън най-малко 90 % от обявеното разрушаващо усилие за съответните сечения на съединяваните проводници, както са посочени в таблиците в т. 4 по-долу.

Кербовите съединители отговарят на EN 61284:2003 "Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на съединителна арматура (IEC 61284:1997)", включително на неговите валидни поправки.

Предвид краткото време за подготовка на търга, представените мостри са без нанесена маркировка за местата на кербоване. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, редовните доставки ще съответстват на изискванията за маркировка.


Чертеж и таблица с размери – в приложения каталог

10.09.2015 г.



Кандидат: ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

Ехиязар Узунян - управител



Приложение ТС 3

ЕТ "АДИС - 9 -
Анелия Митева"

АГЕНЦИЯ ЗА
ПРЕВОДИ

Адрес на управление: 4023 Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 20, ет. 9, ап. 53, тел: 032/ 826632; 266292

Превод от английски език

Електротехнически институт "Никола Тесла", Белград
Отдел за Електрически Изпитвания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бр./№ 50932/172

Клиент: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Производител: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Изпитван продукт: Кербов съединител - дълъг
Материал: Al 99.5
Type: ZSD 25
Сечение: 25/4 мм2

Изисквания: SRPS EN 61284: 2003 "Въздушни електрически линии.
Изисквания и изпитвания на съединителна арматура",
(идентичен с VDE 0202, част 2)

Предадени образци: Заявителя предоставя и подготвя за изпитване

Резултати от изпитването: Продукта е в съответствие с изискванията и прилаганата практика.

Забележка:

Това заключение е издадено на база на Протокол от Изпитване

Белград
20.05.2009

Директор на отдел
дипл. инж., Сръчан Милосавич
/подпис нечетлив/
/печат/

Подписаната Анелия Иванова Митева удостоверявам верността на извършената от мен превод от английски на български език на приложения документ - Ваксация от изпитване № 50932. Преводът се състои от 1 (една) страница.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

15

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 50932/172

Корисник:
Client:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Произвођач:
Manufacturer:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Испитани производ:
Testing product:

THREADED CLAMP-LONG
Materijal: Al 99.5
Type: ZSD 25
Intersection: 25/4 mm²

Прописи:
Requirements:

SRPS EN 61284: 2003 "Overhead lines - Requirements
and tests for fittings", (identical to VDE 0202, Tail 2)

Узорковао:
Sampled by:

Client take specimens and prepare for the acceptance test

Резултати:
Testing result:

Product is in accordance with requirements and application
practice.

Напомена:

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report


Београд,
Belgrade,

20.05.2009.



Зр Директор Центра
Department Manager

Срђан Михаљковић, дипл.инж.



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

Електротехнически институт "Никола Тесла", Белград
Отдел за Електрически Изпитвания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бр./№ 50932/173

Клиент: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Производител: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Изпитван продукт: Кербов съединител - дълъг
Материал: Al 99.5
Type: ZSD 35
Сечение: 35/6 мм²

Изисквания: SRPS EN 61284: 2003 "Въздушни електрически линии.
Изисквания и изпитвания на съединителна арматура",
(идентичен с VDE 0202, част 2)

Предадени образци: Заявителя предоставя и подготвя за изпитване

Резултати от изпитването: Продукта е в съответствие с изискванията и прилаганата практика.

Забележка:

Това заключение е издадено на база на Протокол от Изпитване

Белград
20.05.2009

Директор на отдел
дипл. инж., Срџан Милосавиеч
/подпис нечетлив/
/печат/

Подписаната Анелия Иванова Митева удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Заключение от изпитване № 50932. Преводът се състои от 1 (една) страница.



ВЪЗНО С
ОРИГИНАЛА

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 50932/173

Корисник:
Client:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Произвођач:
Manufacturer:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Испитани производ:
Testing product:

THREADED CLAMP-LONG
Materijal: Al 99.5
Type: ZSD 35
Intersection: 35/6 mm²

Прописи:
Requirements:

SRPS EN 61284: 2003 "Overhead lines - Requirements
and tests for fittings", (identical to VDE 0202, Tail 2)

Узорковао:
Sampled by:

Client take specimens and prepare for the acceptance test

Резултати:
Testing result:

Product is in accordance with requirements and application
practice.

Напомена:

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report

Београд,
Belgrade,

20.05.2009.



За Директор Центра
Department Manager

М. Милошевић
Срђан Милошевић, д-р инж.



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

2018

ЕТ "АДИС - 9 -
Анелия Митева"

АГЕНЦИЯ ЗА
ПРЕВОДИ

Адрес на управление: 4023 Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 20, ет. 9, ап. 53, тел: 032/ 826632; 266292

Превод от английски език

Електротехнически институт "Никола Тесла", Белград
Отдел за Електрически Изпитвания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бр./№ 50932/174

Клиент: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Производител: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Изпитван продукт: Кербов съединител - дълъг
Материал: Al 99.5
Туре: ZSD 50
Сечение: 50/8мм2

Изисквания: SRPS EN 61284: 2003 "Въздушни електрически линии.
Изисквания и изпитвания на съединителна арматура",
(идентичен с VDE 0202, част 2)

Предадени образци: Заявителя предоставя и подготвя за изпитване

Резултати от изпитването: Продукта е в съответствие с изискванията и прилаганата
практика.

Забележка:

Това заключение е издадено на база на Протокол от Изпитване

Белград
20.05.2009

Директор на отдел
дипл. инж., Срџчан Миљосавиџ
/подпис нечетлив/
/печат/

Подписаната Анелия Иванова Митева удостоверявам верността на съдържанието от
мен превод от английски на български език на приложените документи (заключение от
изпитване № 50932. Преводът се състои от 1 (една) страница.



ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 50932/174

Корисник: „PLAMEN“
Client: Indjija, Kralja Petra I bb

Произвођач: „PLAMEN“
Manufacturer: Indjija, Kralja Petra I bb

Испитани производ: **THREADED CLAMP-LONG**
Testing product: Materijal: Al 99.5
Type: ZSD 50
Intersection: 50/8 mm²

Продукт: SRPS EN 61284 : 2003 "Overhead lines - Requirements
Requirements: and tests for fittings", (identical to VDE 0202, Tail 2)

Узорковао: Client take specimens and prepare for the acceptance test
Sampled by:

Резултати: Product is in accordance with requirements and application
Testing result: practice.

Напомена:
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report

Београд,
Belgrade,

20.05.2009.



За Директор Центра
Department Manager

М. Милошевић
Срђан Милошевић, дипл. инж.



ВАРНО С
ОРИГИНАЛ

ЕТ "АДИС - 9 -
Анелия Митева"

АГЕНЦИЯ ЗА
ПРЕВОДИ

Адрес на управление: 4023 Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 20, ет. 9, ап. 53, тел: 032/ 826632; 266292

Превод от английски език

Електротехнически институт "Никола Тесла", Белград
Отдел за Електрически Изпитвания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бр./№ 50932/175

Клиент: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Производител: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Изпитван продукт: Кербов съединител - дълъг
Материал: Al 99.5
Type: ZSD 70
Сечение: 70/12 mm²

Изисквания: SRPS EN 61284: 2003 "Въздушни електрически линии,
Изисквания и изпитвания на съединителна арматура",
(идентичен с VDE 0202, част 2)

Предадени образци: Заявителя предоставя и подготвя за изпитване

Резултати от изпитването: Продукта е в съответствие с изискванията и прилаганата
практика.

Забележка:

Това заключение е издадено на база на Протокол от Изпитване

Белград
20.05.2009

Директор на отдел
дипл. инж., Сръчан Милосавиеч
/подпис нечетлив/
/печат/

Подписаната Анелия Иванова Митева удостоверявам верността на извършения от
мен превод от английски на български език на приложените документи - Заключението от
изпитване № 50932. Преводът се състои от 1 (една) страница.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

0721

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 50932/175

Корисник:
Client:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Произвођач:
Manufacturer:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Испитани производ:
Testing product:

THREADED CLAMP-LONG
Materijal: Al 99.5
Type: ZSD 70
Intersection: 70/12 mm²

Прописи:
Requirements:

SRPS EN 61284 : 2003 "Overhead lines - Requirements
and tests for fittings", (identical to VDE 0202, Teil 2)

Узорковао:
Sampled by:

Client take specimens and prepare for the acceptance test

Резултати:
Testing result:


Product is in accordance with requirements and application
practice.

Напомена:

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report


Београд,
Belgrade,

20.05.2009.



З. Директор Центра
Department Manager

M. Mijosević
Срђан Милошевић, д-р инж.



ВЕРНО
ОРИГИНАЛ

ЕТ "АДИС - 9 -
Анелия Митева"

АГЕНЦИЯ ЗА
ПРЕВОДИ

Адрес на управление: 4023 Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 20, ет. 9, ап. 53, тел: 032/ 826632; 266292

Превод от английски език

Електротехнически институт "Никола Тесла", Белград
Отдел за Електрически Изпитвания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бр./№ 50932/176

Клиент: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Производител: "Plamen"
Indjija, Kralja Petra I bb

Изпитван продукт: Кербов съединител - дълъг
Материал: Al 99.5
Type: ZSD 95
Сечение: 95/12 мм²

Изисквания: SRPS EN 61284: 2003 "Въздушни електрически линии.
Изисквания и изпитвания на съединителна арматура",
(идентичен с VDE 0202, част 2)

Предадени образци: Заявителя предоставя и подготвя за изпитване

Резултати от изпитването: Продукта е в съответствие с изискванията и прилаганата практика.


Забележка:

Това заключение е издадено на база на Протокол от Изпитване

Белград
20.05.2009

Директор на отдел
дипл. инж., Сръчан Милосавич
/подпис нечетлив/
/печат/

Подписаната Анелия Иванова Митева удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ - Заключение от изпитване № 50932. Преводът се състои от 1 (една) страница.

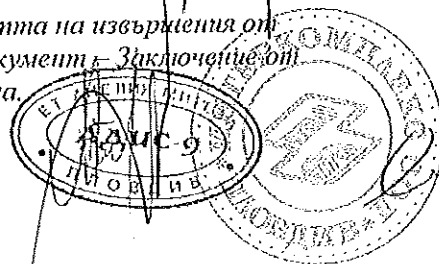

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

m

B

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 50932/176

Корисник:
Client:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Произвођач:
Manufacturer:

„PLAMEN“
Indjija, Kralja Petra I bb

Испитани производ:
Testing product:

THREADED CLAMP-LONG
Materijal: Al 99.5
Type: ZSD 95
Intersection: 95/12 mm²

Прописи:
Requirements:

SRPS EN 61284 : 2003 "Overhead lines - Requirements and tests for fittings", (identical to VDE 0202, Tail 2)

Узорковао:
Sampled by:

Client take specimens and prepare for the acceptance test

Резултати:
Testing result:

Product is in accordance with requirements and application practice.

Напомена:

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report

Београд,
Belgrade,

20.05.2009.



Зр Директор Центра
Department Manager

M. Mijatović
Срђан Милошевић, дипл. инж.



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

27.24

an Примошение ТС 4



JUAT

Акредитационо тело Србије
Accreditation Board of Serbia

Београд
Belgrade

на основу члана 8. Закона о акредитацији
Pursuant to the Article 8. of the Law on Accreditation

додељује
issues

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да организација
which confirms that

Електротехнички институт "Никола Тесла"
Лабораторија за испитивање и еталонирање
Београд

акредитациони број 01-134
accreditation number

задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006
meets requirements of

те је компетентна за обављање послова испитивања
thus being competent for performing tests

који су специфицирани у
Решењу о утврђивању обима акредитације
specified in the Schedule of Accreditation

Акредитација додељена 2007-04-26
Date of granting
Акредитација важи до 2010-11-10
Expiry date
Директор
Director
ВЕРНО
ОРИГИНАЛ
0725

Приложение ТС 5
към Технически спецификации
по процедура № PPD 15-055



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие на предлаганото изпълнение

Долуподписаният Ехиязар Гарабед Узунян, притежаващ лична карта № 643235253, издадена на 15.11.2011 от МВР, гр. Пловдив, с ЕГН 5105294446, адрес: гр. Пловдив, ул Елин Пелин" 26, в качеството ми на управител на ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 201, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115096057, във връзка с участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на арматура за АС проводници“; Реф. № PPD 15-055.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Предлаганите от фирма „Интеркомплекс“ ООД кербови съединители, производство на фирма Plamen DOO – Сърбия, изпълняват и отговарят напълно на изискванията на стандартизационните документи посочени в глава 2 от Документацията за участие, а именно съответствие със стандарт EN 61284:2003.
2. Предложените изделия съответстват на изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала“ и „Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи“ представени в Приложение IV.4. от Документацията на Възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

10.09.2015 г.




Декларатор:
Ехиязар Гарабед Узунян

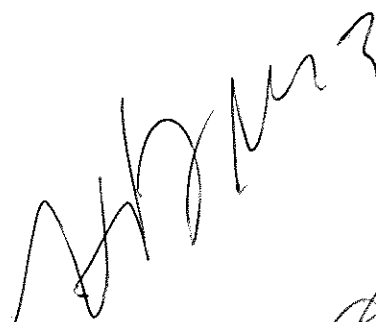

26



Приложение ТС 6
към Технически спецификации
по процедура № PPD 15-055



ИНСТРУКЦИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, СКЛАДИРАНЕ И МОНТАЖ НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ

1. Транспорт

Електрооборудването се транспортира в оригиналната транспортна опаковка на производителя, в която стандартно се доставя.

Препоръчва се избягването на натоварване и слагане на тежки предмети/товари върху опаковките на оборудването. Така се гарантира предпазване от счупване или деформация при съхранение и транспорт.

2. Съхранение

Доставяното електротехническо оборудване се съхранява в сухи и затворени складови помещения предоставящи нормални условия за съхраняване на стандартно електрооборудване.


Оборудването да се предпазва от влага и течаща вода.

3. Монтаж

Монтажът, на предлаганите кербови съединители задължително се извършва единствено и само от квалифициран и упълномощен за това персонал. Пресоването се осъществява със стандартен ръчен или хидравличен кербовъчен инструмент, като се използват матрици за съответната квадратура.

Последователност на операциите

Проверете състоянието на проводника, в случаите когато е прекъснат отрежете правилно и чисто повредената част. Обработете краищата, така че да няма груби части.




Почистете повърхността на проводника, за да осигурите добър контакт и подгответе за монтаж. Проверете целостта и квадратурата на кербовия съединител дали съответства на сечението на проводника.

Забележка:

Въведете проводника като е необходимо краищата на проводника да излизат 2-5 см извън съединителя.

Определете номера на матрицата за п съобразно квадратурата.

Започнете да кербовате съединителя по описания начин, като следвате последователност от средата към краищата.

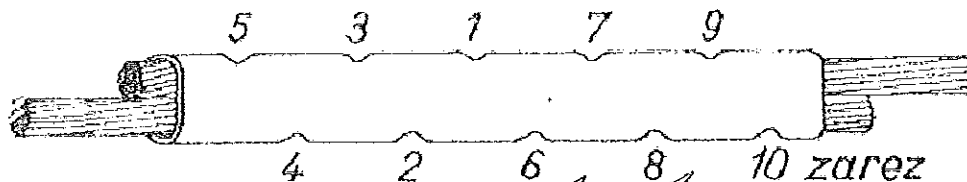


Забележка:

Процеса на кербоване е необходимо да бъде напълно завършен.


Да не се правят опити за ремонт или модификация на кербовите съединители!

Задължително се взимат мерки за безопасност съгласно утвърдените наредби и правилници и осигуряване на изискваните лични предпазни средства при работа по електрически мрежи.

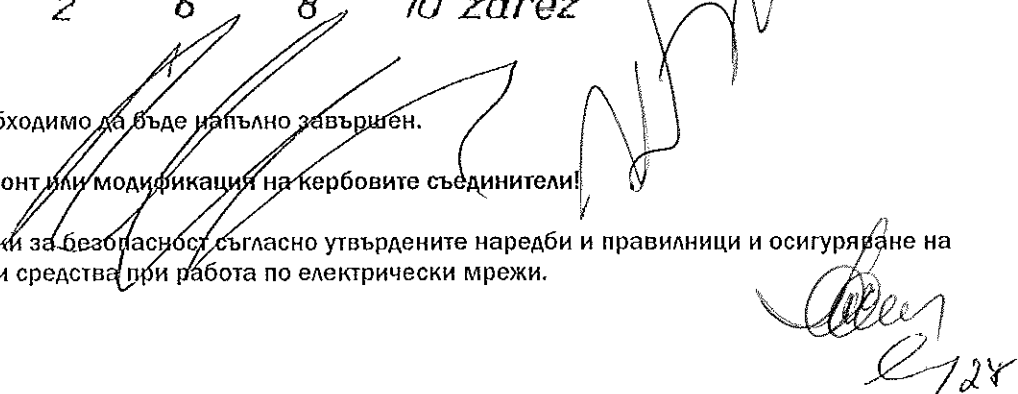


Поддръжка

Предпазителите не изискват специална поддръжка.



4. Обслужване и поддържане

Производителя на електрооборудването не предвижда специализирани дейности по обслужването и поддръжката на апаратурата.



10.09.2015 г.

Участник ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

Ехиязар Узунян - управител




27.09.15

Приложение 3
към Техническо предложение
по процедура РРД 15-055

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА. ОПАКОВКА.

1. Таблица с количества до 7 и 30 дни, минимална партида:


SAP №	Наименование на материал	Съкратено наименование на материала съгласно технически стандарт	Минимален размер на партида, бр.	Количества със срок на доставка до 7 (седем) календарни дни, бр.	Количества със срок на доставка в рамките на 1 (един) календарен месец, бр.
1	2	3	4	5	6
*****	Кербов съединител за алуминиево - стоманени проводници 25 mm ²	Керб. съединител за AC 25 mm ²	25	25	25
*****	Кербов съединител за алуминиево - стоманени проводници 35 mm ²	Керб. съединител за AC 35 mm ²	25	25	25
*****	Кербов съединител за алуминиево - стоманени проводници 50 mm ²	Керб. съединител за AC 50 mm ²	25	25	75
*****	Кербов съединител за алуминиево - стоманени проводници 70 mm ²	Керб. съединител за AC 70 mm ²	25	25	50
*****	Кербов съединител за алуминиево - стоманени проводници 95 mm ²	Керб. съединител за AC 95 mm ²	25	25	25

2. Опаковка:

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Минимален размер на партида, бр.*	Вид опаковка	Бруно тегло на 1 (един) брой транспортна опаковка, кг.
*****	Керб. съединител за AC 25 mm ²	25	запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	8,000 kg (100 бр.)
*****	Керб. съединител за AC 35 mm ²	25	запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	11,000 kg (100 бр.)
*****	Керб. съединител за AC 50 mm ²	25	запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	12,750 kg (75 бр.)
*****	Керб. съединител за AC 70 mm ²	25	запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	13,250 kg (50 бр.)
*****	Керб. съединител за AC 95 mm ²	25	запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	14,600 kg (25 бр.)

10.09.2015 г.

Участник: ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

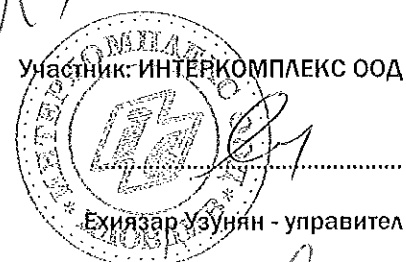

Егхязар Узунян - управител

by 29

ПРОЕКТ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР

Днес,201... г. (дата на сключване), в град София, България, между страните:

(1) **"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД** със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район "Младост", бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958, Банкова сметка: код: UNCRBGSF; сметка: BG43UNCR76301002ERPUL; при банка: Уникредит Булбанк, представлявано от – Изпълнителен Директор и, наричано за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, от една страна,

и

(2), със седалище и адрес на управление: гр....., ул....., тел..... факс:, e-mail:, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК, представлявано от..... –, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, от друга страна,

в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРД и предмет:, сключено Рамково споразумение № .../... г. и на основание чл. 41 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Съгласно условията на настоящия договор и последващите поръчки за доставка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави и продаде, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да приеме и купи стоки, представляващи:....., описани по вид и количество в Приложение 1 от настоящия договор и отговарящи на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2 на рамковото споразумение. За целите на договора и за краткост описаните стоки от Приложение 1, ще бъдат наричани по-долу **"СТОКА"**.

1.2. Стоката, предмет на настоящия договор, се доставя и купува по поръчки, генерирани през SAP и отправени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да поръчва стока по предмета на договора всеки месец, нито да поръчва, приеме и закупи цялото прогнозно количество от стоката през срока на действие на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще поръчва само толкова стока, колкото му е необходима според неговата готовност. В поръчката се включват данни за вида на стоката, конкретните количества, единична и обща цена, срок и място за доставка. Местата за доставка на стоката по предмета на договора са складове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, находящи се на територията на страната в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница. Точният адрес на съответната складова база се посочва в поръчката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.3. Предаването на стоката се извършва в посочения в поръчката склад с приемно - предавателен протокол, двустранно подписан от страните по този договор или от техни надлежно упълномощени представители. Приемно-предавателният протокол се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра в съответствие с образеца от Приложение 3 към договора, като един остава за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два се предават на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, заедно с документите, описани в Приложение 5 към т. 4.2 от настоящия договор.

1.4. (1) Протоколът по т. 1.3. се подписва и от подизпълнителя, ако в поръчката по т. 1.2 са включени стоки, за доставка на които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение, съгласно 4.10. от договора.

(2) Точка 1.4, ал.1 не се прилага, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или доставката на стока или част от нея не е възложена на подизпълнителя.

1.5. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стока преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на приемно-предавателния протокол по т. 1.3 по-горе.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. (1) Единичните цени на стоката, предмет на договора, са описани в **Приложение 1**, неразделна част от него.

Единичните цени за стоката, посочена в Приложение 1 към настоящия договор, не могат да бъдат по-високи от базовите единични цени за стоката по сключеното рамково споразумение.

(2) При надлежно и своевременно осъществяване предмета на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поръчаната по реда на т. 1.2 и приета по реда на т. 1.3 стока по единични цени от Приложение 1. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС според законодателството на Република България. Единичните цени, по които се плаща стоката, са определени до франко складове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в т. 1.2 по-горе, като включва всички разходи: транспорт, такси, застраховки, опаковка, документация и всички други съпътстващи доставката на стоката разходи.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща поръчаната по реда на т. 1.2. и приета по реда на т. 1.3. стока чрез банкови преводи по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършени в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и предоставяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и документите, посочени в т. 4.2 от договора, които придружават стоката. Във фактурата трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на рамковото споразумение, № и дата на приемно-предавателния протокол по т. 1.3 и № на поръчката за доставка. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** издадената фактура и документите, които придружават стоката, най-късно в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на издаването на фактурата, като при забава за представяне на фактура и придружаващите стоката документи, срокът за плащане се удължава съответно със срока на забавата.

2.3. Максималната стойност на договора е в размер на (.....) лева без ДДС. Независимо от това дали срокът на договора по т. 3.1 е изтекъл, при достигане на максималната стойност по тази точка, договърът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 5.7.

2.5. Условието по т.2.4. не се прилага в случаите по т. 5.8.

3. СРОКОВЕ

3.1. Договорът се сключва за срок от (.....) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

3.2. Съответните срокове за доставка на съответните количества от стоката са посочени в Приложение 2.

3.3. Срокът за доставка по предходната т. 3.2 тече от датата на поръчката по т. 1.2.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави поръчаната му стока в уговорения срок от датата на поръчката, съгласно количеството, посочено в т. 3.2. от настоящия договор.

3.5. В случай, че в поръчката са включени количества, по-големи от договорените по т. 3.2., за количеството над максималното, това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. С потвърждението на поръчката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** вписва в същата очаквана дата за доставка, която се отнася само за количествата над максималните, посочени в т. 3.2, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави уговореното максимално количество по т. 3.2 в 30-дневен срок от датата на поръчката.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на техническите изисквания, определени в Приложение 2 от Рамково споразумение №/....., сключено между същите страни, и в съответствие с регламентите, определени в настоящия договор.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката, комплектована с документите, описани в Приложение 5, неразделна част от настоящия договор.


4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** най-малко два дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането ѝ в местоизпълнението /местоназначението/, посочено в съответната поръчка, чрез факс съобщение или съобщение на електронна поща. Неизпълнението на това задължение освобождава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от забава за приемането на стоката.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоката, които могат да бъдат противопоставени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** платената цена заедно с лихвите, както и да заплати разносните по договора в случаите, когато се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, като в тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора по т. 9.1., ал. 1.

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на стоката по т. 1.1. с приемно-предавателния протокол по т. 1.3.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната или неотговаряща на изискванията стока, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.5. на договора, в сроковете, определени в договора



4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената на поръчаната, реално доставена и приета стока, съгласно условията на настоящия договор.

4.9. При изпълнението на настоящият договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да използва/ще използва следният/те подизпълнител/и (попълва се при сключване на договора, ако участникът, определен за изпълнител, е декларирал в заявлението си, че при изпълнение на договора ще използва подизпълнители) за изпълнение на (посочват се видовете работи, които ще се изпълняват от подизпълнителя/ите), представляващи(.....)% от общата стойност на поръчката (попълва се съобразно декларацията от заявлението на участника).

4.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, и в срок до три дни от датата на сключване изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на договора, на лица, които не са посочени като негови подизпълнители в т. 4.9 по-горе, и с които не е сключен и представен на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** договор за подизпълнение.

4.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да замени подизпълнителя/ите по т. 4.9, когато:

а) За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

б) Подизпълнителят/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.14. В случаите по т. 4.12 и 4.13 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до три дни от датата на сключване, заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя.

4.15. Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използването на подизпълнител/и не изменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.

4.16. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.

4.17. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора, за подизпълнение.

4.18. Доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, не се счита за наемане на подизпълнител, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от настоящия договор за обществена поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи свой представител за приемане на стоката по т. 1.1. с приемно-предавателния протокол по т. 1.3.

5.2. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** провежда входящ контрол за качество на доставената стока с цел установяване на съответствието ѝ с изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него. За проведения входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изготвя протокол.

(2) При установяване на недостатъци по време на входящия контрол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 10 /десет/ дни от датата на протокола по ал. 1. В писменото уведомление по предходното изречение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** описва недостатъците (дефектите) на доставената стока и начинът за отстраняването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложения начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 1 /един/ работен ден от датата на получаване на уведомлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за резултатите от входящия контрол. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за решението си относно констатациите от входящия контрол в срока по предходното изречение, се счита, че не ги приема, вследствие на което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** пристъпва към съставянето на констативен протокол по ал. 3. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приеме констатациите и предложенията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констативен протокол по ал. 3 не се съставя, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани констативните недостатъци (дефекти) в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на писменото им приемане. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не приеме констатациите и предложенията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последният го уведомява писмено за дата, час и място за съставяне на констативен протокол по ал. 3. Писменото

уведомление за съставянето на констативен протокол по ал. 3 се изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не по-късно от три дни преди посочената в уведомлението дата за съставяне на протокола.

(3) При отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да приеме констатациите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно недостатъците (дефектите) на стоката и начина на тяхното отстраняване по предходната алинея, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци, начинът и срокът за тяхното отстраняване. Срокът за отстраняване на недостатъците (дефектите) на стоката не може да бъде по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарни дни.

(4) Неявявяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне и подписване на констативния протокол по предходната алинея не го освобождава от отговорност. В този случай констативният протокол се съставя само от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по факс или електронна поща за изпълнение. В този случай срокът за отстраняване на недостатъците, посочен в констативния протокол, започва да тече от датата на изпращането на протокола на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) При съставянето на констативния протокол по ал. 3, респективно по ал. 4, страните отчитат уговореното в т. 5.3. от договора.

5.3. При установяване на недостатъци (дефекти) на стоката по реда на т. 5.2. или т. 6.5. от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има следните алтернативни права:

(1) да иска замяна на дефектната или неотговаряща на изискванията стока с нова за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; или

(2) да задържи стоката и да иска отбив от цената; или

(3) да откаже да приеме стоката или да върне приетата, но дефектна или неотговаряща на изискванията стока, съответно да не я заплати или ако вече е заплатена, да иска връщането на платената за нея цена.

5.4. При доставка на дефектна стока или стока, която не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.5., и в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците, съответно не замени дефектната стока с качествена в уговорените срокове, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предприеме действия за отстраняване на недостатъците от трета страна или да ги отстрани сам, за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойката по т. 7.2.

5.5. В случаите на т. 5.3., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приеме неотговарящата на изискванията или дефектна стока на отговорно пазене, като вземе всички възможни мерки за безопасното ѝ съхранение за максимален срок от един месец.

5.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен, съгласно условията на този договор, да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договорената цена за поръчаната, реално доставена и приета стока.

5.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на подизпълнителя.

5.8. При приемането на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

6. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на стойност от (.....) лева под формата на паричен депозит по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както следва: SWIFT (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN) в лева: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL; при банка: Уникредит Булбанк или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност/...../ месеца.

6.2.(1) Гаранцията за изпълнение ще компенсира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на договора (задължения по договора) от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и за произтичащите от тях неустойки. В случай, че претърпените вреди на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение по предходната точка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

(2) За неуредените условия по отношение на гаранцията за изпълнение и в частност за попълването и при усвояване на суми от нея се прилага съответно Раздел 6 (в частност т. 6.5) от рамковото споразумение.

6.3. (1) Гаранцията за изпълнение или неинкасираната част от нея ще бъде освободена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и върната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора, съответно след прекратяването му на друго основание, ако изпълнението е надлежно, освен ако не е усвоена поради неизпълнение.

(2) За срока, през който гаранцията за изпълнение е престояла законосъобразно при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последният не дължи лихва.



6.4. Гаранционният срок на закупената стока е месеца, считано от датата на подписването на приемно-предавателния протокол за приемането ѝ в склада на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при спазване на указанията за съхранение, монтаж и експлоатация на производителя.

6.5. (1) По всяко време от действието на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проверява доставената стока, която не е в режим на експлоатация, за наличие на скрити недостатъци. Проверката по предходното изречение се извършва от служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, притежаващи съответната техническа компетентност, и се удостоверява със съставянето на констативен протокол. При откриване на скрити недостатъци на доставената стока по реда на настоящата точка, същите се считат за гаранционни дефекти и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстрани в съответствие с гаранционните условия, при условие, че са спазени условията за съхранение на стоката.

(2) За гаранционни дефекти на стоката, освен скритите недостатъци по т. 6.5, ал. 1, се считат и всички дефекти на стоката, които са се проявили по време на експлоатацията ѝ и не са резултат от неправилни действия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или негови служители и са в рамките на гаранционния срок по т. 6.4.

(3) При констатиране на дефекти (неизправности) на стоката в рамките на гаранционния срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 10 /десет/ дневен срок от откриването им. В писменото уведомление по предходното изречение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** описва недостатъците (дефектите) на стоката и начинът за отстраняването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложеният начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за констатирания дефект на стоката в рамките на гаранционния срок. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за решението си по отношение на предявената reklamacия в срока по предходното изречение, се счита, че не я приема, вследствие на което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** пристъпва към съставянето на констативен протокол. За съставянето и съдържанието на констативния протокол се прилагат съответно т. 5.2, ал. 2-5. При съставянето на констативния протокол страните отчитат уговореното в т. 6.6.

6.6. В рамките на гаранционния срок по т. 6.4, всички разходи по отстраняване на дефекти и/или замяна на стоката с нова, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се констатират фабрични дефекти, които не могат да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата, на която неизправната стока му е предадена за ремонт, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да замени дефектната стока с нова в срок до 1 (един) месец, считано от изтичането на 15-дневния срок за ремонт на стоката.

7. ОТГОВОРНОСТИ

7.1. При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2% за всеки пълен ден забава, но не повече от 10% общо върху стойността на неизпълненото задължение.

7.2. За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционния срок (с изключение на случаите по т. 8.1), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка, равна на 10% от стойността на реално доставената, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е възникнало неизпълненото гаранционно задължение.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да претендира неустойка в размер на 50% от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в т. 6.1, в следните случаи:

- (1) при прекратяване на договора по т. 9.1., ал. 2;
- (2) при отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни поръчка за доставка при условията на този договор;
- (3) при прекратяване на договора по т. 9.1., ал. 3 и ал. 4.

7.4. При забава за плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10%), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% общо от стойността на забавеното плащане.

7.5. Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с т. 6.2 по-горе или да я прихване от следващо дължимо плащане по договора.

7.6. В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС.

7.7. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** вреди, той може да търси от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи.

7.8. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да изпрати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр от договор за подизпълнение/допълнително споразумение към договор за

подизпълнение по т. 4.10 и/или 4.14 от настоящия договор в срок до три дни от датата на сключване на договора, съответно споразумението към него, то той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева.

7.9. При нарушаване на задължение по раздел 11 по-долу, виновната страна дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в размер на **50%** от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на задълженията по раздел 11 от договора.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

8.1 В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

8.2 Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четирнадесет) дни след започването му.

8.2.2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издаването или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

8.3 В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати договора по т. 9.3.

9. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1) да развали договора в случаите на т. 4.5. от договора;

(2) да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с повече от 30 дни, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойката по т. 7.3., ал. 1;

(3) да прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при повторна доставка на партида дефектна стока или на стока, неотговаряща на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в договора и в приложенията към него, когато това обстоятелство е установено по реда на точка 5.2. от настоящия договор, като в този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойката по т. 7.3., ал. 3. Настоящата клауза се прилага и в случаите, когато:

а) двете доставени партиди дефектна стока и/или стока, неотговаряща на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, не са поредни;

б) в рамките на срока на договора е установено един или повече пъти по реда на т. 6.5. и един или повече пъти по реда на т. 5.2. (кумулятивно), че доставена стока е дефектна и/или не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в договора и в приложенията към него.

(4) да прекрати договора без предизвестие, в случай, че по реда на т. 6.5 към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са отправяни три или повече претенции (които не е задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената стока, дори същите да са били отстранени. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойката по т. 7.3., ал. 3.

9.2. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

9.3. В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

9.4. Договорът се прекратява и в следните случаи:

(1) по т. 2.3; и

(2) по т. 3.1.

9.5. Извън хипотезите по предходните точки, настоящият договор се прекратява или разваля и на следните основания:

(1) в изрично посочените случаи в рамковото споразумение, които не се съдържат в настоящия договор;

(2) на общо основание при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

(3) при разваляне или прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което се сключва настоящия договор, като направените поръчки до момента на прекратяването съответно развалянето се довършват и заплащат при условията на договора.

10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето ѝ от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 2 (две) години след прекратяване на договора.

11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.

12.2. (1) При празноти в настоящия конкретен договор, сключен въз основа на рамково споразумение, субсидиарно ще се прилага уговореното в рамковото споразумение, доколкото то не противоречи на смисъла и съдържанието на настоящия конкретен договор.

(2) При противоречие на уговореното в рамковото споразумение и приложенията към него с уговореното в конкретния договор (и приложенията към него), сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в настоящия конкретен договор за обществена поръчка.

12.3. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

12.4. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

12.5. (1) При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, настоящият договор остава в сила, ако са налице едновременно следните условия:

1. Правоприемникът сключи договор за продължаване на настоящия договор за изпълнение;
2. Договорът за продължаване не променя настоящия договор за изпълнение;
3. Правоприемникът отговаря на условията на чл. 43, ал. 7 изречение второ от ЗОП.



(2) Ако правопримникът не отговаря на предходната ал. 1, т. 3, настоящият договор се прекратява по право, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съответно правопримникът дължи обезщетение по общия исков ред.

12.6. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение 1: Стока и цени;

Приложение 2: Количества със срокове за доставка и опаковка */Приложение 4 от рамковото споразумение/*;

Приложение 3: Образец на приемо-предавателен протокол;

Приложение 4: Образец на опаковъчен лист;

Приложение 5: Придружаващи доставката документи.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение 3 към договора.....

ДОСТАВЧИК

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Договор №
...../.....г

ПОЛУЧАТЕЛ:
Централен склад -

PO №.....

Дата на предаване на стоката:

Днес,г., беше извършено предаване и приемане на следните материали:

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Количество, бр.

Име на куриерската фирма, извършила доставката	
Транспортно средство – камион (посочва се регистрационния номер)	
Придружаващи доставката документи	Декларация за съответствие
	Олаковъчен лист, изготвен съгласно т.х на Договора
	Инструкция за монтиране, вкл. описание на необходимите инструменти, формите (матриците) за пресоване и последователността на операциите.
	Изисквания за съхранение и транспортиране
	Комплект документи за Дирекция „Логистика и бизнес обслужване“
Забележка (попълва се при необходимост)	

Предал:

Приел:

.....
(име и фамилия)


.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност)

.....
(длъжност)

(подпис)

(подпис)




ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

ДОСТАВЧИК <i>(име и адрес на фирмата)</i>	Поръчка(и) за покупка №: <i>(дата)</i>
ПОЛУЧАТЕЛ	<i>(име и адрес на фирмата)</i>
Вид транспортно средство	
Регистрационен номер на транспортното средство	
Име на куриерската фирма, извършила доставката	
Място на съставяне	
Дата на съставяне	

SAP № на стоката	Наименование на материала	Вид опаковка	Брой на стоката в опаковка	Общ брой	Общо брутно тегло, кг.

Име и фамилия на отговорното лице,
Съставило Опаковъчния лист:

.....

.....
(подпис)




Приложение 5 към договора.....

1. Място на доставка.

1.1. Местата за доставка са складовете в градовете:

гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ №10, факс: 02/89 59 744
гр. Враца, ж.к. „Сениче“ №21, факс: 092/64 73 60
гр. Левски, ул. „Петко Р. Славейков“ №28,
гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост“ №5,

1.2 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-малко два работни дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането ѝ в местоназначението на факс номер или електронен адрес за съответния склад.

2. Придружаващи доставката документи.

2.1. Възложителят е длъжен да достави стоката с два комплекта документи, единият от които трябва да съдържа:

2.1.1. **Приемо-предавателен протокол**, изготвен по образец в Приложение 3, в три еднообразни екземпляри.

2.1.2. **Декларация за съответствие**, издадена от производител, която задължително да съдържа следната информация:

2.1.2.1. Име и адрес на производителя.

2.1.2.2. Име и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв.

2.1.2.3. Пълно наименование на стоката.

2.1.2.4. Директива(и).

2.1.2.5. Стандарт(и).

2.1.2.6. Дата и място на изготвяне на Декларацията за съответствие.

2.1.2.7. Име и фамилия на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

2.1.2.8. Подпис на лицето, изготвило Декларацията за съответствие.

2.1.2.9. Печат на производителя.

2.1.3. **Опаковъчен лист**, изготвен по образец в Приложение 4, който задължително съдържа следната информация:

2.1.3.1. Име и адрес на Изпълнителя.

2.1.3.2. Име и адрес на Възложителя.

2.1.3.3. Номер на поръчка (и) за покупка.

2.1.3.4. Дата на издаване на поръчка (и) за покупка.

2.1.3.5. Вид транспортно средство.

2.1.3.6. Регистрационен номер на транспортното средство.

2.1.3.7. Име на куриерската фирма, извършила доставката

2.1.3.8. SAP номер на стоката.

2.1.3.9. Наименование на стоката.

2.1.3.10. Вид опаковка.

2.1.3.11. Брой на стоката в опаковка.

2.1.3.12. Общ брой.

2.1.3.13. Общо брутно тегло, кг.

2.1.3.14. Място на съставяне на Опаковъчния лист.

2.1.3.15. Дата на съставяне на Опаковъчния лист.

2.1.3.16. Подпис на отговорното лице, съставило Опаковъчния лист.

2.1.4. **Инструкция за монтиране**, вкл. описание на необходимите инструменти, формите (матриците) за пресоване и последователността на операциите - само при първа доставка (за всеки склад поотделно).


2.1.5. **Изисквания за съхранение и транспортиране.**

Вторият комплект документи, с изключение на приемо-предавателния протокол, трябва да бъде опакован в хартиен или найлонов плик, на който да бъде поставен етикет с опис на съдържанието му и следния надпис: за направление „Логистика“.

Приложение 4 към рамково споразумение

Срокове на доставка и опаковка

SAP No	Наименование на материал	Съгласно наименование на материала съгласно технически стандарт	Минимален размер на партида	Количество със срок на доставка до 7 (седм) календарни дни бр.	Количество със срок на доставка в рамките на 1 (едн) календарен месец бр.
1	2	3	4	5	6
*****	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 25 mm ²	Керб. съединител за AC 25 mm ²	25	25	25
*****	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 35 mm ²	Керб. съединител за AC 35 mm ²	25	25	25
*****	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 50 mm ²	Керб. съединител за AC 50 mm ²	25	25	75
*****	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 70 mm ²	Керб. съединител за AC 70 mm ²	25	25	50
*****	Кербов съединител за алуминиево – стоманени проводници 95 mm ²	Керб. съединител за AC 95 mm ²	25	25	25

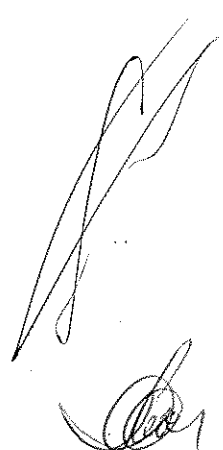

ОПАКОВКА

SAP № на стоката	Наименование на стоката	Минимален размер на партида бр.	Вид опаковка	Брутно тегло на 1 (един) брой транспортна опаковка кг.
*****	Керб. съединител за АС 25 mm ²	25	Запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	8000kg(100бр.)
*****	Керб. съединител за АС 35 mm ²	25	Запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	11000kg(100бр.)
*****	Керб. съединител за АС 50 mm ²	25	Запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	12750kg(75бр.)
*****	Керб. съединител за АС 70 mm ²	25	Запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	13250kg(50бр.)
*****	Керб. съединител за АС 95 mm ²	25	Запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал	146000kg(25бр.)

