


Утвърждавам:


Упълномощен член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дата: 29.11.2017 г.

ДОКЛАД

за „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPD 17-072

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от комисия, назначена със заповед № CD-ORD-4468/04.08.2017 г. на Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 17-072-1 от 26.06.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обявяване и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, във връзка с провеждането на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с Решение № PPD 17-072-1 от 26.06.2017 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е обявена чрез обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 28.06.2017 г. под номер 2017/S 121-245742. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 28.06.2017 г. и са заведени под преписка № 01467-2017-0066. Документацията за участие е публикувана профила на купувача на Възложителя на основание чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 28.06.2017 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя също на 28.06.2017 г. в самостоятелен раздел с № 64350.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции;

Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции.

Според обявлението и документацията за участие в поръчката, всеки участник може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за една, за няколко или за всички) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие.

III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-4468/ 04.08.2017 г. и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Мария Панайотова Иванова – юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ А

3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Мая Велева – Ръководител отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Цветослав Аспарухов Райков – ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Ангелов Танев – юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

2. Юлия Добрева - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Цветина Росенова Димитрова - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Иван Димитров Генев - ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Цветелина Маринова Георгиева - ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

състави и подписа този доклад на 27.11.2017г., който отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, на свои заседания (открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона), на които присъстваха членовете ѝ. Резултатите и решенията, взети от комисията на проведените заседания, са документирани в протоколи, които съставляват приложения - неделима част от настоящия доклад, и които са приложени по досието на поръчката. Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите, извършеното класиране по предварително обявения критерий за възлагане на поръчката, както и въз основа на документите по чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа, който се предава на възложителя за утвърждаване съгласно чл. 106 от ЗОП и за вземане на решение съобразно с неговата компетентност.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 03.08.2017 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 5 /пет/ броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-8526/03.08.2017 г. 10:36 часа – „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 2-4, тел.: 02/ 8684435, факс: 02/ 8684435. Участникът участва за **обособена позиция 1, обособена позиция 2.**
2. Вх. № CD-DOC-8566/03.08.2017 г. в 13:58 часа – „ТриЕл“ ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: 1309 гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 205, тел.: 02/ 929 34 25, факс: 02/ 929 34 25, e-mail: office@tri-el.bg. Участникът участва за **обособена позиция 1;**
3. Вх. № CD-DOC-8567/03.08.2017 г. в 14:01 часа – „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: 9000 гр. Варна, р-н Одесос, бул. Сливница № 26, тел.: +359 886171799; 052/ 803528, e-mail: office@emielectric.com. Участникът участва за **обособена позиция 2;**
4. Вх. № CD-DOC-8570/03.08.2017 г. в 14:21 часа – „СИМЕНС“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: 1309 гр. София, ул. „Кукуш“ № 2, тел.: 02/ 8115 611, факс: 02/ 8115 660, e-mail: siemens.bg@siemens.com. Участникът участва за **обособена позиция 1, обособена позиция 2 и**
5. Вх. № CD-DOC-8576/03.08.2017 г. в 14:57 часа – „НЕОПЕТ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 6, тел.: 042/ 959 565, факс: 042/ 230 744, e-mail: neopet@neopet-bg.com. Участникът участва за **обособена позиция 1, обособена позиция 2.**

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 10:00 часа на 04.08.2017 г. В състава ѝ, поради обективна невъзможност да присъства на заседанието на комисията при отварянето на представените оферти на мястото на Цветослав Аспарухов Райков – основен член,

взе участие Иван Димитров Генов, определен за резервен член на комисията със заповедта за нейното назначаване.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участниците в откритата процедура, които попълниха списък на присъстващите и представиха съответните пълномощни, както следва:

1. Павлин Първанов – представител на участника „СИМЕНС“ ЕООД;
2. Пламен Начев - представител на участника „ТриЕл“ ООД.
3. Крум Йовчев – представител на участника „BAE Контролс“ ООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията в удостоверение на делегираната им представителна власт. Пълномощните са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан от посочените по-горе лица списък на присъстващите.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Публичното заседание на комисията по отваряне на опаковките с офертите на участниците и оповестяването на съдържанието им се проведе в административната сграда на възложителя в гр. София, на адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2, заседателна зала.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат техническите предложения и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници. Присъстващите представители на участниците не се възползваха от направеното предложение.

След отварянето на опаковките с офертите и публичното оповестяване на съдържанието им и след извършване на всички действия, предвидени в чл. 54, ал. 3 – ал. 5 от ППЗОП, в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви края на публичната част от заседанието на комисията.

На свое закрито (за участниците) заседание, проведено на 28.08.2017 г. комисията разгледа представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатациите от направената проверка относно наличието и редовността на представените в офертите на участниците документи са подробно описани от комисията в протокола от 28.08.2017г., изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, представляващ Приложение 1, неразделна част от настоящия доклад.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 28.08.2017 г., който отразява констатациите на комисията относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя е изпратен до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача – 28.08.2017 г. Протоколът е получен от всички участници по факс на 28.08.2017г.

Във връзка с отразените в цитирания протокол констатации, на участниците „ТриЕл“ ООД и „СИМЕНС“ ЕООД, за които е посочено, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е указан съгласно разпоредбите на същия член срок от 5 работни дни, както и ред и начин за представяне на допълнителните документи.

От получения на 05.09.2017 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане

на обществена поръчка с „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072 е получен в определения срок от всички участници, от които това е изискано с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 28.08.2017 г., а именно:

- „ТриЕл“ ООД - вх. № CD-DOC 9603/ 29.08.2017 г. в 16:22 часа;
- „СИМЕНС“ ЕООД - вх. № CD-DOC 9693/ 31.08.2017 г. в 16:37 часа.

На 05.09.2017 г., комисията отвори опаковките с допълнително представените документи.

В работата на комисията, при разглеждането и оценката на допълнително представените „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072 , вместо Мая Велева - основен член на комисията се включи Цветослав Аспарухов Райков – основен член, съгласно заповедта за назначаване на комисията. Преди да започне своята работа в комисията Цветослав Аспарухов Райков се запозна със списъка на участниците, представи декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и се запозна с работата на комисията до момента.

Комисията разгледа допълнително представените документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и установи, че всички участници „ТриЕл“ ООД „НЕОПЕТ“ ООД „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД „СИМЕНС“ ЕООД, „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072 и взе решение да бъдат разгледани техническите предложения и на петимата участници. За това свое заседание комисията състави и подписа нарочен протокол (**Приложение 2**, неразделна част от настоящия доклад).

На 31.10.2017г. от 10:00 часа, на свое закрито заседание, се събра комисията по процедурата, за да обсъди разгледаните от техническите експерти към състава на комисията технически предложения на участниците. За това свое заседание комисията състави и подписа нарочен протокол (**Приложение 3**, неразделна част от настоящия доклад).

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително обявени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции;

По отношение на техническото предложение на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Участникът „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение на техническото предложение на участника „Неопет“ ООД:

Комисията констатира следните неточности и несъответствия:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rask) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU.

Предложеният от участника Micom C264 SER се монтира в шкаф, в който, от приложената документация, не е видно да има охлаждане и осветление. Предложеният шкаф е с IP20 (стр.220 от офертата).

2/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа: протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други. RTU трябва да комуникира с минимум 120 броя цифрови устройства.

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за открита процедура с реф. № PPD 17-072

За Micom C264 SER, от приложената документация на участника, не е видно да се поддържат протоколи за комуникация IEC 61850 и Modbus TCP/IP. (стр.225). Предложеният Micom C264 SER има възможност за комуникация със само до 4 броя цифрови устройства. (стр.225 от офертата).

3/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 48 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

Предложените цифрови входове DIU211-16DI не се захранват вътрешно с 48 V DC, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите изходи е външно с номинално напрежение 48 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

За предложените цифрови изходи DOU201-8, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „НЕОПЕТ“ ЕООД за обособена позиция 1 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „ТриЕл“ ООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Аналоговите входове са с обхват ± 5 mA DC и са неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Предложените аналогови входове AI-2010 са с обхват ± 20 mA.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на многопортовия маршрутизатор е вътрешно и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Предложеният многопортов маршрутизатор (switch) RS 900 не е част от модулната конструкция на RTU и е с външно захранване.

3/ Съгласно изискване на възложителя:

Комуникационният модул е част от модулната конструкция на RTU и трябва да се захранва вътрешно. Комуникационната връзка между RTU и SCADA се осъществява по два канала:

Основен – Ethernet interface, наземна LAN свързаност.

Резервен – GSM/GPRS канал на мобилен оператори.

В приложената документация е видно, че комуникацията по резервен GPRS канал се извършва, чрез външен GSM/GPRS модул, които не е част от модулната конструкция на RTU и се захранва външно.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Софтуерът за потребителска настройка на всички функции на RTU трябва да се използва едновременно от минимум пет потребителя към неограничен брой RTU.

Предварително, на постъпило писмо с вх. № СВ-DOC-8030/21.07.2017 г. с въпроси по документацията за участие, е отговорено, че лиценза за използване на всеки софтуер не трябва

да се защитава с хардуерен ключ (dongle) и трябва да позволява неговото използване от възложителя без ограничения

Софтуерът на Sprecom-E-C Sprecher Automation за параметризация работи с определен, ограничен брой хардуерни ключове.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ТриЕл“ ООД за обособена позиция 1 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „СИМЕНС“ ЕООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Аналоговите входове следва да са с обхват ± 5 mA DC и да са неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Предложените от участника аналогови входове AI 2300 имат обхват до ± 20 mA DC, като за получаване на ± 5 mA DC, участника използва допълнително монтирани външни резистори.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният от участника комуникационен модул на SICAM AK 3, в приложената документация не е посочено да се поддържа протокол за комуникация Modbus TCP/IP.

3/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 48 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Захранването на предложените от участника цифрови входове DI 2113 не е вътрешно.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Комуникационната връзка на RTU със SCADA системата трябва да се осъществява по два канала: Основен – Ethernet interface, наземна LAN свързаност.

Резервен – GSM/GPRS канал на мобилен оператори.

GSM/GPRS антената е неразделна част от RTU.

В приложеното техническо предложение на участника не е открита информация за наличие на комуникация по резервен GPRS канал, както и наличие на антена.

5/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU. Комуникационният шкаф трябва да бъде стоящ, с подход на кабелите отдолу, със заключваща се врата. За заключването трябва да се използва брава „Въртяща ръкохватка“, пригодена за заключване с халф-цилиндър с дължина 40 mm и ъгъл на завъртане на палеца 90°.

В приложеното техническо предложение на участника няма описание на комуникационния шкаф, с неговите технически характеристики.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени

предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „СИМЕНС“ ЕООД за обособена позиция 1 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции.

По отношение на техническото предложение на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Участникът „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение на техническото предложение на участника „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 24 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

Предложените от участника цифрови входове DIU211-16DI не се захранват вътрешно с 24 V DC, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрита разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU.

Предложеният от участника Micom C264 SER се монтира в шкаф, в който в приложената документация не е видно да има охлаждане и осветление.

Предложеният шкаф е с IP20 (стр. 220).

3/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният Micom C264 SER, от приложената документация не е видно да се поддържат протоколи за комуникация IEC 61850 и Modbus TCP/IP. (стр. 225).

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Резервното захранване на RTU е с номинално напрежение 24 V DC. Резервното захранване се осъществява през предпазител от прилежаща необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит. Капацитетът на акумулаторната батерия осигурява нормално функциониране на RTU в режим на подзаряд за период минимум 7 години

За предложеният Micom C264 SER, от приложената документация не е видно наличието на резервно захранване 24 V DC, както и наличието на необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД за обособена позиция 2 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „НЕОПЕТ“ ООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 24 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

Предложените от участника цифрови входове DIU211-16DI не се захранват вътрешно с 24 V DC, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU.

Предложеният Micom C264 SER се монтира в шкаф, в който от приложената документация не е видно да има охлаждане и осветление.

Предложеният шкаф е с IP20 (стр. 220 от офертата).

3/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защиты, контролери и други.

За предложеният Micom C264 SER, от приложената документация не е видно да се поддържат протоколи за комуникация IEC 61850 и Modbus TCP/IP. (стр. 225 от офертата).

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Резервното захранване на RTU е с номинално напрежение 24 V DC. Резервното захранване се осъществява през предпазител от прилежаща необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит. Капацитетът на акумулаторната батерия осигурява нормално функциониране на RTU в режим на подзаряд за период минимум 7 години.

За предложеният от участника Micom C264 SER, от приложената документация не е видно наличието на резервно захранване 24 V DC, както и наличието на необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „НЕОПЕТ“ ЕООД за обособена позиция 2 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „СИМЕНС“ ЕООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Основното захранването на RTU се осъществява през предпазител от външен източник с номинално напрежение 230 V AC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за открита процедура с реф. № PPD 17-072

За предложеният SICAM A8000 захранващият модул е с обхват на напреженията от 24-60 V DC.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Изграждането и настройките на комуникацията следва да са разрешени и свободни за конфигуриране от потребителя.

От приложеното техническо предложение на участника е видно, че предлагания SICAM A8000 поддържа само един порт 2404 (E1 84) - няма възможност за свободно конфигуриране от потребителя.

3/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

- протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният от участника SICAM A 8000 в техническото му предложение не е посочено да се поддържа протокол за комуникация Modbus TCP/IP.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 24 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Захранването на предложените от участника цифрови входове DI 2113 не е вътрешно.

5/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф.

Предложената от участника конфигурация на RTU, се състои от модули, които не са пригодени за монтаж в кутия 4U (4U rackmount case)

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „СИМЕНС“ ЕООД за обособена позиция 2 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

В резултат на извършената проверка и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците „НЕОПЕТ“ ООД, „СИМЕНС“ ЕООД, „ТриЕл“ ООД, тъй като техническите им предложения не отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

За Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците „НЕОПЕТ“ ООД, „СИМЕНС“ ЕООД, „ЕМИ Електрик“ ЕООД, тъй като техническите им предложения не отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатия участник „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя да се състои на **08.11.2017 г. от 09:00 ч.**, а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от

ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне пликове „Предлагани ценови параметри“.

Съобщението за деня, часа и мястото на отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, е публикувано в профила на купувача на 03.11.2017 г.

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 08.11.2017 г. в 09:00 часа комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя (заседанието на комисията е обективизирано в протокол – Приложение 4).

На публичното заседание на комисията при отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ присъства следният представител на участниците в откритата процедура:

- Пламен Начев – представител на „ТриЕл“ ООД.

Председателят на комисията отвори пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя и оповести предложените от участника цени, както следва:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:
„**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД с предложена обща стойност от 297 487,00 лв. без ДДС.

За Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции:
„**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД с предложена обща стойност от 777 408,00 лв. без ДДС.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 08.11.2017 г., на което извърши подробен преглед за съответствие на ценовото предложение на участника „**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД. Комисията констатира, че не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на общата цена и не са налице предпоставките за прилагане на чл. 72 от ЗОП.

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие с предварително определения и обявен критерий за възлагане на поръчката: „**най-ниска цена**“, комисията извърши класиране на участниците, както следва:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:
1-во място – „**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД с предложена обща стойност от 297 487,00 лв. без ДДС.

За Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции:
1-во място – „**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД с предложена обща стойност от 777 408,00 лв. без ДДС.

VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране участника „**ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ**“ ООД, тъй като същият отговаря на поставените изисквания към личното състояние на участниците и техническото му предложение отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и нормативните изисквания и за двете обособени позиции.

2. Комисията реши да **не** допусне до класиране участниците:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:
„**НЕОПЕТ**“ ООД, „**СИМЕНС**“ ЕООД и „**ТриЕл**“ ООД, тъй като офертите им не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Мотивите за отстраняването им са посочени в раздел V от настоящия доклад, описващ процеса на работа на комисията.

За Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции:
„**НЕОПЕТ**“ ООД, „**СИМЕНС**“ ЕООД и „**ЕМИ Електрик**“ ЕООД, тъй като офертите им не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Мотивите за отстраняването им са посочени в раздел V от настоящия доклад, описващ процеса на работа на комисията.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид извършеното класиране комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП да постанови решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП за определяне на участникът, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка за двете обособени позиции и да сключи договори с него по предложените от същия единични и общи цени за изпълнение на поръчката и за двете обособени позиции.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

Приложение № 1 – Протокол от 28.08.2017 г.; (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);

Приложение № 2 – Протокол от 05.09.2017 г.;

Приложение № 3 – Протокол от 31.10.2017 г.;

Приложение № 4 – Протокол от 08.11.2017 г.

Настоящият доклад е съставен на 27.11.2017 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1) 

/ Анета Димитрова /

ЧЛЕНОВЕ:

2) 

/ Мария Иванова /

3) 

/ Светлана Илиева /

4) 

/ Иван Генов /

5) 

/ Цветослав Райков /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, относно провеждане на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията отразени в настоящия протокол са извършени на 05.09.2017 г. и касаят провеждането на „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед CD-ORD-4468/ 04.08.2017 г. на Виктор Станчев – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Мария Панайотова Иванова – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ А
3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мая Велева – Ръководител отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Цветослав Аспарухов Райков – ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Ангелов Танев – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Юлия Добрева - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Цветина Росенова Димитрова - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Иван Димитров Генов - ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Цветелина Маринова Георгиева - ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

В работата на комисията, при разглеждането и оценката на допълнително представените „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072 , вместо Мая Велева - основен член на комисията се включи Цветослав Аспарухов Райков – основен член, съгласно заповедта за назначаване на комисията. Преди да започне своята работа в комисията Цветослав Аспарухов Райков се запозна със списъка на участниците, представи декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и се запозна с работата на комисията до момента.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 28.08.2017 г., който отразява констатациите на комисията относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в деня на публикуването му в профила на купувача - 28.08.2017 г., е изпратен по факс (на посочени в офертите факс номера) до участниците и е получен в същия ден, а именно: 28.08.2017г..

Във връзка с отразените в цитирания протокол констатации, на участниците „ТриЕл“ ООД и „СИМЕНС“ ЕООД, за които е посочено, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е указан съгласно разпоредбите на същия член срок от 5 работни дни, както и ред и начин за представяне на допълнителните документи.

От получения на 05.09.2017 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072 е получен в определения срок от всички участници, от които това е изискано с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 28.08.2017 г., а именно:

- „ТриЕл“ ООД - вх. № CD-DOC 9603/ 29.08.2017 г. в 16:22 часа;
- „СИМЕНС“ ЕООД - вх. № CD-DOC 9693/ 31.08.2017 г. в 16:37 часа.

След като се увери, че получените от двамата участници, посочени по-горе, пликове с допълнителни документи са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията, на свое закрито (за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП) заседание, състояло се на 05.09.2017 г. в 10:00 часа пристъпи към отварянето им и разглеждането на съдържащите се в тях документи и информация.

Комисията разгледа допълнително представените документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и установи, че всички участници „ТриЕл“ ООД и „СИМЕНС“ ЕООД са отстранили нередовностите, посочени в протокола на комисията от 28.08.2017 г.

В резултат на своята работа до момента, комисията установи, че всички участници в процедурата съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072 и взе решение да бъдат разгледани техническите предложения и на петимата участници.

Настоящият протокол е изготвен на 05.09.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


1) 

/Анета Димитрова/

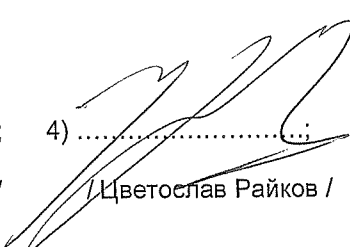
ЧЛЕНОВЕ:

2) 

/Мария Иванова/

3) 

/Светлана Илиева/

4) 

/Цветослав Райков/

5) 

/Иван Генов/

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, относно провеждане на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията отразени в настоящия протокол са извършени на 31.10.2017 г. и касаят провеждането на „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисията, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-4468/ 04.08.2017 г. на Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Мария Панайотова Иванова – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ А
3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мая Велева – Ръководител отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Цветослав Аспарухов Райков – ИРПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Ангелов Танев – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Юлия Добрева - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Цветина Росенова Димитрова - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Иван Димитров Генев - ИРПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Цветелина Маринова Георгиева - ИРПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
8. Николай Райчев – Ръководител направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително обявени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:

По отношение на техническото предложение на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Участникът „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение на техническото предложение на участника „Неопет“ ООД:

Комисията констатира следните неточности и несъответствия:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU.

Предложеният от участника Micom C264 SER се монтира в шкаф, в който, от приложената документация, не е видно да има охлаждане и осветление. Предложеният шкаф е с IP20 (стр.220 от офертата).

2/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други. RTU трябва да комуникира с минимум 120 броя цифрови устройства.

За Micom C264 SER, от приложената документация на участника, не е видно да се поддържат протоколи за комуникация IEC 61850 и Modbus TCP/IP. (стр.225). Предложеният Micom C264 SER има възможност за комуникация със само до 4 броя цифрови устройства. (стр.225 от офертата).

3/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 48 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

Предложените цифрови входове DIU211-16DI не се захранват вътрешно с 48 V DC, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите изходи е външно с номинално напрежение 48 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

За предложените цифрови изходи DOU201-8, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията да предложи в доклада по чл. 60 от ППЗОП за отстраняване участника „НЕОПЕТ“ ЕООД за обособена позиция 1 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „ТриЕл“ ООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Аналоговите входове са с обхват ± 5 mA DC и са неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Предложените аналогови входове AI-2010 са с обхват ± 20 mA.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на многопортовия маршрутизатор е вътрешно и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Предложеният многопортов маршрутизатор (switch) RS 900 не е част от модулната конструкция на RTU и е с външно захранване.

3/ Съгласно изискване на възложителя:

Комуникационният модул е част от модулната конструкция на RTU и трябва да се захранва вътрешно. Комуникационната връзка между RTU и SCADA се осъществява по два канала:
Основен – Ethernet interface, наземна LAN свързаност.
Резервен – GSM/GPRS канал на мобилен оператори.

В приложената документация е видно, че комуникацията по резервен GPRS канал се извършва, чрез външен GSM/GPRS модул, които не е част от модулната конструкция на RTU и се захранва външно.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Софтуерът за потребителска настройка на всички функции на RTU трябва да се използва едновременно от минимум пет потребителя към неограничен брой RTU.
Предварително, на постъпило писмо с вх. № СВ-DOC-8030/21.07.2017 г. с въпроси по заявката за търга, е отговорено, че лиценза за използване на всеки софтуер не трябва да се защитава с хардуерен ключ (dongle) и трябва да позволява неговото използване от възложителя без ограничения

Софтуерът на Sprecom-E-C Sprecher Automation за параметризация работи с определен, ограничен брой хардуерни ключове.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията да предложи в доклада по чл. 60 от ППЗОП за отстраняване участника „ТриЕл“ ООД за обособена позиция 1 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „СИМЕНС“ ЕООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Аналоговите входове следва да са с обхват ± 5 mA DC и да са неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Предложените от участника аналогови входове AI 2300 имат обхват до ± 20 mA DC, като за получаване на ± 5 mA DC, участника използва допълнително монтирани външни резистори.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

- протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният от участника комуникационен модул на SICAM AK 3, в приложената документация не е посочено да се поддържа протокол за комуникация Modbus TCP/IP.

3/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 48 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Захранването на предложените от участника цифрови входове DI 2113 не е вътрешно.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Комуникационната връзка на RTU със SCADA системата трябва да се осъществява по два канала:

Основен – Ethernet interface, наземна LAN свързаност.

Резервен – GSM/GPRS канал на мобилен оператори.

GSM/GPRS антената е неразделна част от RTU.

В приложеното техническо предложение на участника не е открита информация за наличие на комуникация по резервен GPRS канал, както и наличие на антена.

5/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU. Комуникационният шкаф трябва да бъде стоящ, с подход на кабелите отдолу, със заключваща се врата. За заключването трябва да се използва брава „Въртяща ръкохватка“, пригодена за заключване с халф-цилиндър с дължина 40 mm и ъгъл на завъртане на палеца 90°.

В приложеното техническо предложение на участника няма описание на комуникационния шкаф, с неговите технически характеристики.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията да предложи в доклада по чл. 60 от ППЗОП за отстраняване участника „СИМЕНС“ ЕООД за обособена позиция 1 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции.

По отношение на техническото предложение на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Участникът „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение на техническото предложение на участника „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 24 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

Предложените от участника цифрови входове DIU211-16DI не се захранват вътрешно с 24 V DC, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU.

Предложеният от участника Micom C264 SER се монтира в шкаф, в който в приложената документация не е видно да има охлаждане и осветление.

Предложеният шкаф е с IP20 (стр. 220).

3/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

- протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният Micom C264 SER, от приложената документация не е видно да се поддържат протоколи за комуникация IEC 61850 и Modbus TCP/IP. (стр. 225).

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Резервното захранване на RTU е с номинално напрежение 24 V DC. Резервното захранване се осъществява през предпазител от прилежаща необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит. Капацитетът на акумулаторната батерия осигурява нормално функциониране на RTU в режим на подзаряд за период минимум 7 години

За предложеният Micom C264 SER, от приложената документация не е видно наличието на резервно захранване 24 V DC, както и наличието на необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията да предложи в доклада по чл. 60 от ППЗОП за отстраняване участника „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД за обособена позиция 2 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „НЕОПЕТ“ ООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 24 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Подходът на кабелите следва да бъде от предната страна и да се осъществява посредством куплунги.

Предложените от участника цифрови входове DIU211-16DI не се захранват вътрешно с 24 V DC, подходът на кабелите не е от предната страна и не се осъществява посредством куплунги.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф. Комуникационният шкаф трябва да бъде предназначен за монтаж в закрыта разпределителна уредба със степен на защита IP31 или по-висока. Комуникационният шкаф трябва да бъде оборудван с необходимите клемореди, защитна апаратура, система за охлаждане, приспособления и аксесоари. Трябва да има и осветление, свързано през предпазител към основното захранване на RTU.

Предложеният Micom C264 SER се монтира в шкаф, в който от приложената документация не е видно да има охлаждане и осветление.

Предложеният шкаф е с IP20 (стр. 220 от офертата).

3/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

- протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният Micom C264 SER, от приложената документация не е видно да се поддържат протоколи за комуникация IEC 61850 и Modbus TCP/IP. (стр. 225 от офертата).

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Резервното захранване на RTU е с номинално напрежение 24 V DC. Резервното захранване се осъществява през предпазител от прилежаща необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит. Капацитетът на акумулаторната батерия осигурява нормално функциониране на RTU в режим на подзаряд за период минимум 7 години.

За предложеният от участника Micom C264 SER, от приложената документация не е видно наличието на резервно захранване 24 V DC, както и наличието на необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите

спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията да предложи в доклада по чл. 60 от ППЗОП за отстраняване участника „НЕОПЕТ“ ЕООД за обособена позиция 2 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „СИМЕНС“ ЕООД:

1/ Съгласно изискване на възложителя:

Основното захранването на RTU се осъществява през предпазител от външен източник с номинално напрежение 230 V AC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

За предложеният SICAM A8000 захранващият модул е с обхват на напреженията от 24-60 V DC.

2/ Съгласно изискване на възложителя:

Изграждането и настройките на комуникацията следва да са разрешени и свободни за конфигуриране от потребителя.

От приложеното техническо предложение на участника е видно, че предлагания SICAM A8000 поддържа само един порт 2404 (ET 84) - няма възможност за свободно конфигуриране от потребителя.

3/ Съгласно изискване на възложителя:

При предаване на данни RTU трябва да поддържа:

- протоколи IEC 60870-5-103, IEC 61850, Modbus, Modbus TCP/IP и да работи поотделно или заедно с изброените протоколи за обмен на информация между RTU и цифрови защити, контролери и други.

За предложеният от участника SICAM A 8000 в техническото му предложение не е посочено да се поддържа протокол за комуникация Modbus TCP/IP.

4/ Съгласно изискване на възложителя:

Захранването на цифровите входове е вътрешно с номинално напрежение 24 V DC и е неразделна част от модулната конструкция на RTU.

Захранването на предложените от участника цифрови входове DI 2113 не е вътрешно.

5/ Съгласно изискване на възложителя:

Модулите на RTU трябва да бъдат разположени в една или повече кутии 4U (4U rackmount case), монтирани на монтажна рамка (rack) в подходящ комуникационен шкаф.

Предложената от участника конфигурация на RTU, се състои от модули, които не са пригодени за монтаж в кутия 4U (4U rackmount case).

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията да предложи в доклада по чл. 60 от ППЗОП за отстраняване участника „СИМЕНС“ ЕООД за обособена позиция 2 поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

В резултат на извършената проверка и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците „НЕОПЕТ“ ООД, „СИМЕНС“ ЕООД, „ТриЕл“ ООД, тъй като техническите им предложения не отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

За Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците „НЕОПЕТ“ ООД, „СИМЕНС“ ЕООД, „ЕМИ Електрик“ ЕООД, тъй като техническите им предложения не отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

След констатациите и решенията, описани по-горе, комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатия участник „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя да се състои на **08.11.2017 г. от 09:00 ч.**, а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне пликове „Предлагани ценови параметри“.


Настоящият протокол е изготвен на 31.10.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1) 

/Анета Димитрова/

ЧЛЕНОВЕ:

2) 


/Мария Иванова/

3) 

/Светлана Илиева/

4) 

/Цветослав Райков/

5) 

/Иван Генов/

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, относно провеждане на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, които са извършени по време на открито и закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол са извършени на 08.11.2017 г. и касаят провеждането на „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink“, реф. № PPD 17-072.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № 4468/ 04.08.2017 г. на Виктор Станчев – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Мария Панайотова Иванова – юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ А
3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мая Велева – Ръководител отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Цветослав Аспарухов Райков – ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Ангелов Танев – юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Юлия Добрева - юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Цветина Росенова Димитрова - юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Иван Димитров Генев - ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Цветелина Маринова Георгиева - ИПЕЕ/ SCADA, отдел „Експлоатация на SCADA“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
8. Николай Райчев – Ръководител направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 08.11.2017 г. в 09:00 часа комисията пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.

На публичното заседание на комисията при отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участниците в откритата процедура:

- Пламен Начев – представител на „ТриЕл“ ООД.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя и оповести предложените от участника цени, както следва:

За Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции:
„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност от 297 487,00 лв. без ДДС.

За Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции:
„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност от 777 408,00 лв. без ДДС.

Комисията продължи своята работа, като извърши подробен преглед за съответствие на ценовите предложения на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД за първа и втора обособени позиции с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на общата цена и не са налице предпоставките за прилагане на чл. 72 от ЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 08.11.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


1) .....

/Анета Димитрова/


ЧЛЕНОВЕ:

2) .....;

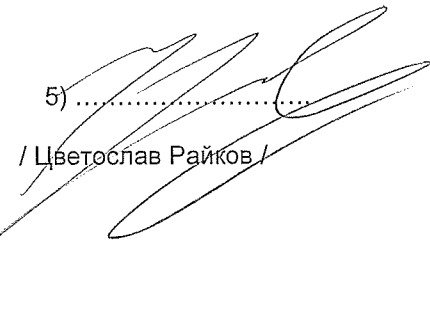
/Мария Иванова/

3) .....;

/Светлана Илиева /

4) .....;

/Иван Генов/

5) .....

/Цветослав Райков /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.